

第 3 水質試験結果

1 毎日試験及び毎週試験結果

(嘉瀬川浄水場)

2 毎月検査結果

(1) 西佐賀導水路吐出口 (原水)

基準項目

(2) 嘉瀬川浄水場 (原水)

基準項目、水質管理目標設定項目

(3) 嘉瀬川浄水場 (浄水)

基準項目、水質管理目標設定項目

(4) 白石町有明配水池

基準項目

(5) 嬉野市丸尾平配水池

基準項目

(6) 西佐賀水道 (企) 三日月配水池

基準項目

3 農薬類検査結果

(1) 嘉瀬川浄水場 (原水)


(2) 嘉瀬川浄水場 (浄水)

1 毎日試験及び毎週試験結果（嘉瀬川浄水場）

(1) 毎日試験及び毎週試験結果総括表

項 目		原 水		浄 水	
		測定値	回数	測定値	回数
ア 水 温 (°C)	最大値	29.7	51	30.1	51
	最小値	9.5		9.8	
	平均値	18.3		18.7	
イ 有機物 (TOC) (mg/ℓ)	最大値	3.6	51	1.2	51
	最小値	0.8		0.3	
	平均値	1.8		0.7	
ウ p H 値	最大値	7.45	51	7.62	51
	最小値	6.89		7.41	
	平均値	7.21		7.51	
エ 色 度 (度)	最大値	28.9	51	1.2	366
	最小値	4.8		0.0	
	平均値	10.4		0.5	
オ 濁 度 (度)	最大値	38.5	51	0.02	366
	最小値	2.68		0.00	
	平均値	7.30		0.01	
カ 残留塩素 (mg/ℓ)	最大値			1.16	366
	最小値			0.43	
	平均値			0.68	
キ 全塩素 (mg/ℓ)	最大値			1.20	51
	最小値			0.49	
	平均値			0.76	
ク 塩素消費量 (mg/ℓ)	最大値			0.04	51
	最小値			0.00	
	平均値			0.02	
ケ 臭気強度 (TON)	最大値	4	51	2	51
	最小値	1		<1	
	平均値	3		<1	
コ アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	最大値	0.18	51	<0.05	51
	最小値	<0.05		<0.05	
	平均値	0.06		<0.05	
サ 生 物 (/mℓ)	最大値	4,500	51		
	最小値	220			
	平均値	1,030			
シ アルカリ度 (mg/ℓ)	最大値	39.9	51	37.3	51
	最小値	22.6		21.2	
	平均値	33.2		30.7	
ス 電気伝導率 (μS/cm)	最大値	149.0	51	154.6	51
	最小値	87.6		94.0	
	平均値	109.3		121.7	


ア. 水温

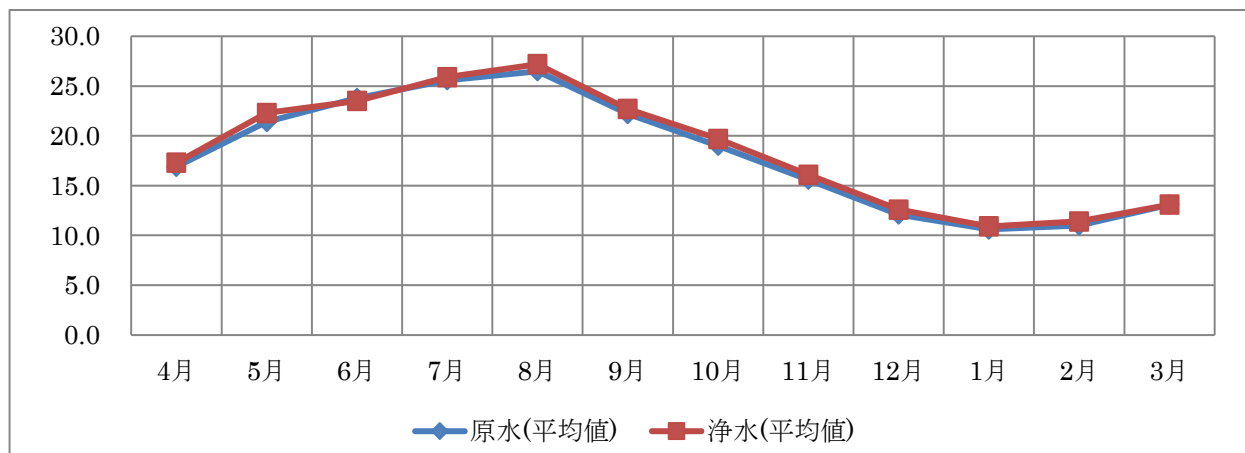

単位: °C

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	20.6	23.0	24.5	28.2	29.7	23.1	20.9	16.0	15.0	11.2	12.6	16.0
	最小値	14.0	19.7	23.1	22.5	21.5	21.4	17.5	15.0	10.5	10.0	9.5	11.5
	平均値	16.9	21.4	23.8	25.6	26.5	22.2	19.0	15.6	12.1	10.6	11.0	13.1
浄 水	最大値	21.1	23.5	24.5	28.8	30.1	24.0	21.5	17.4	14.8	12.0	12.5	15.5
	最小値	14.9	20.5	22.6	23.5	22.5	21.6	18.5	15.1	11.0	10.3	9.8	11.4
	平均値	17.3	22.3	23.5	25.9	27.2	22.7	19.7	16.1	12.6	10.9	11.4	13.1


イ. 有機物 (TOC)

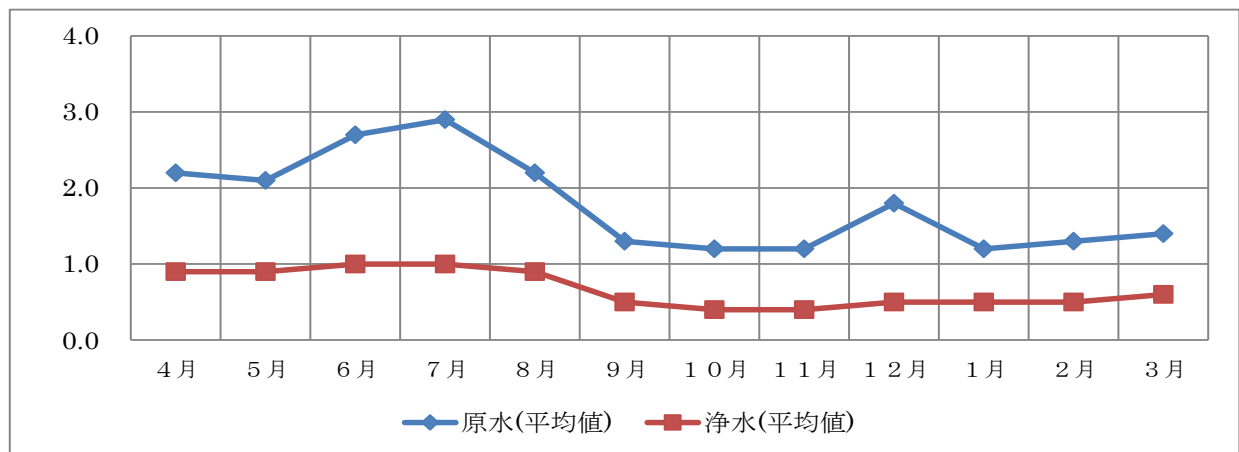

単位: mg/L


		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	2.3	2.2	2.9	3.2	2.5	1.5	1.3	1.6	3.6	1.7	1.5	1.5
	最小値	2.0	1.9	2.5	2.3	1.9	1.3	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	1.3
	平均値	2.2	2.1	2.7	2.9	2.2	1.3	1.2	1.2	1.8	1.2	1.3	1.4
浄 水	最大値	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7
	最小値	0.7	0.8	0.9	0.6	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
	平均値	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6

ウ. pH 値

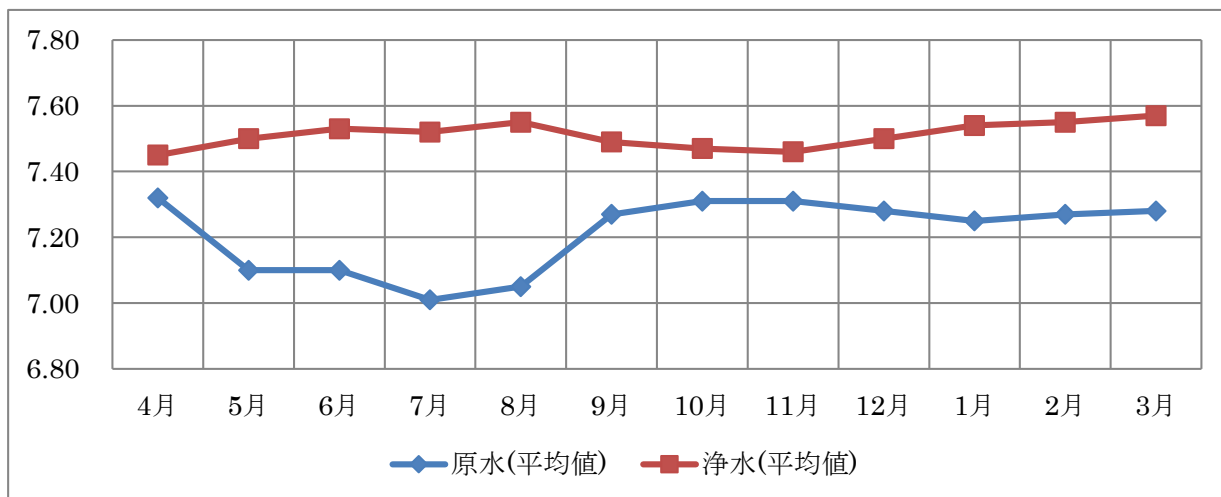


		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	7.45	7.19	7.20	7.11	7.21	7.33	7.38	7.34	7.30	7.28	7.36	7.42
	最小値	7.17	7.05	7.03	6.89	6.92	7.20	7.22	7.29	7.24	7.22	7.22	7.20
	平均値	7.32	7.10	7.10	7.01	7.05	7.27	7.31	7.31	7.28	7.25	7.27	7.28
浄 水	最大値	7.48	7.58	7.61	7.60	7.57	7.56	7.50	7.51	7.50	7.59	7.56	7.62
	最小値	7.41	7.43	7.46	7.45	7.50	7.42	7.44	7.42	7.49	7.49	7.53	7.53
	平均値	7.45	7.50	7.53	7.52	7.55	7.49	7.47	7.46	7.50	7.54	7.55	7.57

エ. 色度

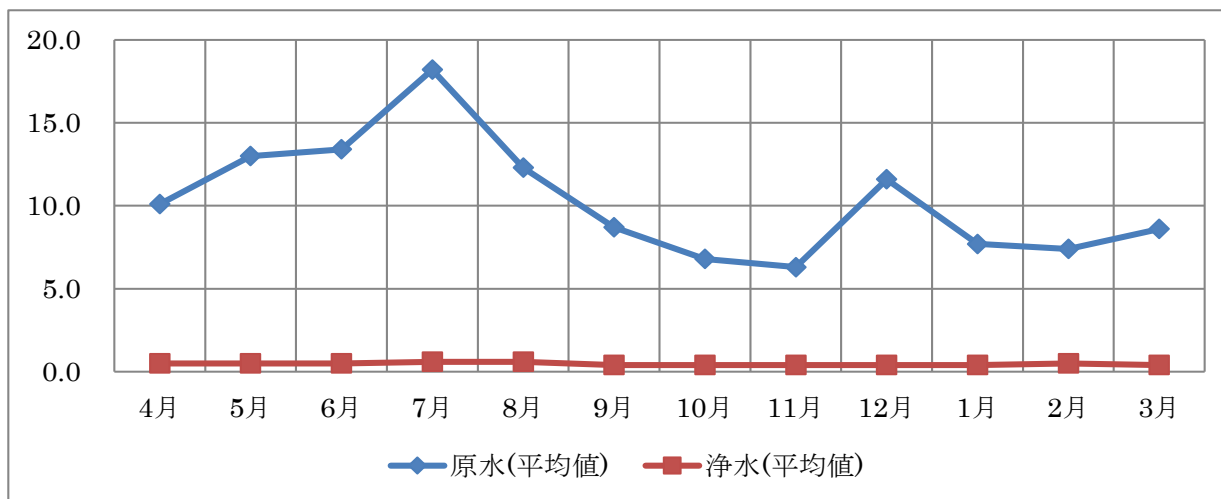

		単位: 度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	11.4	13.8	14.7	22.2	13.5	13.2	7.7	8.4	28.9	12.8	9.8	11.2
	最小値	9.3	11.8	11.7	10.5	11.2	6.4	6.0	5.5	4.8	5.7	6.3	6.9
	平均値	10.1	13.0	13.4	18.2	12.3	8.7	6.8	6.3	11.6	7.7	7.4	8.6
浄 水	最大値	0.7	0.8	0.9	1.2	1.0	0.5	0.9	0.5	0.6	1.0	0.9	0.9
	最小値	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1
	平均値	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4


才. 濁度

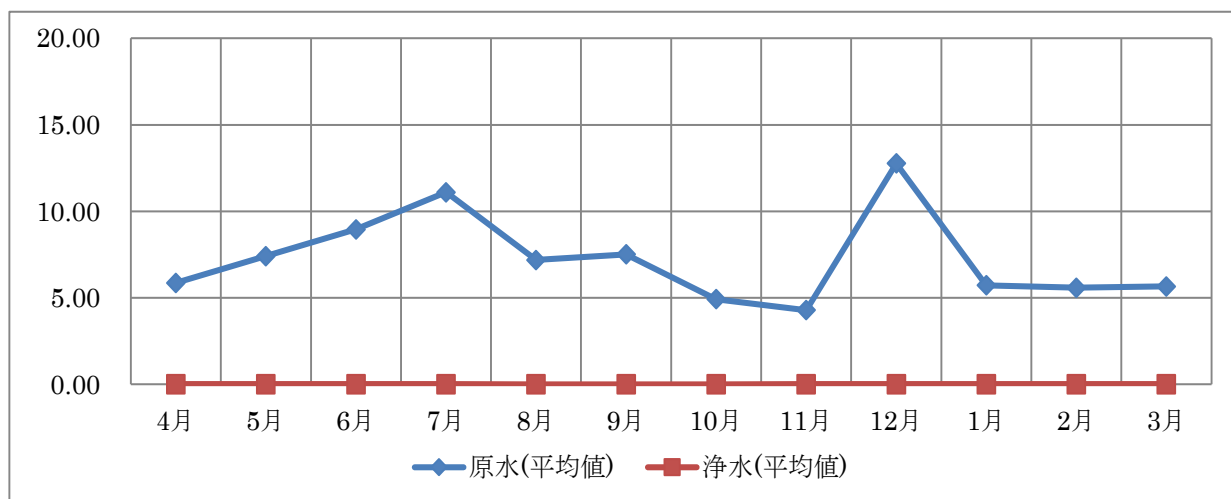

単位: 度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	6.94	9.69	11.2	21.0	9.43	16.1	5.49	7.36	38.5	11.0	9.24	6.62
	最小値	5.35	5.59	7.09	6.11	5.74	3.92	4.41	3.00	2.68	2.99	3.87	3.80
	平均値	5.86	7.41	8.96	11.1	7.19	7.51	4.92	4.29	12.8	5.72	5.58	5.66
浄 水	最大値	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01


力. 残留塩素

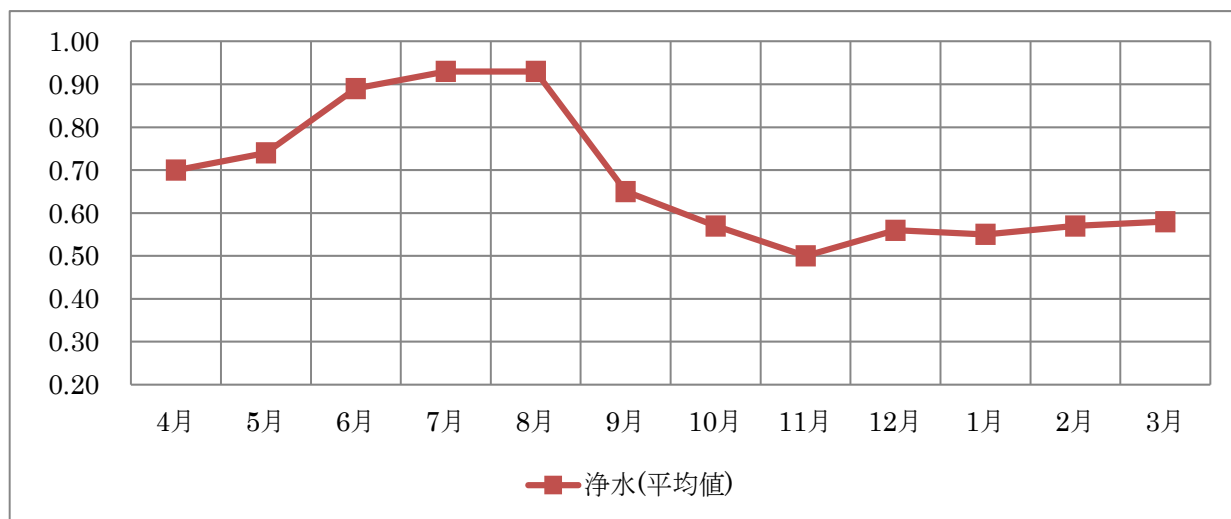

単位: mg/L

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浄 水	最大値	0.77	0.91	1.08	1.07	1.16	0.78	0.63	0.59	0.63	0.61	0.64	0.68
	最小値	0.53	0.60	0.73	0.77	0.74	0.59	0.49	0.43	0.50	0.45	0.52	0.49
	平均値	0.70	0.74	0.89	0.93	0.93	0.65	0.57	0.50	0.56	0.55	0.57	0.58


キ. 全塩素

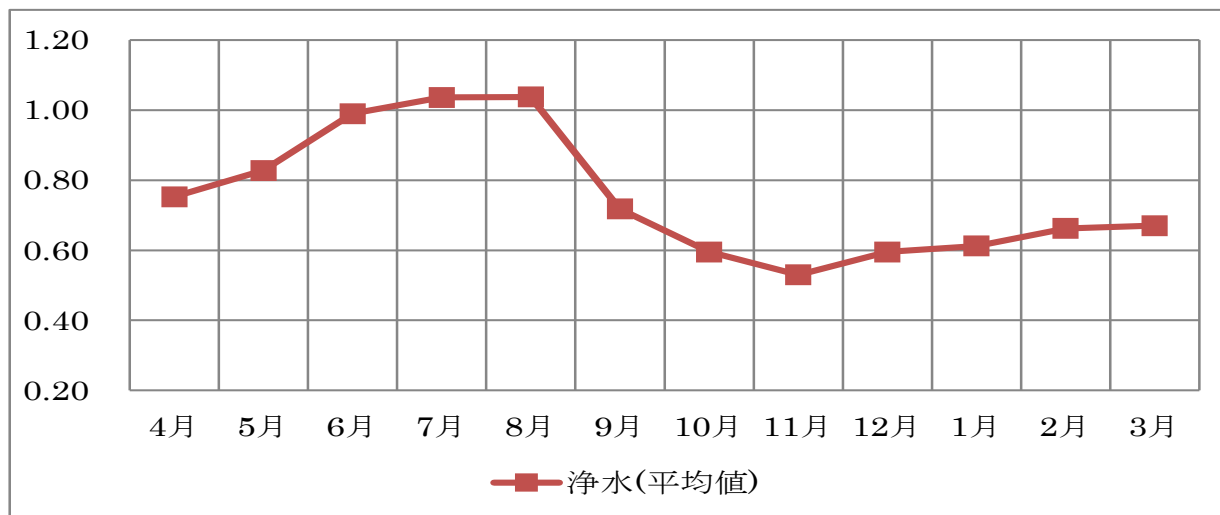

単位:mg/ℓ

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浄 水	最大値	0.80	0.88	1.02	1.20	1.13	0.81	0.66	0.59	0.61	0.67	0.70	0.71
	最小値	0.67	0.78	0.95	0.90	0.93	0.69	0.53	0.49	0.58	0.57	0.62	0.62
	平均値	0.75	0.83	0.99	1.04	1.04	0.72	0.60	0.53	0.60	0.61	0.66	0.67


ク. 塩素消費量

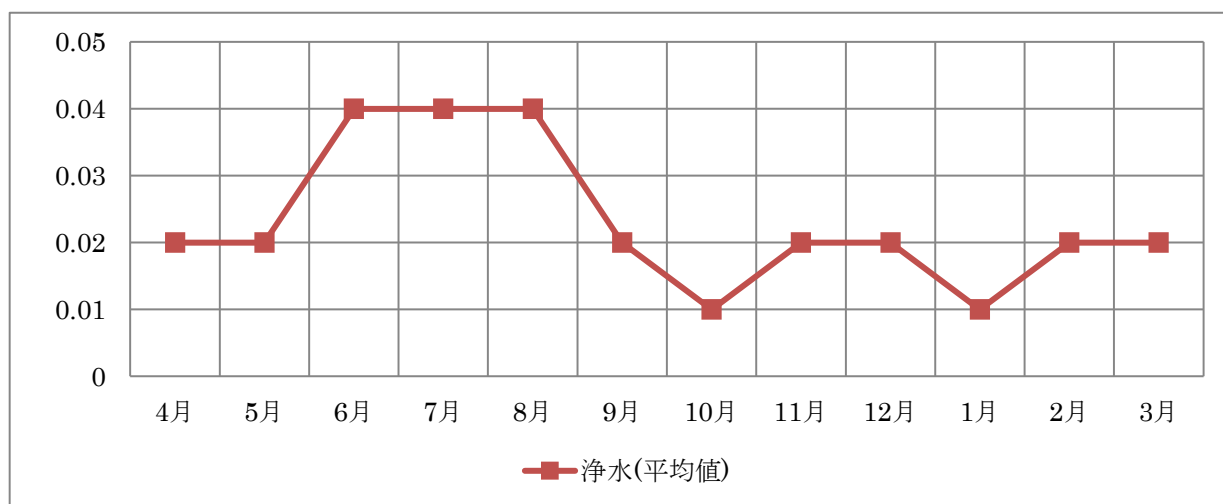

単位:mg/ℓ


		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浄 水	最大値	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02
	最小値	0.00	0.01	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
	平均値	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02

ケ. 臭気強度 (TON)

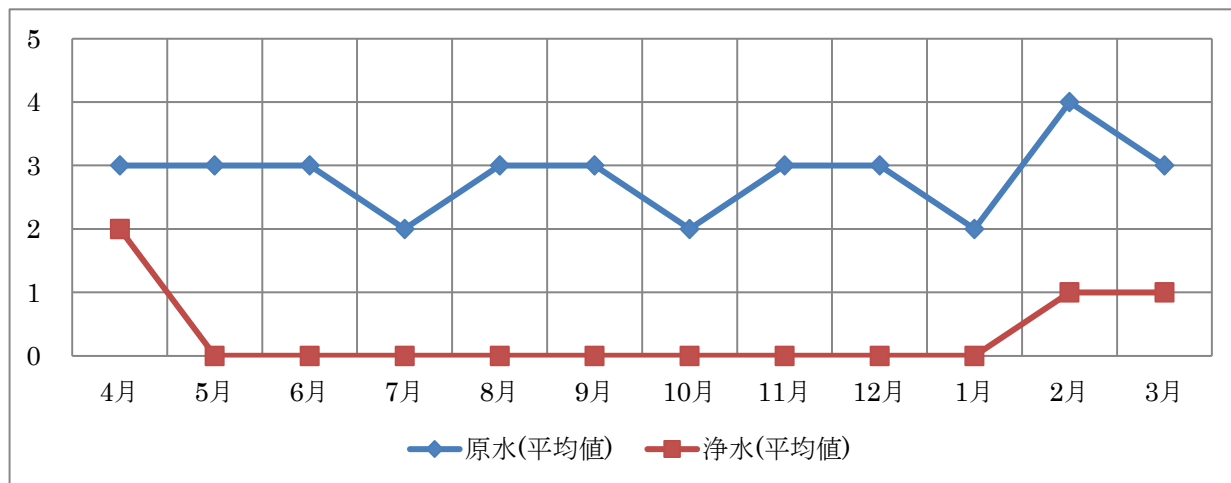


		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4
	最小値	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2
	平均値	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	4	3
浄 水	最大値	2	1	1	<1	1	2	<1	1	1	1	2	2
	最小値	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	平均値	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1

コ. アンモニア態窒素

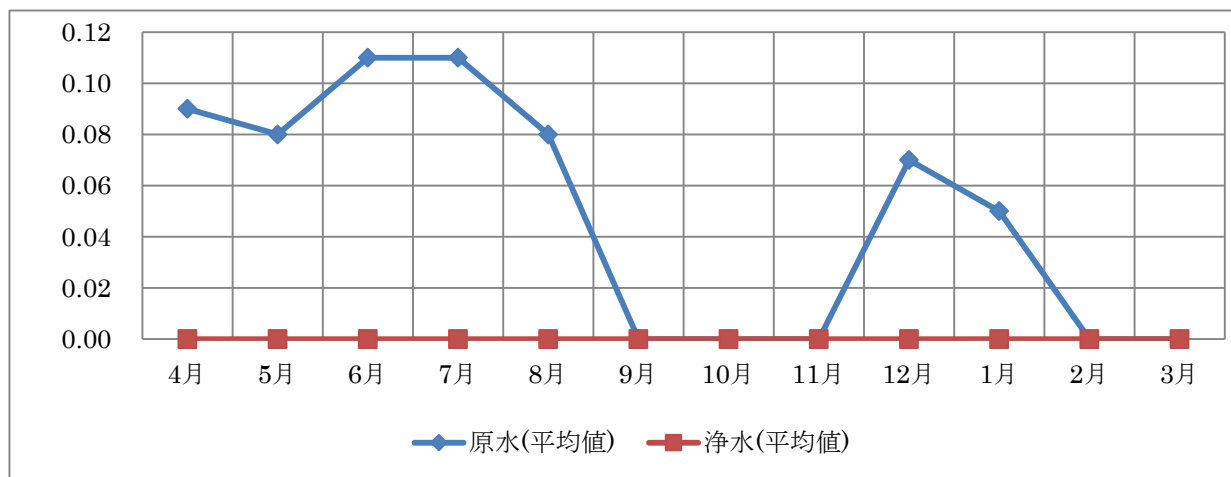

		単位:mg/l											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	0.10	0.10	0.13	0.13	0.10	0.07	0.06	0.06	0.18	0.09	0.10	0.08
	最小値	0.06	0.07	0.09	0.08	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	0.09	0.08	0.11	0.11	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.05	<0.05	<0.05
浄 水	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05


サ. 生物

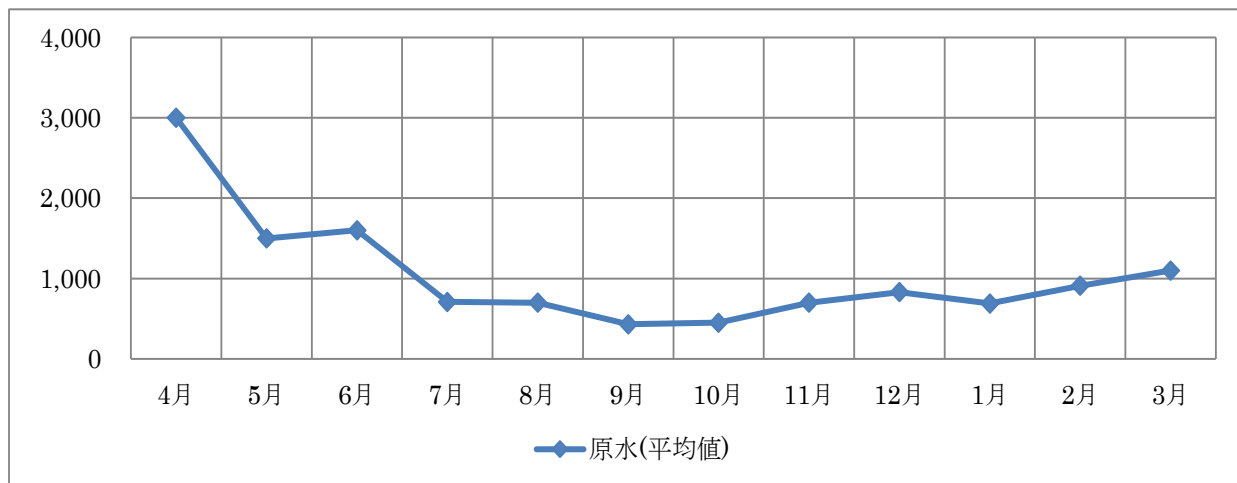

単位: /m2

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	4,500	1,700	2,000	1,100	890	740	570	960	1,300	750	1,200	1,600
	最小値	1,700	1,200	1,300	300	500	220	370	500	410	620	540	910
	平均値	3,000	1,500	1,600	710	700	430	450	700	830	690	910	1,100


シ. アルカリ度

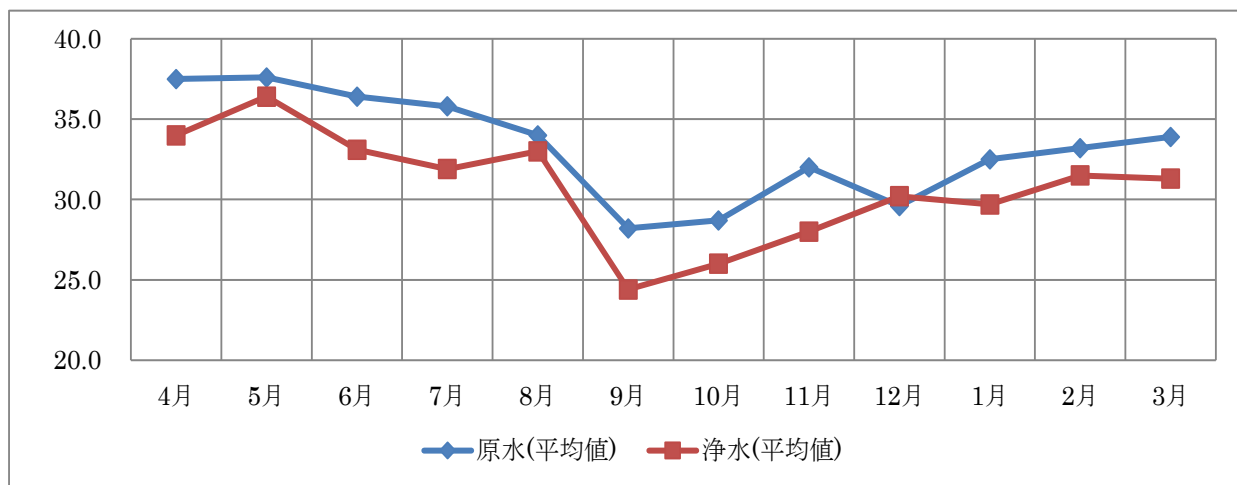

単位: mg/l

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	39.1	39.9	39.3	39.2	37.4	29.7	29.3	32.9	33.9	33.7	35.9	38.8
	最小値	36.0	34.6	34.2	32.3	29.1	27.2	27.7	30.5	22.6	31.4	31.4	29.7
	平均値	37.5	37.6	36.4	35.8	34.0	28.2	28.7	32.0	29.6	32.5	33.2	33.9
浄 水	最大値	35.9	37.0	37.1	37.3	35.6	25.4	26.8	28.5	31.1	30.9	31.8	34.5
	最小値	32.8	35.8	29.8	21.2	31.1	23.3	24.9	27.1	28.2	27.8	31.1	26.9
	平均値	34.0	36.4	33.1	31.9	33.0	24.4	26.0	28.0	30.2	29.7	31.5	31.3

ス. 電気伝導率

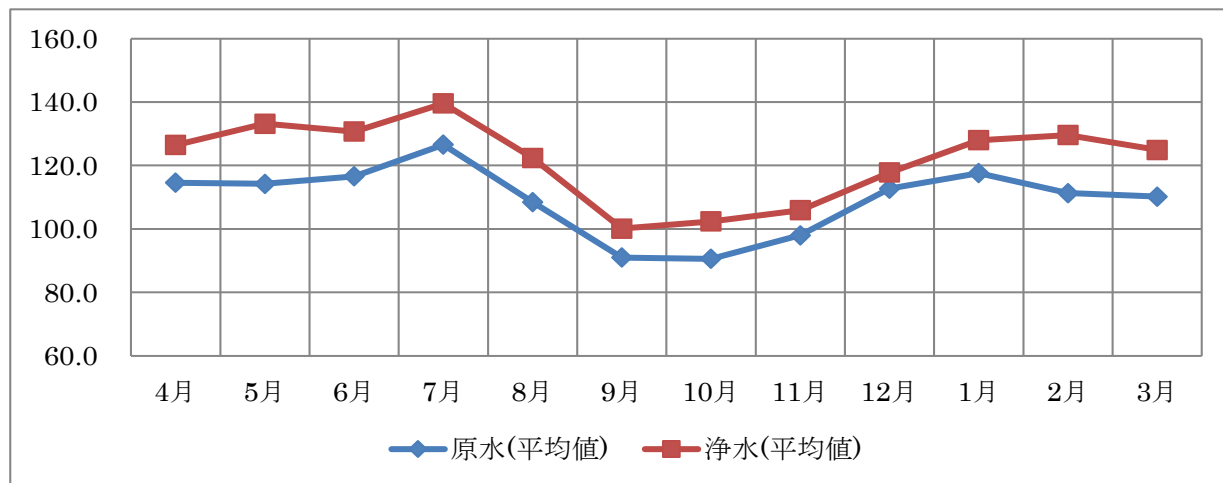

単位: $\mu\text{S}/\text{cm}$

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	116.7	117.9	129.5	137.0	121.9	93.1	92.4	99.8	140.9	149.0	115.9	121.3
	最小値	111.9	105.3	107.8	113.8	93.3	87.6	87.6	94.7	96.7	102.2	107.9	99.4
	平均値	114.6	114.2	116.6	126.6	108.5	91.0	90.6	98.0	112.7	117.6	111.3	110.2
浄 水	最大値	129.9	136.6	143.7	154.4	126.0	107.9	105.5	107.4	122.9	154.6	134.8	141.4
	最小値	124.2	129.7	121.6	117.8	119.9	94.0	98.6	104.6	109.8	116.7	125.5	112.9
	平均値	126.5	133.2	130.7	139.6	122.4	100.1	102.4	105.9	117.8	128.0	129.6	124.9

2 毎月検査結果

(1) 西佐賀導水路吐出口（原水）基準項目

佐賀西部広域水道企業団 西佐賀導水路吐出口 原水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水年月日			平成31年4月9日	令和元年5月14日	令和元年6月11日	令和元年7月9日	令和元年8月7日	令和元年9月3日	令和元年10月1日	令和元年11月5日	令和元年12月3日	令和2年1月7日	令和2年2月4日	令和2年3月3日				
採水者			田口、田端	田口、田端	田口、田端	南川	南川	南川、田端	橋田	橋田、田端	橋田、田端	庄野	庄野、田端	庄野、田端				
前日天候			晴	曇	晴	曇	雨	雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴				
当日天候			曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴				
気温																		
水温			16.5℃	21.6℃	24.0℃	26.0℃	27.5℃	23.5℃	25.8℃	17.8℃	14.2℃	9.7℃	11.5℃	11.0℃	27.5℃	9.7℃	19.1℃	12
残留塩素	給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l																
1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	580	290	7600	570	2600	7900	730	180	140000	2300	380	1100	140000	180	13686	12
2 大腸菌	検出されないこと	－	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	12
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			0.001			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	4
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			0.002			N.D.	0.002	N.D.	N.D.	4
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l			0.012			0.011			0.031			0.012	0.031	0.011	0.017	4
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l			0.25			0.67			5.32			1.54	5.32	0.25	1.95	4
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l			N.D.			0.13			0.12			0.10	0.13	N.D.	0.09	4
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.			0.01			0.01			N.D.	0.01	N.D.	N.D.	4
14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
16 2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び 2,3,7,8-テトラクロロフuranダイオキシン	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l																
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l																
23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l																
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l																
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																
26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l																
27 塩トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l																
29 ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l																
30 ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l																
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l																
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l			0.02			0.44			1.06			0.11	1.06	0.02	0.41	4
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l			0.75			0.79			1.00			0.60	1.00	0.60	0.79	4
35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	2.0 mg/l			7.0			5.5			6.3			6.7	7.0	5.5	6.4	4
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			0.686			0.284			0.073			0.095	0.686	0.073	0.285	4
38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	8.9	6.9	6.0	8.0	5.8	4.4	6.8	5.8	19.3	8.2	8.9	8.0	19.3	4.4	8.1	12
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	10 mg/l			33			49			80			48	80	33	53	4
40 蒸発残留物	500 mg/l以下	1 mg/l			80			120			221			112	221	80	133	4
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000006	0.000003	0.000007	0.000003	0.000003	0.000002	0.000006	0.000002	0.000007	0.000002	0.000002	0.000001	0.000007	0.000001	0.000004	12
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000008	0.000004	0.000048	0.000003	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	N.D.	N.D.	N.D.	0.000048	N.D.	0.000006	12
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	3.3	3.1	2.2	3.0	1.8	2.5	2.3	0.8	5.5	2.1	2.2	1.7	5.5	0.8	2.5	12
47 pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.6	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	6.8	7.2	7.1	7.2	7.6	6.8	7.2	12
48 味	異常でないこと	－																
49 臭気	異常でないこと	－	青草臭	青草臭	かび臭	藻臭	藻臭	青草臭	青草臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭、かび臭、藻臭		12
50 色度	5度以下	0.5度	12.8	16.0	30.7	14.3	23.7	14.9	8.7	58.7	10.2	9.6		14.5	58.7	8.7	19.1	12
51 濁度	2度以下	0.1度	9.4	3.8	6.2	7.2	5.4	16.7	8.1	3.6	43.9	4.8	4.2	3.9	43.9	3.6	9.8	12

N.D.：定量下限値未満

(2) 嘉瀬川浄水場（原水）基準項目

佐賀西部広域水道企業団 嘉瀬川浄水場 原水			基準 値 目 標 値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数	
採水年月日					平成31年4月9日	令和元年5月14日	令和元年6月11日	令和元年7月9日	令和元年8月7日	令和元年9月3日	令和元年10月1日	令和元年11月5日	令和元年12月3日	令和2年1月7日	令和2年2月4日	令和2年3月3日					
採水者					南川	南川	南川	橋田	橋田	橋田	庄野	庄野	庄野	田口	田口	田口					
前日天候					晴	曇	晴	曇	雨	雨	晴	曇	曇	曇	晴	晴					
当日天候					曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴					
気温					11.7℃	21.7℃	22.6℃	24.6℃	29.1℃	27.4℃	23.0℃	11.6℃	8.1℃	12.3℃	2.0℃	7.7℃	29.1℃	2.0℃	16.8℃	12	
水温					17.6℃	22.6℃	24.0℃	27.0℃	24.2℃	21.3℃	21.4℃	16.0℃	13.3℃	11.0℃	10.0℃	12.3℃	27.0℃	10.0℃	18.4℃	12	
残留塩素			給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l																	
基準項目	1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	820	160	710	740	6200	6200	1500	76	14000	720	550	620	14000	76	2691	12		
	2 大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	12		
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l			N.D.									N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l			N.D.									N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.									N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.									N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.									N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.									N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l			N.D.							0.014		0.007	0.014	N.D.	0.005	4		
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.							N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l			0.33				0.86			1.40		1.17	1.40	0.33	0.94	4		
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l			N.D.				0.10			0.09		0.10	0.10	N.D.	N.D.	4		
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.				N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l			N.D.				N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.				N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	16 ジェ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.				N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.				N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.				N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.				N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.				N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l																4		
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l																		
	23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l																		
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l																		
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																		
	26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l																		
	27 亜トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																		
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l																		
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l																		
	30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l																		
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l																		
	32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l				N.D.			N.D.							N.D.	N.D.	N.D.	4	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l				0.15			0.31			0.31				0.22	0.31	0.15	0.25	4
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l				0.46			0.39			0.35				0.50	0.50	0.35	0.43	4
	35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	2.0 mg/l				7.8			5.9			7.0				7.1	7.8	5.9	7.0	4
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l				0.136			0.038			0.038				0.068	0.136	0.038	0.070	4
	38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	7.6	7.2	7.0	8.8	4.7	5.0	5.9	5.9	8.6	6.5	7.7	7.2	8.8	4.7	6.8	7.4	12	
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	10 mg/l				39			36			39				43	43	36	39	4
	40 蒸発残留物	500 mg/l以下	1 mg/l				89			91			89				103	103	89	93	4
	41 非イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000004	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	N.D.	0.000001	0.000001	0.000002	N.D.	0.000001	N.D.	0.000004	N.D.	0.000002	12	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000007	0.000007	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000007	N.D.	0.000002	12	
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	2.4	2.0	2.2	2.7	2.3	1.3	1.2	0.9	1.7	1.0	1.2	1.6	2.7	0.9	1.7	1.7	12	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.7	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7	7.2	7.4	12	
	48 味	異常でないこと	－																		
	49 臭気	異常でないこと	－	青草臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭			12
	50 色度	5 度以下	0.5 度	10.3	13.9	12.1	15.2	13.9	11.0	7.5	5.5	11.2	6.1	7.5	15.2	5.5	10.5	10.5	12		
	51 濁度	2 度以下	0.1 度	6.8	6.0	8.4	7.8	8.1	10.0	4.6	3.0	8.8	3.6	4.4	5.6	10.0	3.0	6.4	12		

N.D.：定量下限値未満

嘉瀬川浄水場（原水）水質管理目標設定項目

佐賀西部広域水道企業団 嘉瀬川浄水場 原水			基準 値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.0002 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下(暫定)	0.0002 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.			0.002			N.D.			N.D.	0.002	N.D.	N.D.	4
	4 削除	—	—																	
	5 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	0.0002 mg/l																	
	6 削除	—	—																	
	7 削除	—	—																	
	8 トルエン	0.4 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	10 亜塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l																	
	11 削除	—	—																	
	12 二酸化塩素	0.6 mg/l以下	—																	
	13 ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/l以下(暫定)	0.001 mg/l																	
	14 塩化クロラール	0.02 mg/l以下(暫定)	0.002 mg/l																	
	15 亜硫酸	1 以下	—																	
	16 残留塩素	1 mg/l以下	0.1 mg/l																	
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	10 mg/l				39			36			39			43	43	36	39	4
	18 マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				0.136			0.038			0.038			0.068	0.136	0.038	0.070	4
	19 遊離炭酸	20 mg/l以下	0.5 mg/l				2.0			2.3			2.1			3.3	3.3	2.0	2.4	4
	20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	—																	
	22 有機物等(過マンガン酸消費量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l																	
	23 臭気強度(TON)	3 以下	1				4			2			3			2	4	2	3	4
	24 無発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	1 mg/l				89			91			89			103	103	89	93	4
	25 濁度	1 度以下	0.1 度				8.4			10.0			8.8			5.6	10.0	5.6	8.2	4
	26 pH値	7.5程度	測定間隔0.1				7.4			7.4			7.4			7.3	7.4	7.3	7.4	4
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、能力0に近づける	測定間隔0.1				-1.7			-1.8			-1.9			-1.5	-1.5	-1.9	-1.7	4
	28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される菌落数が 5,000以下(個数)	0 個/ml																	
	29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	30 アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.01 mg/l				0.15			0.31			0.31			0.22	0.31	0.15	0.25	4
そ の 他	26 ジアルジア		0個/10l, 0個/20l				0			0			0			0	0	0	0	4
	27 クリプトスポリジウム		0個/10l, 0個/20l				0			0			0			0	0	0	0	4
	28 クレプトコッカス菌		0 個/ml	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

N.D. : 定量下限値未満

—: 採水日6月18日

—: 採水日9月10日

—: 採水日12月10日

—: 採水日3月10日

(3) 嘉瀬川浄水場（浄水）基準項目

佐賀西部広域水道企業団 嘉瀬川浄水場 浄水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水年月日			平成31年4月9日	令和元年5月14日	令和元年6月11日	令和元年7月9日	令和元年8月7日	令和元年9月3日	令和元年10月1日	令和元年11月5日	令和元年12月3日	令和2年1月7日	令和2年2月4日	令和2年3月3日				
採水者			南川	南川	南川	橋田	橋田	橋田	庄野	庄野	庄野	田口	田口	田口				
前日天候			晴	曇	晴	曇	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴				
当日天候			曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴				
気温																		
水温			18.6℃	23.6℃	24.1℃	28.0℃	25.1℃	22.0℃	22.0℃	17.4℃	14.7℃	10.8℃	10.8℃	12.5℃	28.0℃	10.8℃	19.1℃	12
残留塩素	給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.7	0.7	0.9	0.9	1.2	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	1.2	0.5	0.7	12
1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2 大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l				0.34		0.82			1.39			1.13	1.39	0.34	0.92	4
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l				N.D.		0.09			N.D.			0.08	0.09	N.D.	N.D.	4
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
16 クロロトリクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l				0.10		0.07			0.17			0.07	0.17	0.07	0.10	4
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l				0.015		0.005			0.007			0.003	0.015	0.003	0.008	4
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l				0.003		0.003			0.004			0.003	0.004	0.003	0.003	4
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l				0.003		0.005			0.002			0.001	0.005	0.001	0.003	4
26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l				0.026		0.016			0.013			0.007	0.026	0.007	0.016	4
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l				0.008		0.002			0.007			0.003	0.008	0.002	0.005	4
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l				0.008		0.005			0.004			0.003	0.008	0.003	0.005	4
30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		0.001			N.D.			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	4
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l				0.002		0.001			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001	4
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			0.001	N.D.	N.D.	N.D.	4
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l				0.04		0.02			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02	4
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	2.0 mg/l				9.8		6.9			8.6			8.2	9.8	6.9	8.4	4
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	12.7	13.4	13.3	14.9	9.3	10.0	10.6	10.4	14.6	10.9	11.3	12.2	14.9	9.3	12.0	12
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	10 mg/l			41			39			42			49	49	39	43	4
40 高濃残留物	500 mg/l以下	1 mg/l			84			89			90			106	106	84	92	4
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	12
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000002	N.D.	0.000001	N.D.	0.000005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000005	N.D.	N.D.	12
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	1.0	0.8	1.0	1.2	1.1	0.6	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	0.6	1.2	0.4	0.7	12
47 p H値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	12
48 味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49 臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50 色度	5 度以下	0.5 度	N.D.	N.D.	N.D.	0.5	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.5	N.D.	N.D.	12
51 濁度	2 度以下	0.1 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12

N.D.：定量下限値未満

嘉瀬川浄水場（浄水）水質管理目標設定項目

佐賀西部広域水道企業団 嘉瀬川浄水場 浄水			基準値 目標値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.0002 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下(暫定)	0.0002 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	4	削除	—	—																
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	0.0002 mg/l																
	6	削除	—	—																
	7	削除	—	—																
	8	トルエン	0.4 mg/l以下	0.001 mg/l																
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	10	亜塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	11	削除	—	—																
	12	二酸化塩素	0.6 mg/l以下	—																
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/l以下(暫定)	0.001 mg/l			0.001			N.D.			N.D.			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	4
	14	抱水クロラール	0.02 mg/l以下(暫定)	0.002 mg/l			0.006			N.D.			N.D.			N.D.	0.006	N.D.	N.D.	4
	15	農薬類	1 以下	—																
	16	残留塩素	1 mg/l以下	0.1 mg/l			0.9			0.7			0.6			0.5	0.9	0.5	0.7	4
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/l以上100mg/l以下	10 mg/l			41			39			42			49	49	39	43	4
	18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下	0.5 mg/l			1.1			1.2			0.8			1.3	1.3	0.8	1.1	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	—																
	22	有機物等（過マンガン酸消費量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l																
	23	臭気強度（TON）	3 以下	1			2			N.D.			2			1	2	N.D.	1	4
	24	高発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	1 mg/l			84			89			90			106	106	84	92	4
	25	濁度	1 度以下	0.1 度			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	26	pH値	7.5程度	測定間隔0.1			7.7			7.6			7.6			7.6	7.7	7.6	7.6	4
	27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、能力0に近づける	測定間隔0.1			-1.2			-1.5			-1.7			-1.4	-1.2	-1.7	-1.5	4
	28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される菌落数が2,000以下(個数)	0 個/ml			0			0			0			0	0	0	0	4
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																
	30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.01 mg/l			0.04			0.02			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02	4
そ の 他	26	ジアルギン		0個/101,0個/201			0			0			0			0	0	0	0	4
	27	クリプトスポリジウム		0個/101,0個/201			0			0			0			0	0	0	0	4

N.D. : 定量下限値未満

—: 採水日6月18日

—: 採水日9月10日

—: 採水日12月10日

—: 採水日3月10日

(4) 白石町有明配水池 基準項目

佐賀西部広域水道企業団 有明配水池 浄水			基準 値 目 標 値	定 量 下 限 値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数	
採水年月日					平成31年4月9日	令和元年5月14日	令和元年6月11日	令和元年7月9日	令和元年8月7日	令和元年9月3日	令和元年10月1日	令和元年11月5日	令和元年12月3日	令和2年1月7日	令和2年2月4日	令和2年3月3日					
採水者					南川	南川	南川	橋田	橋田	橋田	庄野	庄野	庄野	田口	田口	田口					
前日天候					晴	曇	晴	曇	雨	雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴					
当日天候					曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴					
気温					17.2℃	23.5℃	23.0℃	25.7℃	26.1℃	24.1℃	23.0℃	16.2℃	10.9℃	11.0℃	7.8℃	11.0℃	26.1℃	7.8℃	18.3℃	12	
水温					15.7℃	21.0℃	23.2℃	25.2℃	28.4℃	23.0℃	23.5℃	18.8℃	14.7℃	12.0℃	11.7℃	12.2℃	28.4℃	11.7℃	19.1℃	12	
残留塩素					給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	12	
基準 項目	1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	2 大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l			0.46		0.86			0.42			1.20	1.20	0.42	0.74			4	
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l			N.D.		N.D.			0.09			0.08	0.09	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	16 クロロベンゼン、1,2-ジクロロベンゼン及び1,4-ジクロロベンゼン	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l			0.12		0.08			0.07			N.D.	0.12	N.D.	N.D.	0.07		4	
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l			0.030		0.008			0.005			0.005	0.030	0.005	0.012			4	
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			0.003		N.D.			N.D.			N.D.	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.002		0.006			0.005			0.004	0.006	0.002	0.004			4	
	26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	27 トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.041		0.023			0.016			0.015	0.041	0.015	0.024			4	
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			0.020		0.004			0.003			0.003	0.020	0.003	0.008			4	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l			0.009		0.008			0.006			0.006	0.009	0.006	0.007			4	
	30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		0.001			N.D.			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l			0.003		0.002			0.001			0.001	0.003	0.001	0.002			4	
	32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l			0.03		0.02			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02			4	
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	2.0 mg/l			8.6		6.6			8.3			7.9	8.6	6.6	7.9			4	
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	13.0	13.3	13.1	15.4	10.5	11.1	10.6	10.5	10.6	11.3	11.6	12.2	15.4	10.5	11.9		12	
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	10 mg/l			37			37			34			50	50	34	40		4	
	40 高濃度残留物	500 mg/l以下	1 mg/l			81			92			70			113	113	70	89		4	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000002	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000002	N.D.	N.D.	N.D.	12	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000002	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000002	N.D.	N.D.	N.D.	12	
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	1.1	0.9	1.0	1.0	0.9	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.8	1.1	0.3	0.7		12	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7		12	
	48 味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
	49 臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
	50 色度	5 度以下	0.5 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		12
	51 濁度	2 度以下	0.1 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		12

N.D.：定量下限値未満

(5) 嬉野市丸尾平配水池 基準項目

佐賀西部広域水道企業団 丸尾平配水池 浄水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水年月日			平成31年4月9日	令和元年5月14日	令和元年6月11日	令和元年7月9日	令和元年8月7日	令和元年9月3日	令和元年10月1日	令和元年11月5日	令和元年12月3日	令和2年1月7日	令和2年2月4日	令和2年3月3日				
採水者			橋田	橋田	橋田	庄野	庄野	庄野	田口	田口	田口	南川	南川	南川				
前日天候			晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴				
当日天候			曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴				
気温			16.3℃	22.0℃	23.5℃	26.2℃	29.0℃	24.7℃	25.1℃	16.8℃	13.0℃	10.0℃	7.0℃	11.0℃	29.0℃	7.0℃	18.7℃	12
水温			15.5℃	20.5℃	23.5℃	24.6℃	28.7℃	23.6℃	23.5℃	19.5℃	16.5℃	11.1℃	12.0℃	12.1℃	28.7℃	11.1℃	19.3℃	12
残留塩素			給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	12
基準項目	1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	2 大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l			0.49		0.84			0.42			1.23	1.23	0.42	0.75	4
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l			N.D.		0.09			0.08			0.09	0.09	N.D.	N.D.	4
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	16 クロロジフルオロメチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l			0.13		0.08			0.09			0.07	0.13	0.07	0.09	4
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l			0.033		0.008			0.005			0.006	0.033	0.005	0.013	4
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			0.003		N.D.			N.D.			N.D.	0.003	N.D.	N.D.	4
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.002		0.006			0.005			0.004	0.006	0.002	0.004	4
	26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			0.001		N.D.			N.D.			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	4
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.045		0.023			0.017			0.017	0.045	0.017	0.026	4
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			0.023		0.005			0.003			0.003	0.023	0.003	0.009	4
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l			0.010		0.008			0.007			0.007	0.010	0.007	0.008	4
	30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		0.001			N.D.			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	4
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l			0.003		0.002			0.001			0.002	0.003	0.001	0.002	4
	32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l			0.03		0.02			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02	4
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	2.0 mg/l			8.6		6.9			8.6			8.0	8.6	6.9	8.0	4
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	13.0	13.4	13.0	15.7	10.8	10.7	10.7	10.8	11.1	11.8	12.3	15.7	10.6	12.0	12
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	10 mg/l			36		37			35			51	51	35	40	4
	40 高濃度残留物	500 mg/l以下	1 mg/l			76		91			74			106	106	74	87	4
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000002	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000002	N.D.	N.D.	12
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000002	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000002	N.D.	N.D.	12
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	0.4	12
	47 pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	12
	48 味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
	49 臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
	50 色度	5 度以下	0.5 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12
	51 濁度	2 度以下	0.1 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12

N.D.：定量下限値未満

(6) 西佐賀水道（企）三日月配水池 基準項目

佐賀西部広域水道企業団 三日月配水池 浄水			基準 項目	基準 値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数	
採水年月日						平成31年4月9日	令和元年5月14日	令和元年6月11日	令和元年7月9日	令和元年8月7日	令和元年9月3日	令和元年10月1日	令和元年11月5日	令和元年12月3日	令和2年1月7日	令和2年2月4日	令和2年3月3日					
採水者						田口、田端	田口、田端	田口、田端	南川	南川	南川、田端	橋田	橋田、田端	橋田、田端	庄野	庄野、田端	庄野、田端					
前日天候						晴	曇	晴	曇	雨	雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴					
当日天候						曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴					
気温						17.2℃	24.0℃	24.0℃	26.0℃	26.5℃	25.5℃	24.4℃	16.7℃	11.3℃	10.7℃	7.4℃	12.0℃	26.5℃	7.4℃	18.8℃	12	
水温						16.7℃	21.8℃	23.7℃	25.1℃	28.8℃	23.6℃	24.3℃	20.0℃	16.0℃	12.4℃	12.6℃	12.0℃	28.8℃	12.0℃	19.8℃	12	
残留塩素			給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12	
基準 項目	1 一般細菌		100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	2 大腸菌		検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12	
	3 カドミウム及びその化合物		0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l							N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	4 水銀及びその化合物		0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l							N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	5 セレン及びその化合物		0.01 mg/l以下	0.001 mg/l							N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	6 鉛及びその化合物		0.01 mg/l以下	0.001 mg/l							N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	7 ヒ素及びその化合物		0.01 mg/l以下	0.001 mg/l							N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	8 六価クロム化合物		0.05 mg/l以下	0.001 mg/l							N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	9 亜硝酸態窒素		0.04 mg/l以下	0.004 mg/l							N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/l以下	0.001 mg/l							N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/l以下	0.20 mg/l	0.45	0.80								1.00		1.14		1.14	0.45	0.85	4	
	12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/l以下	0.08 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.		0.08		0.08	N.D.	N.D.	4	
	13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/l以下	0.01 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	4	
	14 四塩化炭素		0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/l以下	0.005 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	16 クロロベンゼン及びその化合物		0.04 mg/l以下	0.002 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	17 ジクロロメタン		0.02 mg/l以下	0.001 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	19 トリクロロエチレン		0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	20 ベンゼン		0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	21 塩素酸		0.6 mg/l以下	0.06 mg/l	0.11	0.07								0.12		N.D.		0.12	N.D.	0.08	4	
	22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	0.002 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	0.001 mg/l	0.025	0.007								0.007		0.004		0.025	0.004	0.011	4	
	24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	0.002 mg/l	0.003	0.002								N.D.		0.003		N.D.	N.D.	N.D.	4	
	25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	0.001 mg/l	0.003	0.005								0.004		0.003		0.005	0.003	0.004	4	
	26 臭素酸		0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	4	
	27 トリハロメタン		0.1 mg/l以下	0.001 mg/l	0.038	0.019								0.017		0.012		0.038	0.012	0.022	4	
	28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	0.002 mg/l	0.016	0.004								0.006		0.003		0.016	0.003	0.007	4	
	29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	0.001 mg/l	0.010	0.007								0.006		0.005		0.010	0.005	0.007	4	
	30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	0.001 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	0.001 mg/l	0.003	0.001								0.003		0.001		0.003	0.001	0.002	4	
	32 亜鉛及びその化合物		1.0 mg/l以下	0.01 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	33 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/l以下	0.01 mg/l	0.04	0.02								0.02		0.01		0.04	0.01	0.02	4	
	34 鉄及びその化合物		0.3 mg/l以下	0.03 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	4	
	35 銅及びその化合物		1.0 mg/l以下	0.01 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	4	
	36 ナトリウム及びその化合物		200 mg/l以下	2.0 mg/l	9.0	6.7								7.9		7.9		9.0	6.7	7.9	4	
	37 マンガン及びその化合物		0.05 mg/l以下	0.001 mg/l	N.D.	N.D.								N.D.		0.005		0.005	N.D.	0.001	4	
	38 塩化物イオン		200 mg/l以下	1.0 mg/l	12.9	13.5	13.3	15.5	10.5	10.3	10.6	10.5	14.4	11.1	11.4	11.8	15.5	10.3	12.2	12	12	
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		300 mg/l以下	10 mg/l		40				36				43		48		48	36	42	4	
	40 高濃度残留物		500 mg/l以下	1 mg/l		81				85				84		100		100	81	88	4	
	41 陰イオン界面活性剤		0.2 mg/l以下	0.02 mg/l		N.D.				N.D.				N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	4	
	42 ジェオスミン		0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000002	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000002	N.D.	N.D.	N.D.	12	
	43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000002	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000002	N.D.	N.D.	N.D.	12	
	44 非イオン界面活性剤		0.02 mg/l以下	0.005 mg/l		N.D.				N.D.				N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4	
	45 フェノール類		0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l		N.D.				N.D.				N.D.				N.D.	N.D.	N.D.	4	
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）		3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.5	0.6	1.0	0.3	0.7	12	12	
	47 pH値		5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	12	12
	48 味		異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	12
	49 臭気		異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	12
	50 色度		5 度以下	0.5 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.6	0.6	N.D.	N.D.	12	12
	51 濁度		2 度以下	0.1 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12	12

N.D.：定量下限値未満

3 農薬類検査結果

(1) 嘉瀬川浄水場（原水）（自己検査）

嘉瀬川浄水場 原水		基準値 目 標 値	定量下限値	6月	7月	8月	9月	最大	最小	平均	回数
採水年月日				令和元年6月19日	令和元年7月23日	令和元年8月14日	令和元年9月18日				
採水者				田口、庄野	田口、庄野	田口、庄野	田口、庄野				
前日天候				曇	曇	晴	晴				
当日天候				晴	曇	晴	晴				
気温				24.5℃	26.9℃	32.2℃	26.6℃	32.2℃	24.5℃	27.6℃	4
水温				23.0℃	22.3℃	29.8℃	23.0℃	29.8℃	22.3℃	24.5℃	4
残留塩素		給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l								
農 薬 類	3 2,4-D (2,4-PA)	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	15 イソプロチオラン	0.3 mg/l以下	0.00005 mg/l	0.00015	N.D.	N.D.	N.D.	0.00015	N.D.	N.D.	4
	26 カフェンストール	0.008 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	33 グリホサート	2 mg/l以下	0.0005 mg/l	N.D.	N.D.	0.0006	N.D.	0.0006	N.D.	N.D.	4
	42 ジクロベニル (DBN)	0.03 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	50 ジメタメトリン	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	52 シメトリン	0.03 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	60 チオベンカルブ	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	63 トリクロビル	0.006 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	66 トリフルラリン	0.06 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	75 ピロキロン	0.05 mg/l以下	0.00005 mg/l	0.00011	N.D.	N.D.	N.D.	0.00011	N.D.	N.D.	4
	77 フェニトロチオン (MEP)	0.01 mg/l以下	0.00003 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	83 フサライド	0.1 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	86 プロフェジン	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	0.00029	N.D.	0.00029	N.D.	0.00007	4
	88 プレチラクロール	0.05 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	92 プロピザミド	0.05 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	94 プロモブチド	0.1 mg/l以下	0.00005 mg/l	0.00048	0.00017	0.00009	N.D.	0.00048	N.D.	0.00019	4
	99 ペンタゾン	0.2 mg/l以下	0.00005 mg/l	0.00007	0.00013	0.00023	0.00009	0.00023	0.00007	0.00013	4
	107 メソミル	0.03 mg/l以下	0.0001 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	109 メチダチオン (DMTP)	0.004 mg/l以下	0.00003 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	112 メフェナセット	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	113 メプロニル	0.1 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	114 モリネート	0.005 mg/l以下	0.00005 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
検出値と目標値の比の和				0.00785	0.00235	0.01685	0.00045	0.01685	0.00045	0.00688	4

N.D. : 定量下限値未満

(2) 嘉瀬川浄水場（浄水）（自己検査）

嘉瀬川浄水場 浄水		基準値 目 標 値	定量下限値	6月	7月	8月	9月	最大	最小	平均	回数
採水年月日				令和元年6月19日	令和元年7月23日	令和元年8月14日	令和元年9月18日				
採水者				田口、庄野	田口、庄野	田口、庄野	田口、庄野				
前日天候				曇	曇	晴	晴				
当日天候				晴	曇	晴	晴				
気温											
水温				23.5℃	23.2℃	29.6℃	23.9℃	29.6℃	23.2℃	25.1℃	4
残留塩素		給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.8	0.9	1.0	0.6	1.0	0.6	0.8	4
農 薬 類	3 2,4-D (2,4-PA)	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	15 イソプロチオラン	0.3 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	26 カフェンストール	0.008 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	33 グリホサート	2 mg/l以下	0.0005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	42 ジクロベニル (DBN)	0.03 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	50 ジメタメトリン	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	52 シメトリン	0.03 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	60 チオベンカルブ	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	63 トリクロピル	0.006 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	66 トリフルラリン	0.06 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	75 ピロキロン	0.05 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	77 フェニトロチオン (MEP)	0.01 mg/l以下	0.00003 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	83 フサライド	0.1 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	86 ブプロフェジン	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	88 プレチラクロール	0.05 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	92 プロピザミド	0.05 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	94 プロモブチド	0.1 mg/l以下	0.00005 mg/l	0.00010	N. D.	N. D.	N. D.	0.00010	N. D.	N. D.	4
	99 ペンタゾン	0.2 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	0.00010	N. D.	0.00010	N. D.	N. D.	4
	107 メソミル	0.03 mg/l以下	0.0001 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	109 メチダチオン (DMTP)	0.004 mg/l以下	0.00003 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	112 メフェナセット	0.02 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	113 メプロニル	0.1 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
	114 モリネート	0.005 mg/l以下	0.00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	4
検出値と目標値の比の和				0.00100	0.00000	0.00050	0.00000	0.00100	0.00000	0.00038	4

N. D. : 定量下限値未満

嘉瀬川浄水場（浄水）（委託検査）

令和元年 7月 農薬類 1 14項目検査結果書

採水年月日	令和元年7月23日
-------	-----------

No.	農薬名	目標値 (mg/l以下)	検出値 (mg/l)
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08	<0.0008
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	<0.00005
4	EPN	0.004	<0.00004
5	MCPA	0.005	<0.00005
6	アシュラム	0.9	<0.009
7	アセフェート	0.006	<0.00006
8	アトラジン	0.01	<0.0001
9	アニロホス	0.003	<0.00003
10	アミトラズ	0.006	<0.0003
11	アラクロール	0.03	<0.0003
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005
13	イソフェンホス	0.001	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	<0.00005
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	<0.0009
17	イミノクタジン	0.006	<0.00006
18	インダノファン	0.009	<0.00009
19	エスプロカルブ	0.03	<0.0003
20	エトフェンブロックス	0.08	<0.0008
21	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01	<0.0001
22	オキサジクロメホン	0.02	<0.0002
23	オキシシン銅(有機銅)	0.03	<0.0003
24	オリサストロビン	0.1	<0.001
25	カズサホス	0.0006	<0.000006
26	カフェンストロール	0.008	<0.00005
27	カルタップ	0.3	<0.003
28	カルバリル(NAC)	0.02	<0.0002
29	カルボフラン	0.005	<0.00005
30	キノクラミン(ACN)	0.005	<0.00005

No.	農薬名	目標値 (mg/l以下)	検出値 (mg/l)
31	キャプタン	0.3	<0.003
32	クミルロン	0.03	<0.0003
33	グリホサート	2	<0.0005
34	グルホシネート	0.02	<0.0002
35	クロメプロップ	0.02	<0.0002
36	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.0001
37	クロルピリホス	0.003	<0.00003
38	クロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005
39	シアナジン	0.001	<0.00001
40	シアノホス(CYAP)	0.003	<0.00003
41	ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002
42	ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.00005
43	ジクロルボス(DDVP)	0.008	<0.00008
44	ジクワット	0.005	<0.00005
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004
46	ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005
47	ジチオビル	0.009	<0.00009
48	シハロホップブチル	0.006	<0.00006
49	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003
50	ジメタメトリン	0.02	<0.00005
51	ジメエート	0.05	<0.0005
52	シメトリン	0.03	<0.00005
53	ダイアジノン	0.003	<0.00003
54	ダイムロン	0.8	<0.008
55	ダゾメット、メタム及びMITC	0.01	<0.0001
56	チアジニル	0.1	<0.001
57	チウラム	0.02	<0.0002
58	チオジカルブ	0.08	<0.0008
59	チオファネートメチル	0.3	<0.003
60	チオベンカルブ	0.02	<0.00005

No.	農薬名	目標値 (mg/l以下)	検出値 (mg/l)
61	テフリルトリオン	0.002	<0.00002
62	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	<0.0002
63	トリクロビル	0.006	<0.0005
64	トリクロルホン(DEP)	0.005	<0.00005
65	トリシクラゾール	0.1	<0.001
66	トリフルラリン	0.06	<0.00005
67	ナブロバミド	0.03	<0.0003
68	バラコート	0.005	<0.00005
69	ビベロホス	0.0009	<0.00003
70	ピラクロニル	0.01	<0.0001
71	ピラゾキシフェン	0.004	<0.00004
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	<0.0002
73	ピリダフェンチオン	0.002	<0.00005
74	ピリブチカルブ	0.02	<0.0002
75	ピロキロン	0.05	<0.00005
76	フィブロニル	0.0005	<0.000005
77	フェントロチオン(MEP)	0.01	<0.00003
78	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	<0.0003
79	フェリムゾン	0.05	<0.0005
80	フェンチオン(MPP)	0.006	<0.00006
81	フェントエート(PAP)	0.007	<0.00007
82	フェントラザミド	0.01	<0.0001
83	フサライド	0.1	<0.00005
84	ブタクロール	0.03	<0.0003
85	ブタミホス	0.02	<0.0002
86	ブプロフェジン	0.02	<0.00005
87	フルアジナム	0.03	<0.0003
88	ブレチラクロール	0.05	<0.00005
89	プロシミドン	0.09	<0.0009
90	プロチオホス	0.004	<0.00004

No.	農薬名	目標値 (mg/l以下)	検出値 (mg/l)
91	プロピコナゾール	0.05	<0.0005
92	プロピザミド	0.05	<0.00005
93	プロベナゾール	0.03	<0.0003
94	プロモブチド	0.1	<0.00005
95	ペノミル	0.02	<0.0002
96	ペンシクロン	0.1	<0.001
97	ペンゾピシクロン	0.09	<0.0009
98	ペンゾフェナップ	0.005	<0.00005
99	ペンタゾン	0.2	<0.00005
100	ペンディメタリン	0.3	<0.003
101	ペンラカルブ	0.04	<0.0004
102	ペンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001
103	ペンフレセート	0.07	<0.0007
104	ホスチアゼート	0.003	<0.00003
105	マラチオン(マラソン)	0.7	<0.007
106	メコプロップ(MCPP)	0.05	<0.0005
107	メソミル	0.03	<0.0001
108	メタラキシル	0.2	<0.002
109	メチダチオン(DMTP)	0.004	<0.00003
110	メミノストロビン	0.04	<0.0004
111	メトリブジン	0.03	<0.0003
112	メフェナセット	0.02	<0.00005
113	メブロニル	0.1	<0.00005
114	モリネート	0.005	<0.00005

太字 : 企業団自己検査分

※その他の項目: 委託検査分

総合判定結果	農薬類 目標値	農薬類 検出値
	1	0