

第 3 水質試験結果

1 毎日試験及び毎週試験結果

(嘉瀬川浄水場)

2 毎月検査結果

(1) 西佐賀導水路吐出口 (原水)

基準項目

(2) 嘉瀬川浄水場 (原水)

基準項目、水質管理目標設定項目

(3) 嘉瀬川浄水場 (浄水)

基準項目、水質管理目標設定項目

(4) 白石町有明配水池

基準項目

(5) 嬉野市丸尾平配水池

基準項目

(6) 西佐賀水道 (企) 三日月配水池

基準項目

3 農薬類検査結果

(1) 嘉瀬川浄水場 (原水)


(2) 嘉瀬川浄水場 (浄水)

1 毎日試験及び毎週試験結果（嘉瀬川浄水場）

(1) 毎日試験及び毎週試験結果総括表

項 目		原 水		浄 水	
		測定値	回数	測定値	回数
ア 水 温 (°C)	最大値	30.0	52	30.5	52
	最小値	8.5		9.0	
	平均値	18.3		18.5	
イ 有機物 (TOC) (mg/l)	最大値	4.6	52	1.5	52
	最小値	0.8		<0.3	
	平均値	1.7		0.7	
ウ p H 値	最大値	7.46	52	7.59	52
	最小値	6.76		7.33	
	平均値	7.14		7.48	
エ 色 度 (度)	最大値	36.6	52	1.2	365
	最小値	5.6		0.0	
	平均値	11.0		0.4	
オ 濁 度 (度)	最大値	27.3	52	0.02	365
	最小値	1.94		0.00	
	平均値	7.02		0.01	
カ 残留塩素 (mg/l)	最大値			1.05	365
	最小値			0.43	
	平均値			0.67	
キ 全塩素 (mg/l)	最大値			1.17	52
	最小値			0.51	
	平均値			0.75	
ク 塩素消費量 (mg/l)	最大値			0.04	52
	最小値			0.00	
	平均値			0.02	
ケ 臭気強度 (TON)	最大値	4	52	2	52
	最小値	2		<1	
	平均値	3		<1	
コ アンモニア態窒素 (mg/l)	最大値	0.23	52	<0.05	52
	最小値	<0.05		<0.05	
	平均値	0.06		<0.05	
サ 生 物 (/ml)	最大値	5,000	52		
	最小値	400			
	平均値	1,597			
シ アルカリ度 (mg/l)	最大値	36.6	52	35.9	52
	最小値	22.7		19.5	
	平均値	32.4		30.0	
ス 電気伝導率 (μ S/cm)	最大値	193.2	52	178.5	52
	最小値	77.8		89.5	
	平均値	107.0		121.1	


ア. 水温

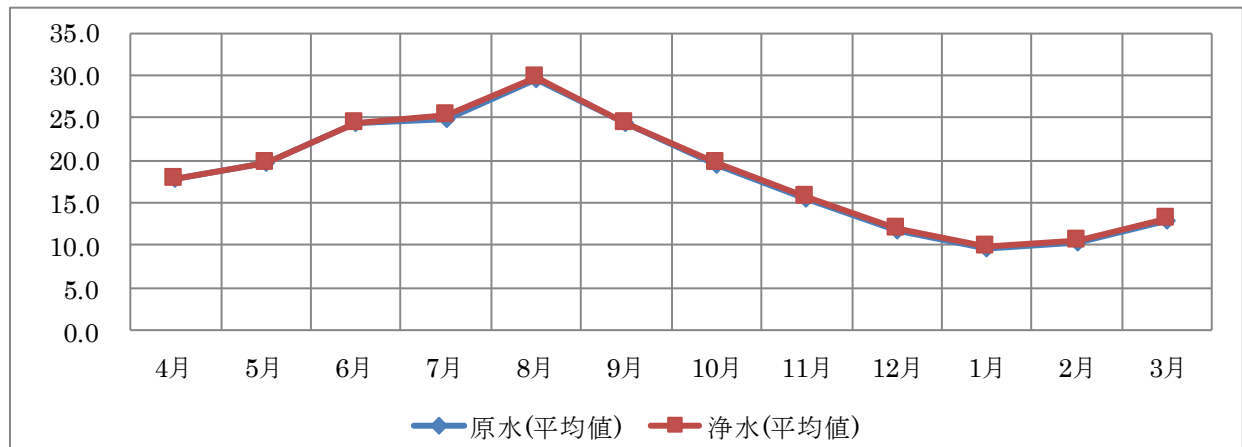

単位: °C

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	21.0	21.7	25.2	28.0	30.0	27.0	22.0	16.9	15.1	10.9	12.0	14.2
	最小値	14.6	16.6	23.4	21.2	29.0	22.3	17.3	13.5	10.0	8.5	9.6	11.9
	平均値	17.9	19.6	24.3	24.8	29.6	24.3	19.4	15.5	11.7	9.5	10.4	12.9
浄 水	最大値	21.2	22.5	25.0	28.5	30.5	26.6	22.4	17.0	14.9	11.1	12.0	14.6
	最小値	14.3	17.8	23.2	21.0	29.0	22.6	17.1	13.7	10.0	9.0	10.0	12.0
	平均値	17.7	19.8	24.4	25.2	29.8	24.4	19.6	15.6	12.0	9.9	10.6	13.1


イ. 有機物 (TOC)

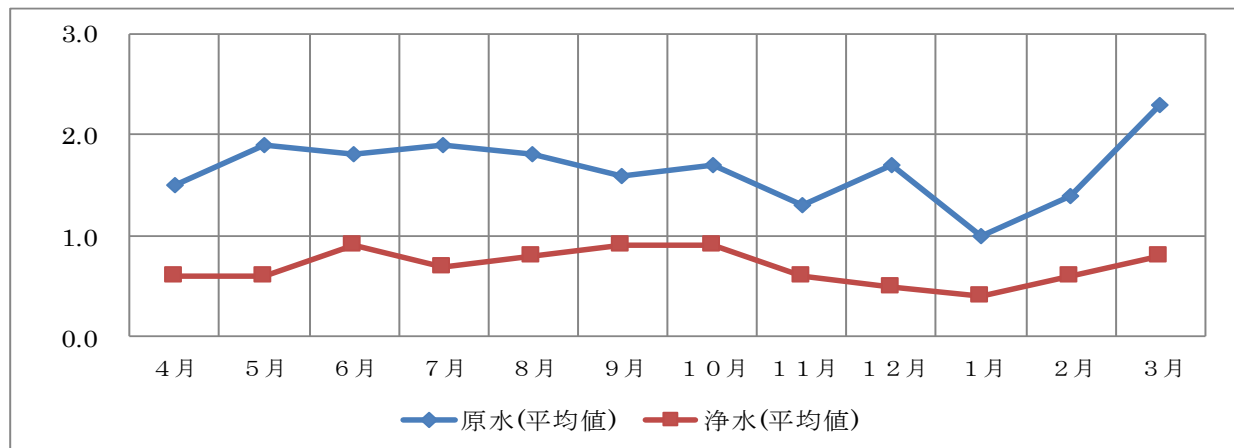

単位: mg/L


		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	2.2	3.9	2.2	2.3	1.9	2.0	2.4	1.4	2.8	1.5	1.6	4.6
	最小値	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.1	1.1	0.8	1.1	1.1
	平均値	1.5	1.9	1.8	1.9	1.8	1.6	1.7	1.3	1.7	1.0	1.4	2.3
浄 水	最大値	0.7	0.7	1.0	1.1	0.9	1.1	1.5	0.6	0.5	0.5	0.7	1.2
	最小値	0.5	0.4	0.7	0.4	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	<0.3	0.5	0.5
	平均値	0.6	0.6	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8

ウ. pH 値

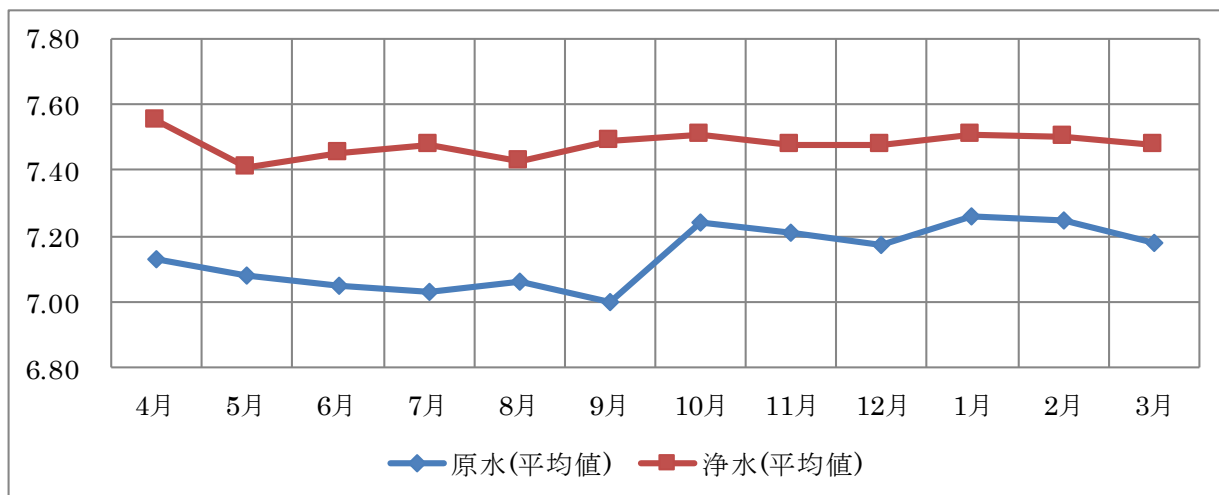


		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	7.33	7.17	7.20	7.19	7.10	7.10	7.37	7.22	7.20	7.30	7.30	7.46
	最小値	6.95	6.92	6.88	6.76	7.02	6.80	7.15	7.17	7.14	7.21	7.14	6.91
	平均値	7.13	7.08	7.05	7.03	7.06	7.00	7.24	7.21	7.17	7.26	7.25	7.18
浄 水	最大値	7.56	7.44	7.46	7.53	7.49	7.54	7.59	7.50	7.50	7.55	7.57	7.55
	最小値	7.52	7.33	7.44	7.41	7.37	7.44	7.45	7.45	7.42	7.47	7.42	7.45
	平均値	7.55	7.41	7.45	7.48	7.43	7.49	7.51	7.48	7.48	7.51	7.50	7.48

エ. 色度

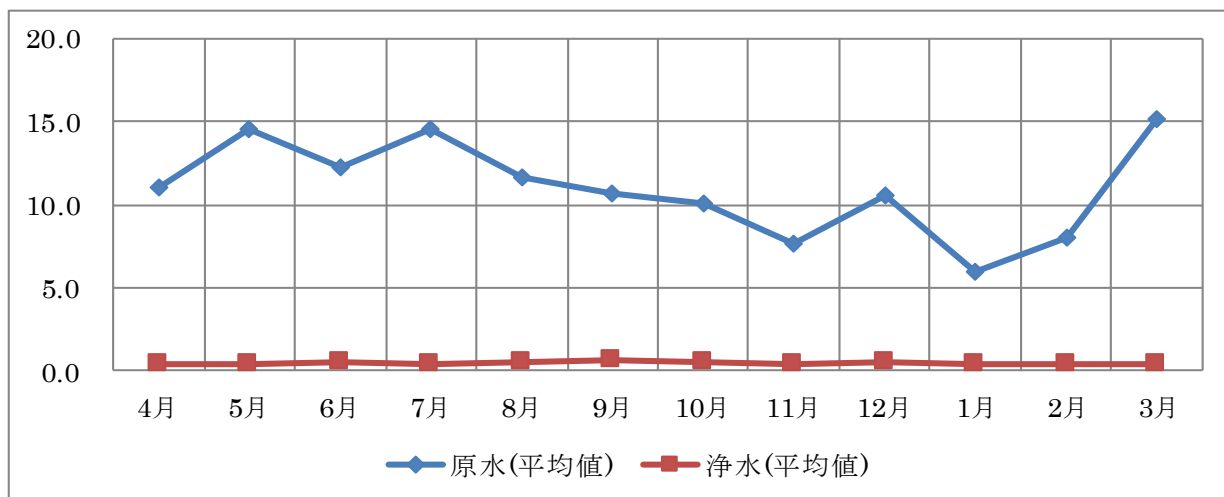

		単位: 度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	17.3	35.7	16.2	18.7	13.3	14.0	15.4	8.5	21.1	6.5	10.4	36.6
	最小値	8.7	8.6	9.9	8.8	10.3	9.2	8.1	6.8	6.8	5.6	6.8	6.6
	平均値	11.0	14.6	12.3	14.5	11.7	10.7	10.1	7.6	10.5	5.9	8.0	15.2
浄 水	最大値	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	1.0	1.2	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9
	最小値	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
	平均値	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4


才．濁度

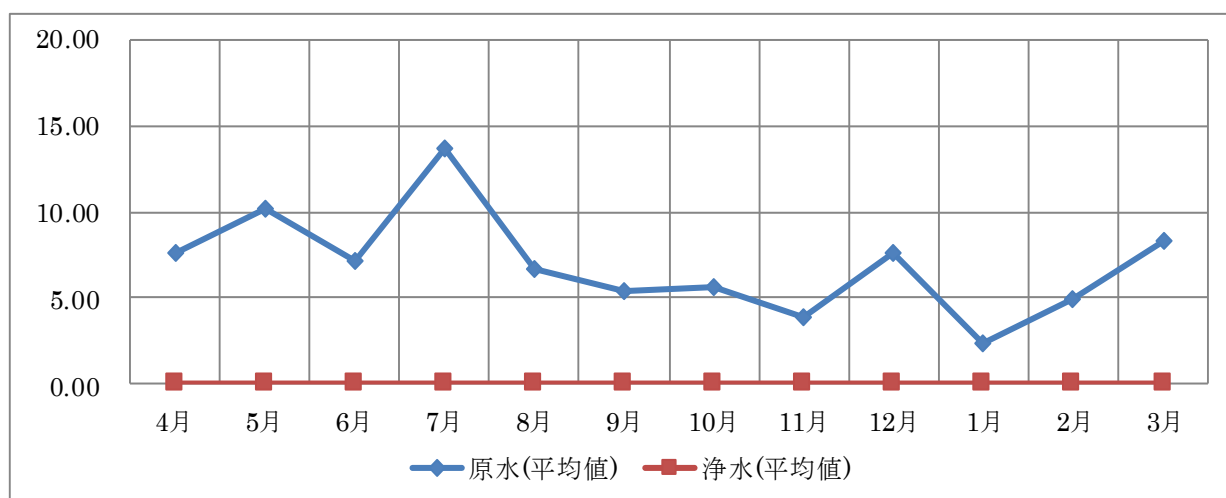

単位:度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	15.0	24.7	10.6	27.3	8.35	6.98	7.16	4.34	20.5	3.67	8.34	19.9
	最小値	4.32	5.55	5.66	4.43	4.93	4.49	4.63	3.50	2.53	1.94	2.65	3.38
	平均値	7.56	10.1	7.20	13.7	6.66	5.40	5.60	3.90	7.64	2.36	4.88	8.34
浄 水	最大値	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01


力．残留塩素

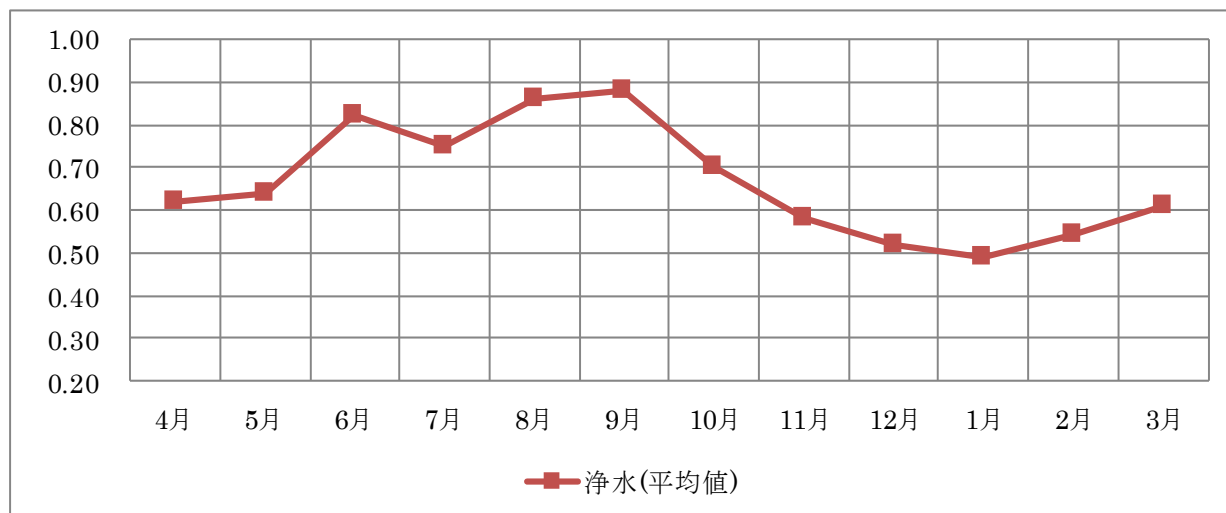

単位:mg/ℓ

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浄 水	最大値	0.77	0.74	0.96	0.98	0.97	1.05	0.93	0.63	0.67	0.53	0.58	0.65
	最小値	0.51	0.57	0.64	0.53	0.70	0.75	0.51	0.51	0.43	0.46	0.48	0.55
	平均値	0.62	0.64	0.82	0.75	0.86	0.88	0.70	0.58	0.52	0.49	0.54	0.61


キ. 全塩素

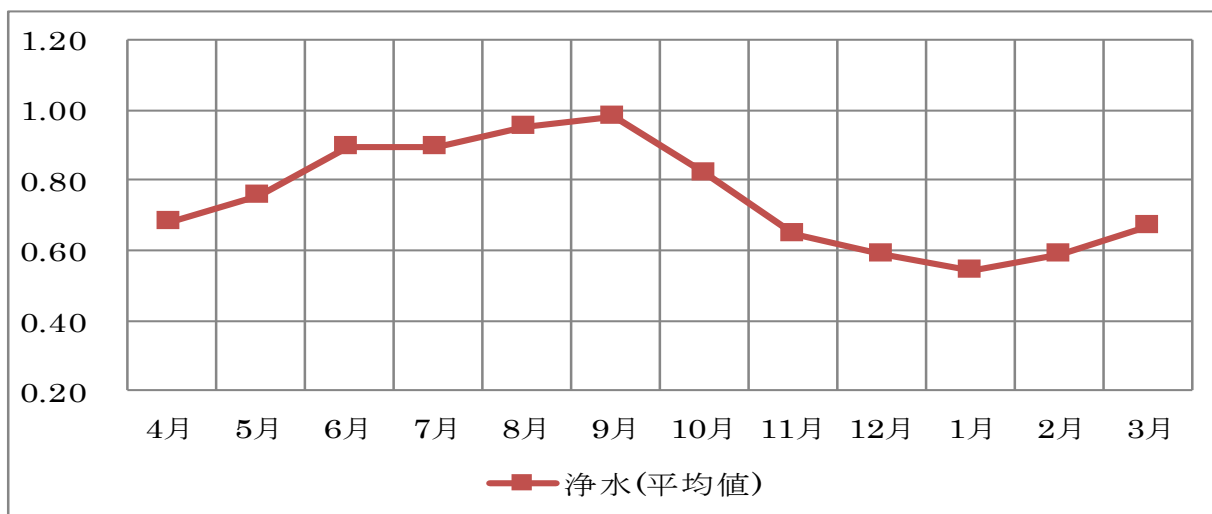

単位: mg/L

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浄 水	最大値	0.72	0.83	1.00	1.05	1.03	1.11	1.17	0.66	0.63	0.57	0.61	0.71
	最小値	0.60	0.67	0.78	0.66	0.92	0.87	0.65	0.63	0.51	0.52	0.56	0.60
	平均値	0.68	0.76	0.90	0.89	0.96	0.98	0.82	0.65	0.59	0.54	0.59	0.67


ク. 塩素消費量

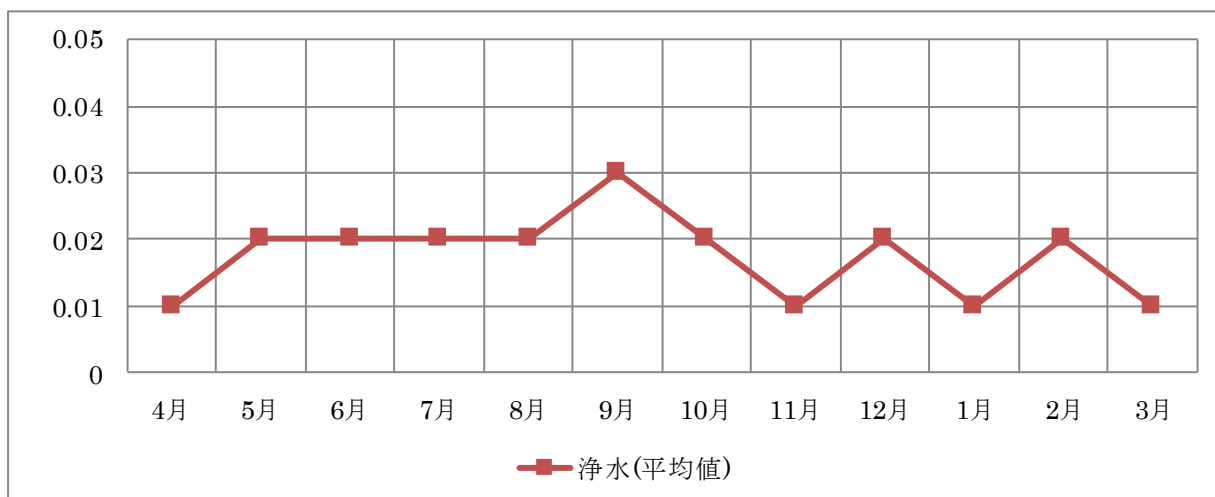

単位: mg/L


		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浄 水	最大値	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03
	最小値	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	平均値	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01

ケ. 臭気強度 (TON)

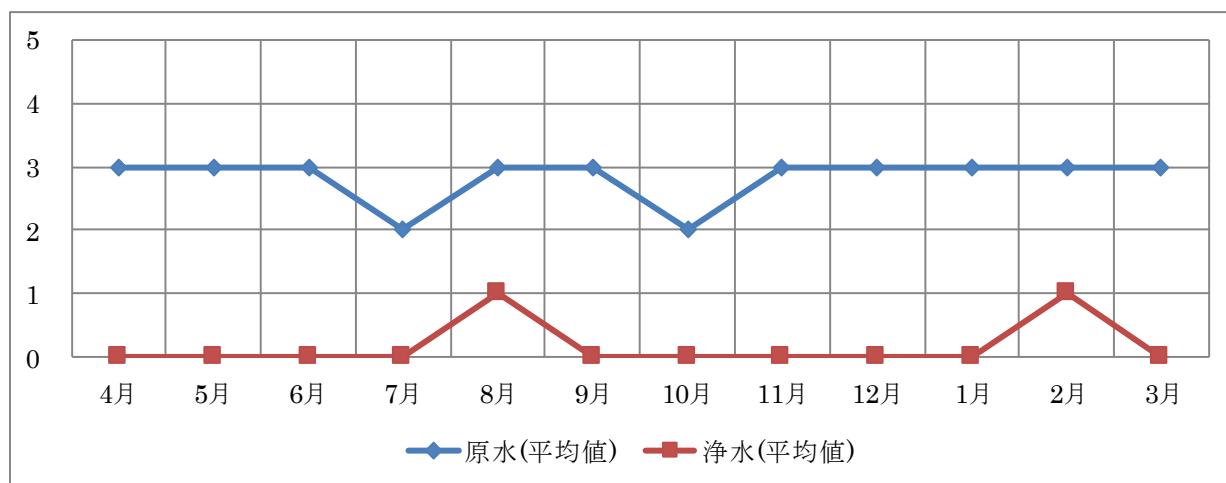


		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	3	4	3	3	3	3	2	4	4	3	3	4
	最小値	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
	平均値	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3
浄 水	最大値	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
	最小値	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
	平均値	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1

コ. アンモニア態窒素

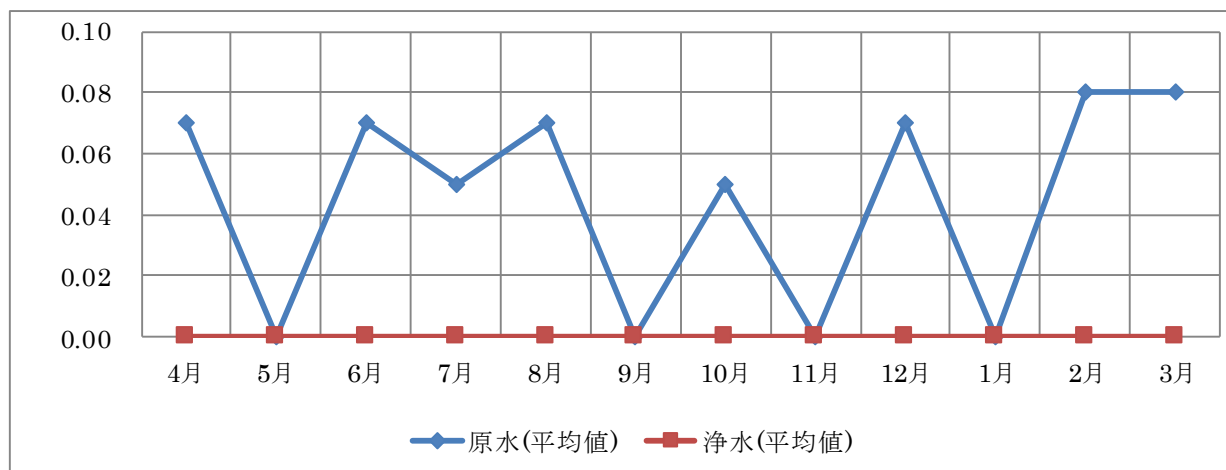

		単位:mg/L											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	0.14	0.17	0.08	0.13	0.08	0.10	0.10	0.07	0.18	0.05	0.10	0.23
	最小値	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05
	平均値	0.07	<0.05	0.07	0.05	0.07	<0.05	0.05	<0.05	0.07	<0.05	0.08	0.08
浄 水	最大値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	最小値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05


サ. 生物

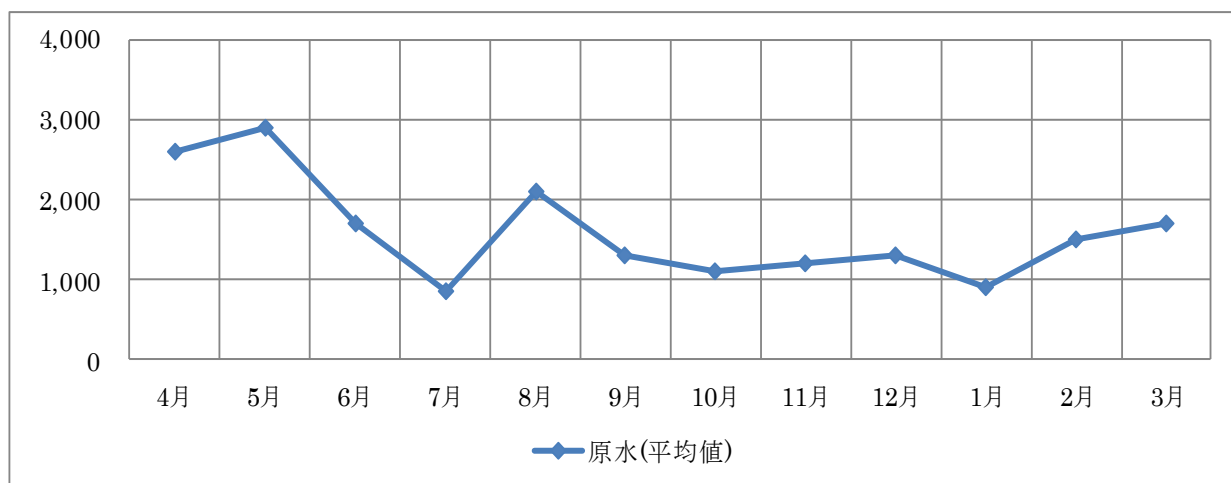

単位: /ml

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	3,200	5,000	2,400	1,500	2,400	1,600	1,400	1,400	2,200	1,600	2,200	2,600
	最小値	2,200	1,500	1,300	400	1,700	780	640	1,000	520	600	790	1,400
	平均値	2,600	2,900	1,700	850	2,100	1,300	1,100	1,200	1,300	900	1,500	1,700


シ. アルカリ度

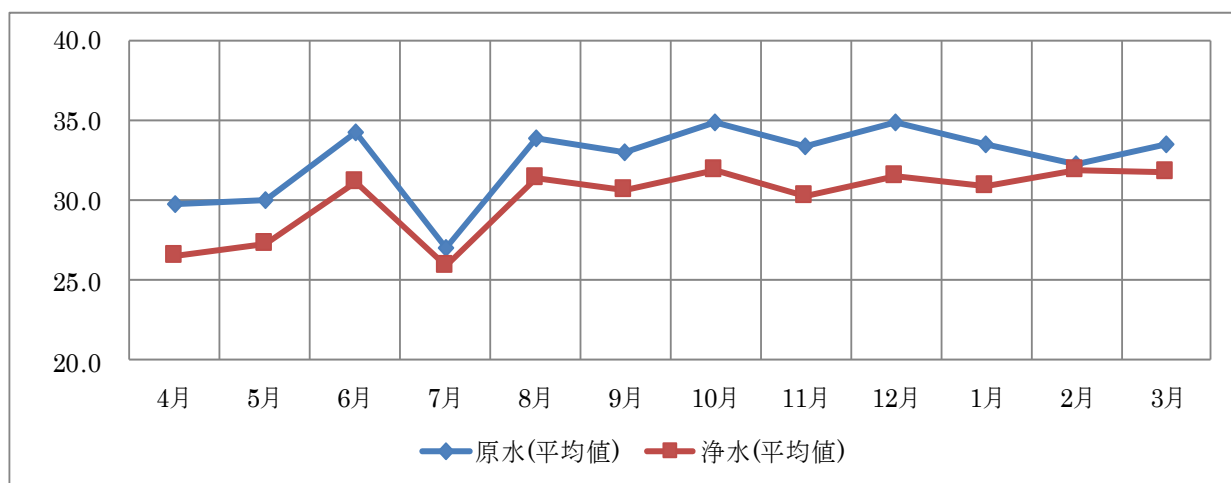

単位: mg/l

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	32.8	35.2	35.6	31.2	34.6	34.4	35.6	33.9	35.6	34.8	33.4	36.6
	最小値	23.4	25.8	33.1	22.7	33.1	31.7	32.8	32.7	33.8	33.1	29.5	31.0
	平均値	29.7	30.0	34.2	27.0	33.9	33.0	34.8	33.4	34.9	33.5	32.2	33.5
浄 水	最大値	30.3	31.7	32.0	30.7	31.9	33.4	33.4	31.0	32.5	31.1	35.9	35.1
	最小値	19.5	24.2	29.0	21.4	30.6	27.6	28.6	29.8	29.9	30.7	29.8	27.3
	平均値	26.5	27.2	31.1	25.9	31.4	30.6	31.9	30.3	31.5	30.9	31.9	31.7

ス. 電気伝導率

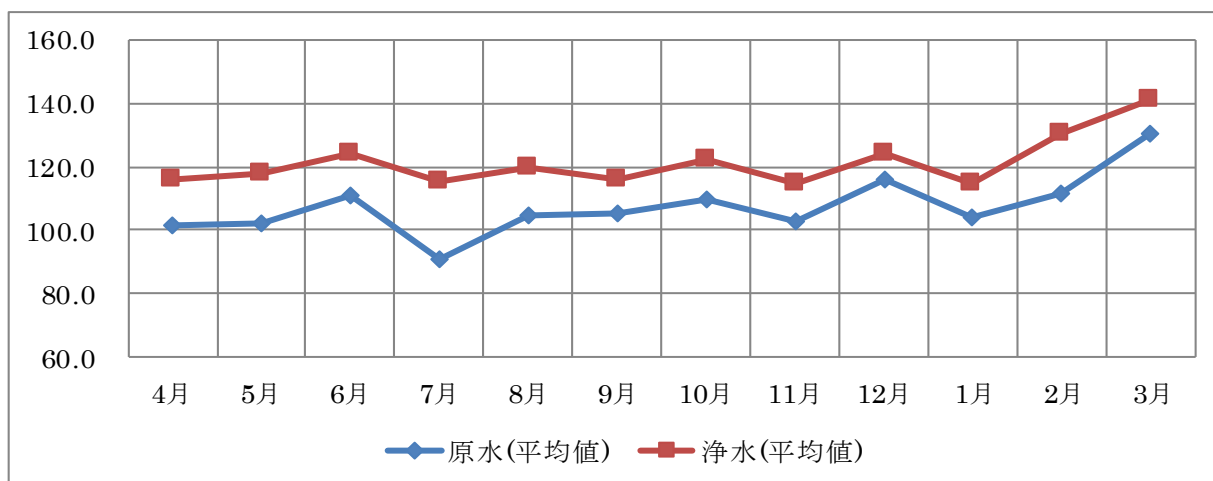

単位: μ s/cm

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原 水	最大値	107.7	116.0	116.9	105.9	107.1	108.2	118.3	105.3	121.6	111.1	117.9	193.2
	最小値	89.0	86.7	104.4	77.8	101.9	102.5	104.4	99.6	108.0	100.8	106.4	100.9
	平均値	101.5	102.4	111.0	90.6	104.5	105.4	109.7	102.8	116.0	103.8	111.6	130.7
浄 水	最大値	118.7	130.3	142.2	126.5	121.6	122.5	133.5	116.2	134.3	118.3	135.6	178.5
	最小値	110.7	111.3	116.7	89.5	118.8	112.5	112.4	111.3	111.3	113.1	123.7	115.1
	平均値	115.9	117.9	124.1	115.4	120.0	116.3	122.3	114.5	124.3	114.8	130.4	141.3

2 毎月検査結果

(1) 西佐賀導水路吐出口（原水）基準項目

佐賀西部広域水道企業団 西佐賀導水路吐出口 原水			基準値 目 標 値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水年月日					平成30年4月10日	平成30年5月8日	平成30年6月5日	平成30年7月4日	平成30年8月7日	平成30年9月4日	平成30年10月2日	平成30年11月6日	平成30年12月4日	平成31年1月8日	平成31年2月5日	平成31年3月5日				
採水者					田口、田端	田口、田端	田口、田端	南川	南川	南川、田端	橋田	橋田、田端	橋田、田端	庄野	庄野、田端	庄野、田端				
前日天候					曇	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇				
当日天候					晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴				
気温																				
水温					14.8℃	17.5℃	23.7℃	24.4℃	29.8℃	26.2℃	20.7℃	16.6℃	14.5℃	8.6℃	9.2℃	12.2℃	29.8℃	8.6℃	18.2℃	12
残留塩素			給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l																
基準項目	1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	880	18000	180	5900	2100	5000	5700	1400	120000	500	1700	1100	120000	180	13530	12
	2	大腸菌	検出されないこと	—	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	12
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	8	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	9	亜硝酸塩窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l			N.D.			0.012			0.011			0.005	0.012	N.D.	0.007	4
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	11	硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l			0.24			0.91			1.88			0.60	1.88	0.24	0.91	4
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l			N.D.			0.09			N.D.			N.D.	0.09	N.D.	N.D.	4
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	16	ジブチルフェニルエーテル及び ジブチルフェニルエーテル	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l																
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l																
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l																
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l																
	25	ジブromoクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l																
	27	ジトリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l																
	29	ブromoジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l																
	30	ブromoホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l																
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l																
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l			0.02			0.03			0.30			0.06	0.30	0.02	0.10	4
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l			0.31			0.45			0.53			0.39	0.53	0.31	0.42	4
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	0.2 mg/l			7.9			6.2			6.9			8.1	8.1	6.2	7.3	4
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			0.073			0.044			0.060			0.054	0.073	0.044	0.058	4
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	6.8	4.3	6.2	4.8	6.0	5.6	6.5	6.3	11.6	6.3	9.1	6.7	11.6	4.3	6.7	12
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	1 mg/l			43			39			50			33	50	33	41	4
	40	無発残留物	500 mg/l以下	1 mg/l			86			79			127			80	127	79	93	4
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001	0.000004	0.000003	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001	0.000002	12
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	N.D.	0.000001	0.000004	0.000006	0.000014	0.000004	0.000003	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000014	N.D.	0.000003	12
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			0.008			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	1.2	4.5	2.2	4.6	1.5	2.4	2.3	1.3	2.7	0.7	1.3	1.0	4.6	0.7	2.1	12
	47	pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.3	6.9	7.3	7.2	7.2	7.0	7.2	7.4	7.1	7.5	7.4	7.5	7.5	6.9	7.3	12
	48	味	異常でないこと	—																
	49	臭気	異常でないこと	—	悪臭	青草臭	悪臭	土臭	かび臭	青草臭	悪臭	悪臭	悪臭	悪臭	青草臭	青草臭	青草臭	土臭、カビ臭	青草臭	12
	50	色度	5 度以下	0.5 度	13.3	52.7	13.8	40.8	7.7	18.2	17.4	11.1	20.2	5.5	9.9	7.7	52.7	5.5	18.2	12
	51	濁度	2 度以下	0.1 度	4.7	16.9	3.5	36.4	1.4	1.9	6.2	7.8	13.0	1.9	3.8	3.1	36.4	1.4	8.4	12

N.D.：定量下限値未満

(2) 嘉瀬川浄水場（原水）基準項目

佐賀西部広域水道企業団 嘉瀬川浄水場 原水			基準値 目標値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水年月日					平成30年4月10日	平成30年5月8日	平成30年6月5日	平成30年7月4日	平成30年8月7日	平成30年9月4日	平成30年10月2日	平成30年11月6日	平成30年12月4日	平成31年1月8日	平成31年2月5日	平成31年3月5日				
採水者					南川	南川	南川	橋田	橋田	橋田	庄野	庄野	庄野	田口	田口	田口				
前日天候					曇	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇				
当日天候					晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴				
気温					16.7℃	17.4℃	21.7℃	26.9℃	31.3℃	30.0℃	18.9℃	12.9℃	17.5℃	5.0℃	4.2℃	6.7℃	31.3℃	4.2℃	17.4℃	12
水温					15.6℃	16.5℃	23.5℃	21.6℃	30.0℃	28.1℃	20.2℃	16.9℃	14.9℃	9.8℃	10.5℃	12.8℃	30.0℃	9.8℃	18.4℃	12
残留塩素			給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l																
基準項目	1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	640	1100	410	1800	800	2300	4600	1800	87000	510	7100	840	87000	410	9075	12	
	2 大腸菌	検出されないこと	—	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	12	
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l			N.D.		0.004			0.043			0.006	0.043	N.D.	0.013	4		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l			0.34		0.63			3.88			0.49	3.88	0.34	1.34	4		
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l			N.D.		N.D.			0.09			N.D.	0.09	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	16 トリス(1,1,2,2-テトラクロロエチレン)及び トリス(1,1,2,2-テトラフルオロエチレン)	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l																	
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l																	
	23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l																	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	27 塩トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l																	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l			0.11		0.13			0.28			0.08	0.28	0.08	0.15	4		
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l			0.38		0.38			0.53			0.34	0.53	0.34	0.41	4		
	35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	0.2 mg/l			8.4		7.0			7.6			8.1	8.4	7.0	7.8	4		
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			0.053		0.065			0.072			0.069	0.072	0.053	0.065	4		
	38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	7.0	6.9	7.0	5.8	6.5	6.3	7.1	6.6	23.5	6.6	9.9	7.2	23.5	5.8	8.4	12	
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	1 mg/l			37		38			93			40	93	37	52	4		
	40 蒸発残留物	500 mg/l以下	1 mg/l			77		86			223			78	223	77	116	4		
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	0.000004	0.000003	0.000004	0.000001	0.000002	12	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	N.D.	N.D.	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	N.D.	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	0.000001	0.000003	N.D.	N.D.	12	
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4	
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	1.3	1.8	1.5	3.9	1.7	1.7	1.8	1.1	4.8	0.9	2.5	1.6	4.8	0.9	2.1	12	
	47 pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.0	7.5	7.4	7.5	7.5	7.0	7.3	12	
	48 味	異常でないこと	—																	
	49 臭気	異常でないこと	—	渾臭	はまぐり臭	渾臭	土臭	青草臭	渾臭	青草臭	渾臭	土臭	渾臭	青草臭	渾臭	渾臭	はまぐり臭	渾臭	12	
	50 色度	5度以下	0.5度	9.4	11.7	9.9	29.1	10.7	11.1	12.4	7.2	28.0	5.4	15.2	8.9	29.1	5.4	13.3	12	
	51 濁度	2度以下	0.1度	3.9	7.5	4.9	30.1	5.2	4.5	5.0	2.9	10.5	1.7	13.2	4.7	30.1	1.7	7.8	12	

N.D.：定量下限値未満

嘉瀬川浄水場（原水）水質管理目標設定項目

佐賀西部広域水道企業団 嘉瀬川浄水場 原水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.0002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下(暫定)	0.0002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			0.004			N.D.	0.004	N.D.	0.001	4
	4 削除	—	—															
	5 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	0.0001 mg/l															
	6 削除	—	—															
	7 削除	—	—															
	8 トルエン	0.4 mg/l以下	0.001 mg/l															
	9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	10 亜塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l															
	11 削除	—	—															
	12 二酸化塩素	0.6 mg/l以下	—															
	13 ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/l以下(暫定)	0.001 mg/l															
	14 抱水クロラール	0.02 mg/l以下(暫定)	0.002 mg/l															
	15 農薬類	1 以下	—															
	16 残留塩素	1 mg/l以下	0.1 mg/l															
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	1 mg/l			37		38			93			40	93	37	52	4
	18 マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			0.053		0.065			0.072			0.069	0.072	0.053	0.065	4
	19 遊離炭酸	20 mg/l以下	0.5 mg/l			1.4		3.7			4.8			1.8	4.8	1.4	2.9	4
	20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	—															
	22 有機物等(過マンガン消費量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l															
	23 臭気強度 (TON)	3 以下	1			2		2			4			4	4	2	3	4
	24 高発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	1 mg/l			77		86			223			78	223	77	116	4
	25 濁度	1 度以下	0.1 度			4.9		4.5			10.5			4.7	10.5	4.5	6.2	4
	26 pH値	7.5程度	測定間隔0.1			7.4		7.1			7.0			7.5	7.5	7.0	7.3	4
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、能力0に近づける	測定間隔0.1			-1.2		-1.7			-1.8			-1.2	-1.7	-1.9	-1.8	4
	28 従属栄養細菌	100の検出で検出される菌株数が 2,000個以下である	0 個/ml															
	29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l															
	30 アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.01 mg/l			0.11		0.13			0.28			0.08	0.28	0.08	0.15	4
そ の 他	26 ジアルジア		0個/101,0個/201			0		0			0			0	0	0	0	4
	27 クリプトスポリジウム		0個/101,0個/201			0		0			0			0	0	0	0	4
	28 ウェルシュ菌芽胞		0 個/ml	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12

N.D. : 定量下限値未満

__ : 採水日6月12日

__ : 採水日9月11日

__ : 採水日12月11日

__ : 採水日3月12日

(3) 嘉瀬川浄水場（浄水）基準項目

佐賀西部広域水道企業団 嘉瀬川浄水場 浄水			基準値 目標値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数		
採水年月日					平成30年4月10日	平成30年5月8日	平成30年6月5日	平成30年7月4日	平成30年8月7日	平成30年9月4日	平成30年10月2日	平成30年11月6日	平成30年12月4日	平成31年1月8日	平成31年2月5日	平成31年3月5日						
採水者					南川	南川	南川	橋田	橋田	橋田	庄野	庄野	庄野	田口	田口	田口						
前日天候					曇	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇						
当日天候					晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴						
気温																						
水温					15.2℃	17.4℃	23.7℃	23.5℃	30.4℃	28.0℃	20.4℃	16.8℃	15.6℃	10.0℃	11.5℃	12.5℃	30.4℃	10.0℃	18.8℃	12		
残留塩素					給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	1.0	0.4	0.7	12	
基準項目	1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
	2 大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12		
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		0.001		N.D.		0.001	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l			0.29		0.68			2.85			0.43	2.85	0.29	1.06	4		4		
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	16 トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		
	21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l			0.08		0.11			0.30			N.D.		0.30	N.D.	0.12	4		4	
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4		4
	23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l			0.007		0.018			0.013			0.002	0.018	0.002	0.010	4			4	
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			0.004		0.008			0.009			N.D.	0.009	N.D.	0.005	4			4	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.003		0.003			0.001			0.003	0.003	0.001	0.003	4			4	
	26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		0.001			0.002			N.D.	0.002	N.D.	N.D.	4			4	
	27 酸トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.016		0.030			0.018			0.008	0.030	0.008	0.018	4			4	
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			0.004		0.013			0.016			N.D.	0.016	N.D.	0.008	4			4	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l			0.006		0.009			0.004			0.003	0.009	0.003	0.006	4			4	
	30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	4			4	
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l			0.002		0.003			0.003			N.D.	0.003	N.D.	0.002	4			4	
	32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	4			4	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l			0.04		0.06			0.01			0.01	0.06	0.01	0.03	4			4	
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	4			4	
	35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	4			4	
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	0.2 mg/l			9.2		8.8			10.5			9.0	10.5	8.8	9.4	4			4	
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	4			4	
	38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	12.0	14.5	10.9	16.2	13.0	11.6	12.5	11.4	26.7	10.9	11.9	11.4	26.7	10.9	13.6	12			
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	1 mg/l			37		40			79			41	79	37	49	4			4	
	40 高濃度残留物	500 mg/l以下	1 mg/l			79		90			183			74	183	74	107	4			4	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4			4	
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001	N.D.	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	N.D.	0.000001	0.000001	N.D.	0.000002	0.000002	N.D.	N.D.	12			
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000001	0.000002	N.D.	N.D.		N.D.	N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	12			
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	4			
	45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	4			
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	1.1	0.9	0.5	1.5	0.5	0.5	0.6	1.5	0.5	0.7	12			
	47 pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.8	7.6	7.8	7.5	7.6	12			
	48 味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
	49 臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
	50 色度	5 度以下	0.5 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.6	0.7	N.D.	0.8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.8	N.D.	N.D.	12		
	51 濁度	2 度以下	0.1 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12		

N.D.：定量下限値未満

嘉瀬川浄水場（浄水）水質管理目標設定項目

佐賀西部広域水道企業団 嘉瀬川浄水場 浄水			基準 目標値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.0002 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下(暫定)	0.0002 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.			N.D.			0.001			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	4
	4 削除	—	—																	
	5 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	0.0001 mg/l																	
	6 削除	—	—																	
	7 削除	—	—																	
	8 トルエン	0.4 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	0.005 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	10 亜塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	11 削除	—	—																	
	12 二酸化塩素	0.6 mg/l以下	—																	
	13 ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/l以下(暫定)	0.001 mg/l				0.001			0.002			N.D.			0.001	0.002	N.D.	0.001	4
	14 抱水クロラール	0.02 mg/l以下(暫定)	0.002 mg/l				0.003			0.004			N.D.			0.003	0.004	N.D.	0.003	4
	15 農薬類	1 以下	—																	
	16 残留塩素	1 mg/l以下	0.1 mg/l				0.7			1.0			0.6			0.6	1.0	0.6	0.7	4
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	1 mg/l				37			40			79			41	79	37	49	4
	18 マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	19 遊離炭酸	20 mg/l以下	0.5 mg/l				2.7			1.5			1.4			1.2	2.7	1.2	1.7	4
	20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	—																	
	22 有機物等(過マンガン酸消費量)	3 mg/l以下	0.3 mg/l																	
	23 臭気強度(TON)	3 以下	1				1			1			2			1	2	1	1	4
	24 無発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	1 mg/l				79			90			183			74	183	74	107	4
	25 濁度	1 度以下	0.1 度				N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	26 pH値	7.5程度	測定間隔0.1				7.6			7.6			7.5			7.6	7.6	7.5	7.6	4
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、毎カ月に近づける	測定間隔0.1				-1.4			-1.4			-1.4			-1.6	-1.4	-1.6	-1.5	4
	28 従属栄養細菌	141の検出で検出される菌株数が2,388以下(測定)	0 個/ml				0			0			0			0	0	0	0	4
	29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l																	
	30 アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下	0.01 mg/l				0.04			0.06			0.01			0.01	0.06	0.01	0.03	4
そ の 他	26 ジアルギン		0個/101,0個/201				0			0			0			0	0	0	0	4
	27 クリプトスポリジウム		0個/101,0個/201				0			0			0			0	0	0	0	4

N.D. : 定量下限値未満

—: 採水日6月12日

—: 採水日9月11日

—: 採水日12月11日

—: 採水日3月12日

(4) 白石町有明配水池 基準項目

佐賀西部広域水道企業団 有明配水池 浄水			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水年月日			平成30年4月10日	平成30年5月8日	平成30年6月5日	平成30年7月4日	平成30年8月7日	平成30年9月4日	平成30年10月2日	平成30年11月6日	平成30年12月4日	平成31年1月8日	平成31年2月5日	平成31年3月5日				
採水者			南川	南川	南川	横田	横田	横田	庄野	庄野	庄野	田口	田口	田口				
前日天候			曇	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇				
当日天候			晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴				
気温			15.5℃	19.0℃	25.0℃	23.8℃	30.5℃	29.0℃	20.6℃	16.8℃	16.5℃	8.0℃	9.6℃	10.8℃	30.5℃	8.0℃	18.8℃	12
水温			15.0℃	18.5℃	22.1℃	24.0℃	29.2℃	27.0℃	23.3℃	17.9℃	15.1℃	10.5℃	9.9℃	12.3℃	29.2℃	9.9℃	18.7℃	12
残留塩素			給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
基準項目	1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	2 大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l			0.32		0.89			0.33			0.43	0.89	0.32	0.49	4
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	16 クロロ-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l			0.09		0.11			N.D.			N.D.	0.11	N.D.	N.D.	4
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l			0.014		0.033			0.003			0.003	0.033	0.003	0.013	4
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			0.002		0.003			N.D.			N.D.	0.003	N.D.	N.D.	4
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.005		0.004			0.005			0.005	0.005	0.004	0.005	4
	26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		0.001			N.D.			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	4
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.029		0.049			0.013			0.013	0.049	0.013	0.026	4
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			0.007		0.022			N.D.			N.D.	0.022	N.D.	0.007	4
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l			0.010		0.012			0.005			0.005	0.012	0.005	0.008	4
	30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l			0.002		0.004			0.001			0.001	0.004	0.001	0.002	4
	32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l			0.03		0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02	4
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	0.2 mg/l			9.2		8.1			8.8			8.7	9.2	8.1	8.7	4
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	12.9	12.3	11.3	14.7	12.9	11.4	11.6	11.2	11.1	11.8	11.5	14.7	11.1	12.0	12
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	1 mg/l			38		35			36			37	38	35	37	4
	40 高発熱物質	500 mg/l以下	1 mg/l			73		80			78			83	83	73	79	4
	41 除イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	N.D.	0.000002	0.000001	N.D.	0.000001	0.000001	0.000002	N.D.	0.000001	12
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	12
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l			N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	1.1	1.3	0.6	0.4	0.4	0.5	1.3	0.4	0.7	12
	47 pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	12
	48 味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
	49 臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
	50 色度	5度以下	0.5度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.7	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.7	N.D.	N.D.	12
	51 濁度	2度以下	0.1度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12

N.D.：定量下限値未満

(5) 嬉野市丸尾平配水池 基準項目

佐賀西部広域水道企業団 丸尾平配水池 浄水		基準 項目 値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水年月日				平成30年4月10日	平成30年5月8日	平成30年6月5日	平成30年7月4日	平成30年8月7日	平成30年9月4日	平成30年10月2日	平成30年11月6日	平成30年12月4日	平成31年1月8日	平成31年2月5日	平成31年3月5日				
採水者				橋田	橋田	橋田	庄野	庄野	庄野	田口	田口	田口	南川	南川	南川				
前日天候				曇	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇				
当日天候				晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴				
気温				15.6℃	18.8℃	24.3℃	25.7℃	32.0℃	29.0℃	21.5℃	16.1℃	15.8℃	8.0℃	9.0℃	10.2℃	32.0℃	8.0℃	18.8℃	12
水温				16.0℃	18.7℃	22.1℃	23.6℃	29.0℃	27.8℃	23.5℃	18.3℃	16.0℃	11.5℃	11.0℃	12.0℃	29.0℃	11.0℃	19.1℃	12
残留塩素		給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
基準 項目	1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	2 大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	陰性	陰性	陰性	4
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	陰性	陰性	陰性	4
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	陰性	陰性	陰性	4
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	陰性	陰性	陰性	4
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	陰性	陰性	陰性	4
	8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	陰性	陰性	陰性	4
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	陰性	陰性	陰性	4
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	陰性	陰性	陰性	4
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l			0.35			0.75			0.33			0.44	0.75	0.33	0.47	4
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	16 クロロベンゼン及びその化合物	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l			0.10			0.14			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.44	0.75	0.33	4
	23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l			0.015			0.034			0.003			0.004	0.034	0.003	0.014	4
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			N.D.			0.002			N.D.			N.D.	0.002	N.D.	N.D.	4
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.005			0.004			0.005			0.006	0.006	0.004	0.005	4
	26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			0.001			N.D.			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	4
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l			0.030			0.051			0.014			0.016	0.051	0.014	0.028	4
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l			0.007			0.024			N.D.			0.002	0.024	N.D.	0.008	4
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l			0.010			0.013			0.006			0.006	0.013	0.006	0.009	4
	30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.006	0.013	0.006	4
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l			0.003			0.005			0.001			0.001	0.005	0.001	0.003	4
	32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.001	0.005	0.001	4
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02	4
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.001	0.005	0.001	4
	35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.001	0.005	0.001	4
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	0.2 mg/l			9.4			8.1			8.8			8.9	9.4	8.1	8.8	4
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.001	0.005	0.001	4
	38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	13.0	12.2	11.3	14.9	12.7	12.5	11.2	11.2	11.2	11.1	11.1	11.6	14.9	11.1	12.0	12
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	1 mg/l			39			33			36			39	39	33	37	4
	40 高発熱物質	500 mg/l以下	1 mg/l			87			74			76			73	87	73	78	4
	41 界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.001	0.005	0.001	4
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001	N.D.	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	N.D.	0.000001	N.D.	0.000001	0.000002	N.D.	N.D.	12
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000002	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000002	N.D.	N.D.	12
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	4
	45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	4
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	1.0	0.4	0.7	12
	47 pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7	12
	48 味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
	49 臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
	50 色度	5度以下	0.5 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.5	N.D.	N.D.	N.D.	0.5	N.D.	N.D.	12
	51 濁度	2度以下	0.1 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12

N.D.：定量下限値未満

(6) 西佐賀水道（企）三日月配水池 基準項目

佐賀西部広域水道企業団 三日月配水池 浄水		基準値 目標値	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水年月日				平成30年4月10日	平成30年5月8日	平成30年6月5日	平成30年7月4日	平成30年8月7日	平成30年9月4日	平成30年10月2日	平成30年11月6日	平成30年12月4日	平成31年1月8日	平成31年2月5日	平成31年3月5日				
採水者				田口、田端	田口、田端	田口、田端	南川	南川	南川、田端	横田	横田、田端	横田、田端	庄野	庄野、田端	庄野、田端				
前日天候				曇	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇				
当日天候				晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴				
気温				16.2℃	19.0℃	22.0℃	24.0℃	31.2℃	29.2℃	20.1℃	18.5℃	17.0℃	8.0℃	10.0℃	11.5℃	31.2℃	8.0℃	18.9℃	12
水温				16.5℃	19.0℃	22.6℃	24.5℃	29.6℃	28.0℃	23.4℃	19.0℃	16.2℃	11.4℃	11.0℃	13.1℃	29.6℃	11.0℃	19.5℃	12
残留塩素		給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	12
基準項目	1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	2 大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20 mg/l				0.32		0.80			0.33			0.41	0.80	0.32	0.47	4
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	16 クロロエチレン及び トリクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.002 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l				0.09		0.11			N.D.			N.D.	0.11	N.D.	N.D.	4
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l				0.014		0.031			0.002			0.002	0.031	0.002	0.012	4
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l				N.D.		0.005			N.D.			N.D.	0.005	N.D.	N.D.	4
	25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l				0.005		0.003			0.005			0.005	0.005	0.003	0.005	4
	26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		0.001			N.D.			N.D.	0.001	N.D.	N.D.	4
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l				0.029		0.046			0.012			0.011	0.046	0.011	0.025	4
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 mg/l				0.007		0.021			N.D.			N.D.	0.021	N.D.	0.007	4
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l				0.010		0.012			0.005			0.004	0.012	0.004	0.008	4
	30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.001 mg/l				0.002		0.004			0.001			0.001	0.004	0.001	0.002	4
	32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01 mg/l				0.03		0.04			0.01			N.D.	0.04	N.D.	0.02	4
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	0.2 mg/l				9.4		8.4			8.7			8.9	9.4	8.4	8.9	4
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	38 塩化物イオン	200 mg/l以下	1.0 mg/l	12.6	13.6	11.3	14.9	13.0	11.4	12.1	11.2	11.3	11.0	12.6	11.4	14.9	11.0	12.2	12
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	1 mg/l				38		37			36			38	38	36	37	4
	40 高濃度残留物	500 mg/l以下	1 mg/l				82		79			77			73	82	73	78	4
	41 界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	N.D.	N.D.	0.000002	0.000001	N.D.	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	N.D.	N.D.	12
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.000001	N.D.	N.D.	12
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l				N.D.		N.D.			N.D.			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	1.4	0.4	0.7	12
	47 pH値	5.8以上8.6以下	測定間隔0.1	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	12
	48 味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
	49 臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
	50 色度	5度以下	0.5 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.8	N.D.	N.D.	12
	51 濁度	2度以下	0.1 度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12

N.D.：定量下限値未満

3 農薬類検査結果

(1) 嘉瀬川浄水場（原水）（自己検査）

嘉瀬川浄水場 原水			基準値	定量下限値	6月	7月	8月	9月	最大	最小	
採水年月日					平成30年6月19日		平成30年7月10日		平成30年8月1日	平成30年9月19日	
採水者					田口	佐賀県環境科学検査協会	田口	佐賀県環境科学検査協会	田口、庄野	田口、庄野	
前日天候					曇		晴		曇	晴	
当日天候					曇		晴		晴		
気温					22.3℃		30.1℃		31.7℃	25.1℃	
水温					24.5℃	24.6℃	22.5℃	22.0℃	27.0℃	25.0℃	
残留塩素			給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l							
農薬類	3	2,4-D (2,4-PA)	0.02 mg/l以下	0.0002 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	15	イソプロチオラン	0.3 mg/l以下	0.003 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	0.00005	0.00005
	28	カフェンストロール	0.008 mg/l以下	0.00008 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	36	グリホサート	2 mg/l以下	0.0005 mg/l	N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
	45	ジクロベニル (DBN)	0.03 mg/l以下	0.0003 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	53	ジメタメトリン	0.02 mg/l以下	0.0002 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	55	シメトリン	0.03 mg/l以下	0.0003 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	63	チオベンカルブ	0.02 mg/l以下	0.0002 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	66	トリクロピル	0.006 mg/l以下	0.00006 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	69	トリフルラリン	0.06 mg/l以下	0.0006 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	78	ピロキロン	0.05 mg/l以下	0.0005 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	80	フェニトロチオン (MEP)	0.01 mg/l以下	0.0001 mg/l 0.00003 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	86	フサライド	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	89	プロプロフェジン	0.02 mg/l以下	0.0002 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	0.00005	0.00005
	91	プレチラクロール	0.05 mg/l以下	0.0005 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	95	プロピザミド	0.05 mg/l以下	0.0005 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	97	プロモブチド	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	102	ベンタゾン	0.2 mg/l以下	0.002 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	0.00044	0.00012	0.00044
	110	メソミル	0.03 mg/l以下	0.0001 mg/l	N.D.		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
	112	メチダチオン (DMTP)	0.004 mg/l以下	0.00004 mg/l 0.00003 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	116	メフェナセット	0.02 mg/l以下	0.0002 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	117	メプロニル	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	118	モリネート	0.005 mg/l以下	0.00005 mg/l 0.00005 mg/l		N.D.		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	検出値と目標値の比の和					0.00000	0.00000	0.00330	0.00327	0.00330	0.00000

N.D. : 定量下限値未満

※ 環境科学検査協会（上段）と企業団（下段）は定量下限の設定値が異なるため二段書きとした。

(2) 嘉瀬川浄水場（浄水）（自己検査）

嘉瀬川浄水場 浄水		基 準 値 目 標 値	定量下限値	6月	7月	8月	9月	最大	最小
採水年月日				平成30年6月19日	平成30年7月10日	平成30年8月1日	平成30年9月19日		
採水者				田 口	田 口	田 口、庄 野	田 口、庄 野		
前日天候				曇	晴	曇	晴		
当日天候				曇	晴	晴	晴		
気温									
水温				25. 0℃	25. 2℃	22. 0℃	22. 6℃	27. 5℃	22. 0℃
残留塩素		給水栓水で0.1mg/l以上	0. 1 mg/l	0. 9	0. 6	0. 7	0. 5	0. 8	0. 9
農 薬 類	3 2,4-D (2,4-PA)	0.02 mg/l以下	0. 0002 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	15 イソプロチオラン	0. 3 mg/l以下	0. 003 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	28 カフェンストール	0. 008 mg/l以下	0. 00008 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	36 グリホサート	2 mg/l以下	0. 0005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	45 ジクロベニル (DBN)	0. 03 mg/l以下	0. 0003 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	53 ジメタメトリン	0.02 mg/l以下	0. 0002 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	55 シメトリン	0. 03 mg/l以下	0. 0003 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	63 チオベンカルブ	0.02 mg/l以下	0. 0002 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	66 トリクロピル	0. 006 mg/l以下	0. 00006 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	69 トリフルラリン	0.06 mg/l以下	0. 0006 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	78 ピロキロン	0.05 mg/l以下	0. 0005 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	80 フェニトロチオン (MEP)	0.01 mg/l以下	0. 0001 mg/l 0. 00003 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	86 フサライド	0. 1 mg/l以下	0. 001 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	89 ブプロフェジン	0.02 mg/l以下	0. 0002 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	91 ブレチラクロール	0.05 mg/l以下	0. 0005 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	95 プロピザミド	0.05 mg/l以下	0. 0005 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	97 ブロモブチド	0. 1 mg/l以下	0. 001 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	102 ベンタゾン	0. 2 mg/l以下	0. 002 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	0. 00007	0. 00007	0. 00007
	110 メソミル	0.03 mg/l以下	0. 0001 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	112 メチダチオン (DMTP)	0. 004 mg/l以下	0. 00004 mg/l 0. 00003 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	116 メフェナセット	0.02 mg/l以下	0. 0002 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	117 メブロニル	0. 1 mg/l以下	0. 001 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	118 モリネート	0. 005 mg/l以下	0. 00005 mg/l 0. 00005 mg/l	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
検出値と目標値の比の和				0.00000	0.00000	0.00035	0.00035	0. 00035	0. 00000

N. D. : 定量下限値未満

※ 環境科学検査協会（上段）と企業団（下段）は定量下限の設定値が異なるため二段書きとした。

嘉瀬川浄水場（浄水）（委託検査）
平成30年7月 農薬類118項目検査結果書

採水年月日	平成30年7月10日
-------	------------

No.	農薬名	目標値 (mg/l以下)	検出値 (mg/l)
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	<0.0001
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08	<0.0001
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	<0.0002
4	EPN	0.004	<0.00004
5	MCPA	0.005	<0.00005
6	アシュラム	0.9	<0.009
7	アセフェート	0.006	<0.00005
8	アトラジン	0.01	<0.0001
9	アニロホス	0.003	<0.00003
10	アミトラズ	0.006	<0.00003
11	アラクロール	0.03	<0.0003
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005
13	イソフェンホス	0.001	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	<0.003
16	イブロベンホス(IBP)	0.09	<0.0009
17	イミノクタジン	0.006	<0.00005
18	インダノファン	0.009	<0.00009
19	エスプロカルブ	0.03	<0.0003
20	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	<0.00006
21	エトフェンブロックス	0.08	<0.0008
22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	<0.00004
23	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01	<0.0001
24	オキサジクロメホン	0.02	<0.0002
25	オキシシン銅(有機銅)	0.03	<0.0003
26	オリサストロビン	0.1	<0.001
27	カズサホス	0.0006	<0.000006
28	カフェンストール	0.008	<0.00008
29	カルタップ	0.3	<0.003
30	カルバリル(NAC)	0.05	<0.0005

太字：企業団自己検査分(グリホサート、メソミル以外は委託検査結果による)

※その他の項目：委託検査分

No.	農薬名	目標値 (mg/l以下)	検出値 (mg/l)
31	カルプロバミド	0.04	<0.0004
32	カルボフラン	0.005	<0.00005
33	キノクラミン(ACN)	0.005	<0.00005
34	キャブタン	0.3	<0.003
35	クミルロン	0.03	<0.0003
36	グリホサート	2	<0.0005
37	グルホシネート	0.02	<0.0002
38	クロメブロッブ	0.02	<0.0002
39	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	<0.0001
40	クロルピリホス	0.003	<0.00005
41	クロロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005
42	シアナジン	0.001	<0.00001
43	シアノホス(GYAP)	0.003	<0.00003
44	ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002
45	ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.0003
46	ジクロルボス(DDVP)	0.008	<0.00008
47	ジクワット	0.005	<0.00005
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004
49	ジチオカルバメート系農薬	0.005	<0.00005
50	ジチオビル	0.009	<0.00009
51	シハロホップブチル	0.006	<0.00006
52	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003
53	ジメタメトリン	0.02	<0.0002
54	ジメエート	0.05	<0.0005
55	シメトリン	0.03	<0.0003
56	ダイアジノン	0.003	<0.00003
57	ダイムロン	0.8	<0.008
58	ダゾメット、メタム及びMITC	0.01	<0.0001
59	チアジニル	0.1	<0.001
60	チウラム	0.02	<0.0002

No.	農薬名	目標値 (mg/l以下)	検出値 (mg/l)
61	チオジカルブ	0.08	<0.0008
62	チオファネートメチル	0.3	<0.003
63	チオベンカルブ	0.02	<0.0002
64	テフリルトリオン	0.002	<0.00002
65	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	<0.0002
66	トリクロビル	0.008	<0.00008
67	トリクロルホン(DEP)	0.005	<0.00005
68	トリシクラゾール	0.1	<0.001
69	トリフルラリン	0.06	<0.0006
70	ナプロバミド	0.03	<0.0003
71	ハラコート	0.005	<0.00005
72	ビベロホス	0.0009	<0.00005
73	ビラクロニル	0.01	<0.0001
74	ビラゾキシフェン	0.004	<0.00004
75	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	<0.0002
76	ピリダフェンチオン	0.002	<0.00005
77	ピリブチカルブ	0.02	<0.0002
78	ピロキロン	0.05	<0.0005
79	フィブロニル	0.0005	<0.000005
80	フェントロチオン(MEP)	0.01	<0.0001
81	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	<0.0003
82	フェリムゾン	0.05	<0.0005
83	フェンチオン(MPP)	0.006	<0.00006
84	フェントエート(PAP)	0.007	<0.00007
85	フェントラザミド	0.01	<0.0001
86	フサライド	0.1	<0.001
87	ブタクロール	0.03	<0.0003
88	ブタミホス	0.02	<0.0002
89	ブプロフェジン	0.02	<0.0002
90	フルアジナム	0.03	<0.0003

No.	農薬名	目標値 (mg/l以下)	検出値 (mg/l)
91	ブレチラクロール	0.05	<0.0005
92	プロシミドン	0.09	<0.0009
93	プロチオホス	0.004	<0.00004
94	プロピコナゾール	0.05	<0.0005
95	プロピザミド	0.05	<0.0005
96	プロベナゾール	0.05	<0.0005
97	プロモブチド	0.1	<0.001
98	ベノミル	0.02	<0.0002
99	ベンシクロン	0.1	<0.001
100	ベンゾピシクロン	0.09	<0.0009
101	ベンゾフェナップ	0.005	<0.00005
102	ベンタゾン	0.2	<0.002
103	ベンデメタリン	0.3	<0.003
104	ベンフルカルブ	0.04	<0.0004
105	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	<0.0001
106	ベンフレセート	0.07	<0.0007
107	ホスチアゼート	0.003	<0.00003
108	マラチオン(マラソン)	0.7	<0.007
109	メコブロッブ(MCPP)	0.05	<0.0005
110	メソミル	0.03	<0.0001
111	メタラキシル	0.06	<0.0006
112	メチダチオン(DMTP)	0.004	<0.00004
113	メチルダイムロン	0.03	<0.0003
114	メミノストロビン	0.04	<0.0004
115	メトリブジン	0.03	<0.0003
116	メフェナセツト	0.02	<0.0002
117	メブロニル	0.1	<0.001
118	モリネート	0.005	<0.00005

総合判定結果	農薬類 目標値	農薬類 検出値
	1	0