

水 質 年 報

令和 5 年度

佐賀西部広域水道企業団

目 次

1 水質検査計画

佐賀西部広域水道企業団「令和5年度 水質検査計画」	2
---------------------------	---

2 水質試験（検査）結果

1）水質試験（検査）結果書（水道用水供給事業）	27
-------------------------	----

原水・浄水

- ・ 嘉瀬川浄水場 原水
- ・ 嘉瀬川浄水場 浄水

配水池（入口）・供給点

- ・ 有明配水池
- ・ 三日月配水池
- ・ 丸尾平配水池
- ・ 下新ヶ江供給点

2）水質試験（検査）結果書（水道事業）

（1）多久市	37
--------	----

原水

- ・ 西多久浄水場 原水
- ・ 船山浄水場 原水

給水栓

- ・ 西多久町宿（巖木・多久共同浄水場）
- ・ 東多久町大門（嘉瀬川浄水場 坊山配水池）
- ・ 西多久町板屋下（西多久浄水場）
- ・ 西多久町藤川内（大山）（船山浄水場）

(2) 武雄市 44

原水・浄水

- ・ 湊の尾ダム 原水 (湊の尾浄水場)
- ・ 踊瀬取水場 原水 (湊の尾浄水場)
- ・ 若木取水場 原水 (第二浄水場)
- ・ 仙平堰取水場 原水 (大野浄水場)
- ・ 湊の尾浄水場 浄水
- ・ 第二浄水場 浄水
- ・ 大野浄水場 浄水

給水栓

- ・ 橘町橘公民館 (嘉瀬川浄水場 永島配水池)
- ・ 北方町八竜浄水場 (跡) (嘉瀬川浄水場 大峠配水池)
- ・ 西川登町矢筈公民館 (湊の尾浄水場)
- ・ 北方町杉岳公民館 (第二浄水場)
- ・ 山内町谷川内公民館 (大野浄水場)

(3) 小城市 60

給水栓

- ・ 三日月町三ヶ島 (嘉瀬川浄水場 三日月配水池)
- ・ 牛津町両新村 (嘉瀬川浄水場 砥川配水池)

(4) 嬉野市 63

原水

- ・ 清水浄水場 原水
- ・ 春日浄水場 原水
- ・ 岩ノ下浄水場 原水

給水栓

- ・ 塩田町大草野駐在所 (嘉瀬川浄水場 丸尾平配水池)
- ・ 嬉野町山本川内公民館 (清水浄水場)
- ・ 嬉野町春日中部配水池 (春日浄水場)
- ・ 嬉野町真上吉田消防格納庫 (岩ノ下浄水場)

(5) 大町町	74
---------	----

原水

- ・ 不動寺水源地 原水

給水栓

- ・ 大町町下大町（嘉瀬川浄水場 大谷口配水池）
- ・ 大町町不動寺公民分館（不動寺浄水場）

(6) 江北町	79
---------	----

給水栓

- ・ 江北町第5 消防格納庫（八町）（嘉瀬川浄水場 岳配水池）

(7) 白石町	81
---------	----

給水栓

- ・ 白石町福富北区（嘉瀬川浄水場 白石配水池）
- ・ 白石町新明1 農区公民館（嘉瀬川浄水場 有明配水池）
- ・ 白石町福富上区（嘉瀬川浄水場 牛尾配水池）

3 機器概要

「主要分析機器及び設備の状況（嘉瀬川浄水場水質試験室）」	86
------------------------------	----

4 水道G L P

「水道G L P 認定取得」	88
----------------	----

1 水質検査計画

令和5年度 水質検査計画



佐賀西部広域水道企業団

水質検査計画とは

水質検査は、水道法で定められた水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠で、水道水の水質管理において重要な業務です。

「水質検査計画」は法律に基づいて、水質検査の適正化と透明性を確保するために、計画的かつ効率的に実施できるよう水質検査項目、方法、頻度、採水地点等の必要事項について定めたもので、水道水の状況や原水の状態を踏まえて、毎年度策定し公表しています。

水質検査計画の内容

- 1 基本方針
- 2 事業の概要
- 3 原水から給水栓までの水質状況と水質管理上の留意点
- 4 定期的な水質検査の項目、地点、頻度
- 5 水質検査方法
- 6 臨時の水質検査
- 7 水質検査の自己・委託の区分
- 8 水質検査結果の評価及び水質検査計画の見直し
- 9 水質検査計画及び水質検査結果の公表
- 10 水質検査の精度と信頼性の保証について
- 11 関係者との連携について

1 基本方針

- (1) 水質検査の採水地点は配水系統ごとの給水栓及び用水供給地点を基本とし、浄水場の原水や浄水など必要に応じ選定した地点とします。
- (2) 水質検査項目は、水道法で検査が義務付けられている項目及び水質管理上必要と判断した項目とします。
- (3) 水質検査の頻度は、水源の状況、過去の検出状況などを考慮して定めます。
- (4) 水質検査は、自己検査と委託検査を併用して実施します。

2 事業の概要

佐賀西部広域水道企業団では、水道事業として、多久市、武雄市、小城市（三日月町、牛津町及び芦刈町）、嬉野市、大町町、江北町、白石町の4市3町に給水を行います。また、用水供給事業として、佐賀西部広域水道企業団水道事業、佐賀市水道事業、小城市水道事業（小城町）へ用水供給を行います。

(1) 給水状況

①水道事業

区分	内容
給水区域	多久市、武雄市、小城市（三日月町、牛津町及び芦刈町）、嬉野市、大町町、江北町、白石町
給水人口（人）	153,447
普及率（％）	98.8
一日最大給水量（ m^3 ／日）	53,773
一日平均給水量（ m^3 ／日）	47,447

※上記数値は令和4年3月31日現在の実績

②用水供給事業

区分	内容
給水対象	佐賀西部広域水道企業団水道事業、佐賀市水道事業、小城市水道事業（小城町）
計画給水人口（人）	179,116
一日最大供給水量（ m^3 ／日）	41,487
一日平均供給水量（ m^3 ／日）	37,301

※上記数値は令和4年3月31日現在の実績

(2) 浄水施設の概要

区分		浄水場名	所在地	水源名	計画処理能力 m ³ /日	浄水処理方法
用水供給事業		嘉瀬川浄水場	佐賀市久保田町	嘉瀬川水系嘉瀬川 表流水	53,300	急速ろ過方式
水道 事業	多久 地区	厳木多久 共同浄水場 (唐津市)	唐津市厳木町	松浦川水系厳木川 表流水 (厳木ダム)	4,850 (多久市分)	急速ろ過方式
		西多久浄水場	多久市西多久町	表流水 (肥前溜池)	100	緩速ろ過方式
		船山浄水場	多久市西多久町	湧水	24	緩速ろ過方式
	武雄 地区	湊の尾浄水場	武雄市武雄町	六角川水系六角川 表流水 (湊の尾ダム) (矢筈ダム) 松浦川水系鳥海川 表流水 (踊瀬ダム)	11,400	急速ろ過方式
		第二浄水場	武雄市若木町	松浦川水系川古川 表流水 (本部ダム)	6,000	急速ろ過方式
		大野浄水場	武雄市山内町	松浦川水系狩立川 表流水 (狩立・日ノ峯ダム)	3,000	急速ろ過方式
	嬉野 地区	清水浄水場	嬉野市嬉野町	塩田川水系岩屋川内川 表流水 (岩屋川内ダム)	7,250	急速ろ過方式
		春日浄水場	嬉野市嬉野町	湧水	80	緩速ろ過方式
		岩ノ下浄水場	嬉野市嬉野町	塩田川水系吉田川 表流水 (横竹ダム)	1,650	急速ろ過方式
	大町 地区	不動寺浄水場	杵島郡大町町	表流水	28	緩速ろ過方式

3 原水から給水栓までの水質状況と水質管理上の留意点

(1) 原水の状況

浄水施設ごとの原水水質状況について、これまでの検査結果等から原水の汚染要因及び水質管理上留意すべき項目を下表に示します。各浄水施設では、原水の汚染原因等を考慮し、適正な浄水処理を行うようにしています。

浄水場名	水源名	原水の状況	留意すべき項目
嘉瀬川浄水場	嘉瀬川表流水	水温の高い夏場において、消毒副生成物濃度の上昇や残留塩素濃度の低下の原因となる有機物質の増加 降雨による濁度上昇及び藻類によるカビ臭物質の発生	消毒副生成物 残留塩素 有機物（TOC） 濁度 カビ臭物質
厳木多久 共同浄水場	厳木川表流水 （厳木ダム）	降雨による濁度上昇及び藻類によるカビ臭物質の発生	濁度 カビ臭物質
西多久浄水場	肥前溜池	降雨による濁度上昇	濁度
船山浄水場	山間伏流水	特になし	特になし
湊の尾浄水場	六角川表流水 （湊の尾ダム） （矢筈ダム） 鳥海川表流水 （踊瀬ダム）	降雨による濁度上昇及び藻類によるカビ臭物質の発生 流入河川等の影響	濁度 カビ臭物質 PH 値
第二浄水場	川古川表流水 （本部ダム）	降雨による濁度上昇及び藻類によるカビ臭物質の発生 流入河川等の影響	濁度 カビ臭物質 PH 値
大野浄水場	狩立川表流水 （狩立・日ノ峯ダム）	水温の高い夏場において、消毒副生成物濃度の上昇や残留塩素濃度の低下の原因となる有機物質の増加 降雨による濁度上昇 流入河川等の影響	消毒副生成物 残留塩素 有機物（TOC） 濁度 PH 値
清水浄水場	岩屋川内川表流水 （岩屋川内ダム）	藻類によるカビ臭物質の発生	カビ臭物質
春日浄水場	湧水	特になし	特になし
岩ノ下浄水場	吉田川表流水 （横竹ダム）	水温の高い夏場において、消毒副生成物濃度の上昇 藻類によるカビ臭物質の発生	消毒副生成物 カビ臭物質
不動寺浄水場	湧水	特になし	特になし

(2) 水道水の状況

水道水の水質検査結果は、各浄水場とも水質基準を満足しています。今後もより一層の水質管理体制の強化を図り、水道水の水質基準を満足するよう努めていきます。

4 定期的な水質検査の項目、地点、頻度

(1) 毎日検査項目

水道法に基づき、色及び濁り並びに消毒の残留効果の3項目について1日1回以上の検査、又は自動測定機器による常時監視を行います。

地点及び頻度については表1及び図1から図8のとおりです。

(2) 水質基準項目

水質基準項目は水道法により51項目が定められており、水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道事業体等に検査の義務が課されています。

企業団では、配水系統ごとの給水栓及び用水供給点を基本として検査を行い、検査頻度は年4回（省略不可9項目については年12回）を基本とします。

この他、浄水場の原水や浄水など必要に応じ選定した地点について検査を行います。

検査項目、地点及び頻度については表2及び図1から図8のとおりです。

(3) 水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目は、水道水質管理上留意すべき項目として27項目が設定されており、水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。

検査項目、地点及び頻度については表3及び表4、図1、図3、図4のとおりです。

(4) クリプトスポリジウム等及び指標菌検査

水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に基づき、クリプトスポリジウム等検査及び指標菌検査を行います。

検査項目、地点及び頻度については表5及び図1、図2、図3、図4、図5のとおりです。

(5) 水源水質調査項目

水源水質調査は、嘉瀬川浄水場における水源水質の把握と浄水処理を適切に行うために、水質管理上必要な項目について行います。

調査項目、地点及び頻度については表6及び図9のとおりです。

5 水質検査方法

水質検査の方法は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」及び「水質管理目標設定項目の検査方法」により行います。これらに規定がない検査の方法については、「上水試験方法（日本水道協会編）」等に従って行います。

6 臨時の水質検査

臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。

- ・ 水源の水質が著しく悪化したとき。
- ・ 水源に異常があったとき。
- ・ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
- ・ 浄水過程に異常があったとき。
- ・ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。
- ・ その他特に必要があると認められるとき。

7 水質検査の自己・委託の区分

水質検査については佐賀西部広域水道企業団による自己検査と水道法第 20 条の厚生労働大臣登録検査機関に委託して行う委託検査を併用して実施します。

8 水質検査結果の評価及び水質検査計画の見直し

水質検査の結果については、水質基準値と比較して評価します。

また、水質検査計画については水質検査の結果やお客様からのご意見を参考に、毎年度必要な見直しを行います。

9 水質検査計画及び水質検査結果の公表

水質検査計画は水道法の定めにより事業年度の開始前に企業団ホームページにて公表します。

また、検査結果についても、ホームページ等にて公表します。

10 水質検査の精度と信頼性の保証について

当企業団では、実施する水質検査が管理された体制の下で適正に実施されていることを保証するために、2010 年 12 月 20 日に（公社）日本水道協会により定められた水道水質検査のための規格「水道水質検査優良試験所規範（水道 GLP）」を取得し、随時更新しています。

また、厚生労働省等の外部精度管理に参加し、分析精度や検査技術の向上に努めています。

11 関係者との連携について

水源とする河川等で、水質事故が発生した場合は、佐賀県の所轄保健福祉事務所および関係機関等と連携して現場調査及び水質検査を行います。

表 1 毎日検査の地点及び頻度

表1 毎日検査の項目、地点及び頻度

番号	検 査 項 目	法令上の 基本検査頻度 (回/年)	実施検査頻度 (回/年)								設定理由
			用水供給事業	水道事業							
			用水供給全域	多久地区	武雄地区	嬉野地区	大町地区	江北地区	白石地区	旧西佐賀地区 (三日月町、牛津町及び芦刈町)	
			有明配水池※ 三日月配水池※ 丸尾平配水池※ 下新ヶ江供給点※	西多久町宿 東多久町裏納所 東多久町古賀二区西 南多久町瓦川内（柳ノ内） 西多久町板屋上 西多久町藤川内（大山）	朝日町高橋 橘町上野 若木町本部 武内町森の木 西川登町高瀬 山内町永尾 北方町追分 北方町杉岳	嬉野町山伏塚児童公園 嬉野町上岩屋配水池 嬉野町金松配水池 嬉野町三坂公民館 嬉野町丹生川送水ポンプ場 嬉野町不動山低区配水池 嬉野町不動山高区配水池 嬉野町木場集落センター 嬉野町真上吉田消防格納庫 嬉野町春日中部配水池 塩田町谷所山口ポンプ所 塩田町鳥越公民館 嬉野町祇園配水池	大町町中島 大町町不動寺公民分館	江北町第3部消防格納庫 （岳） 江北町第11部消防格納庫 （江口） 江北町第5部消防格納庫 （八町）	白石町福富北区 白石町新明1農区公民館	三日月町三ヶ島※ 白石町福富上区※ 牛津町両新村※	
1	色	366	366	366	366	366	366	366	366	水道法の規定に基づく毎日検査	
2	濁り	366	366	366	366	366	366	366	366		
3	消毒の残留効果	366	366	366	366	366	366	366	366		

※ 自動測定機器による常時監視

表 2 水質基準項目検査の項目、地点及び頻度

				実施検査頻度（回/年）																		
				用水供給事業						水道事業												
				用水供給全域			多久地区			武雄地区			嬉野地区			大町地区			江北地区	白石地区	旧西佐賀地区 （三日月町・牛 浦町及び芦刈 町）	
番 号	検 査 項 目	省略 可否	法令上の 基本検査頻度 （回/年）	嘉瀬川浄水場 原水	嘉瀬川浄水場 浄水	有明配水池 三日月配水池 丸鹿平配水池 下新ヶ江供給点	西多久浄水場 原水 船山浄水場 原水	西多久町宿	東多久町大門 西多久町鞍屋下 西多久町嘉川内 （次山）	藤瀬取水場 原水 瀬の尾ダム 原水 若木取水場 原水 仙平堰取水場 原水	瀬の尾浄水場 第二浄水場 大野浄水場 機町橋公民館 北方町八竜浄水場（跡）	西川寺町矢野公民館 北方町杉谷公民館 山内町谷川内公民館	清水浄水場 原水 春日浄水場 原水 若ノ下浄水場 原水	塩田町大草野駐在所 嬉野町春日中部配水 地	嬉野町山本川内公民館 嬉野町真上吉田消防団納 庫	不動寺水源地 原水	大町町下大町	大町町不動寺公 衆分館	江北町第5部消防団納 庫（八町）	白石町福富北区 白石町新明1地区公民館	三日月町三ヶ島 白石町福富上区 牛浦町南新村	設定理由
1	一般細菌	×	12	12	12	12	2	12	12	1	12	12	1	12	12	1	12	12	12	12	12	安全確認及び水質変動を把握 するため、原水は1回/年以上、 浄水及び給水栓水は基本 検査頻度で実施します。
2	大腸菌	×	12	12	12	12	2	12	12	1	12	12	1	12	12	1	12	12	12	12	12	
3	カドミウム及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
4	水銀及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
5	セレン及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
6	鉛及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
7	ヒ素及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
8	六価クロム化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
9	亜硝酸態窒素	×	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	×	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
12	フッ素及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
13	ホウ素及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
14	田塩化炭素	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
15	1,4-ジオキサン	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
16	ジエチルジクロロホスホン酸及び トリス（ジエチルジクロロホスホン） メチル	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
17	ジクロロメタン	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
18	テトラクロロエチレン	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
19	トリクロロエチレン	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
20	ベンゼン	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
21	塩素酸	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
22	クロロ酢酸	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
23	クロロホルム	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
24	ジクロロ酢酸	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
25	ジブロモクロロメタン	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
26	臭素酸	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
27	総トリハロメタン	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
28	トリクロロ酢酸	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
29	ブロモジクロロメタン	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
30	ブロモホルム	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
31	ホルムアルデヒド	×	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	—	4	4	4	4	4	
32	亜鉛及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
33	アルミニウム及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
34	鉄及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
35	銅及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
36	ナトリウム及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
37	マンガン及びその化合物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
38	塩化物イオン	×	12	12	12	12	2	12	12	1	12	12	1	12	12	1	12	12	12	12	12	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
40	無機残留物	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
41	陰イオン界面活性剤	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
42	ジェオスミン	○	発生時期に 月1回以上	12	12	4	2	12	4	1	4	12	1	4	12	1	4	3	4	4	4	
43	2-メチルイソボルネオール	○		12	12	4	2	12	4	1	4	12	1	4	12	1	4	3	4	4	4	
44	非イオン界面活性剤	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
45	フェノール類	○	4	4	4	4	2	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	4	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	×	12	12	12	12	2	12	12	1	12	12	1	12	12	1	12	12	12	12	12	
47	pH値	×	12	12	12	12	2	12	12	1	12	12	1	12	12	1	12	12	12	12	12	
48	味	×	12	—	12	12	—	12	12	—	12	12	—	12	12	—	12	12	12	12	12	
49	臭気	×	12	12	12	12	2	12	12	1	12	12	1	12	12	1	12	12	12	12	12	
50	色度	×	12	12	12	12	2	12	12	1	12	12	1	12	12	1	12	12	12	12	12	
51	濁度	×	12	12	12	12	2	12	12	1	12	12	1	12	12	1	12	12	12	12	12	

安全確認及び水質変動を把握するため、原水は1回/年以上、浄水及び給水栓水は基本検査頻度で実施します。

消毒副生成物であるため、原水は検査しません。安全確認及び水質変動を把握するため、浄水及び給水栓水は基本頻度で実施します。

安全確認及び水質変動を把握するため、原水は1回/年以上、浄水及び給水栓水は基本検査頻度で実施します。ただし、原水については味の検査は実施しません。

表3 水質管理目標設定項目の項目、地点及び頻度

番号	検 査 項 目	実施検査頻度（回/年）			
		用水供給事業		水道事業	
		嘉瀬川浄水場		武雄地区	嬉野地区
		嘉瀬川浄水場 原水	嘉瀬川浄水場 浄水	淵の尾浄水場 第二浄水場 大野浄水場	嬉野町山本川内公民館 嬉野町春日中部配水地 嬉野町真上吉田消防格納庫
1	アンチモン及びその化合物	4	4	1	1
2	ウラン及びその化合物	4	4	1	1
3	ニッケル及びその化合物	4	4	1	1
4	削除	—	—	—	—
5	1,2-ジクロロエタン	— ※1	— ※1	1	1
6	削除	—	—	—	—
7	削除	—	—	—	—
8	トルエン	— ※1	— ※1	1	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	4	1	1
10	亜塩素酸	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2
11	削除	—	—	—	—
12	二酸化塩素	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2
13	ジクロロアセトニトリル	—	4	1	1
14	抱水クロラール	—	4	1	1
15	農薬類(検出値と目標値の比の和)	—	1	1	1
16	残留塩素	—	4	1	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	4	1	1
18	マンガン及びその化合物	4	4	1	1
19	遊離炭酸	4	4	1	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	4	4	1	1
21	メチル- t ブチルエーテル	— ※1	— ※1	1	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	— ※3	— ※3	1	1
23	臭気強度(TON)	4	4	1	1
24	蒸発残留物	4	4	1	1
25	濁度	4	4	1	1
26	pH値	4	4	1	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	4	4	1	1
28	従属栄養細菌	—	4	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン	— ※1	— ※1	1	1
30	アルミニウム及びその化合物	4	4	1	1
31	PFOS及びPFOA	—	1	1	1

※1 地下水に由来する項目であるため実施しません。

※2 消毒剤として二酸化塩素を使用していないため実施しません。

※3 有機物の指標をTOCに変更したため実施しません。

表 4 農薬類（水質管理目標設定項目） 地点及び頻度

番号	項 目 名	用水供給事業	水道事業	
		嘉瀬川浄水場	武雄地区	嬉野地区
		嘉瀬川浄水場 浄水	洲の尾浄水場 第二浄水場 大野浄水場	嬉野町山本川内公民館 嬉野町春日中部配水地 嬉野町真上吉田消防格納庫
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	1	1	1
2	2,2-DPA(ダラボン)	1	1	1
3	2,4-D(2,4-PA)	1	1	1
4	EPN	1	1	1
5	MCPA	1	1	1
6	アシュラム	1	1	1
7	アセフェート	1	1	1
8	アトラジン	1	1	1
9	アニロホス	1	1	1
10	アミトラズ	1	1	1
11	アラクロール	1	1	1
12	イソキサチオン	1	1	1
13	イソフェンホス	1	1	1
14	イソプロカルブ(MIPO)	1	1	1
15	イソプロチオラン(IPT)	1	1	1
16	イブフェンカルバゾン	1	1	1
17	イプロベンホス(IBP)	1	1	1
18	イミノクタジン	1	1	1
19	インダノファン	1	1	1
20	エスプロカルブ	1	1	1
21	エトフェンブロックス	1	1	1
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	1	1	1
23	オキサジクロメホン	1	1	1
24	オキシシン銅(有機銅)	1	1	1
25	オリサストロビン	1	1	1
26	カズサホス	1	1	1
27	カフェンストロール	1	1	1
28	カルタップ	1	1	1
29	カルバリル(NAC)	1	1	1
30	カルボフラン	1	1	1
31	キノクラミン(ACN)	1	1	1
32	キャプタン	1	1	1
33	クミルロン	1	1	1
34	グリホサート	1	1	1
35	グルホシネート	1	1	1
36	クロメブロッツ	1	1	1
37	クロルニトロフェン(CNP)	1	1	1
38	クロルピリホス	1	1	1
39	クロロタロニル(TPN)	1	1	1
40	シアナジン	1	1	1
41	シアノホス(CYAP)	1	1	1
42	ジウロン(DCMU)	1	1	1
43	ジクロベニル(DBN)	1	1	1
44	ジクロルボス(DDVP)	1	1	1
45	ジクワット	1	1	1
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	1	1	1
47	ジチオカルバメート系農薬 ジ'ネブ、シ'ラム、チ'ラム、プロ'ネブ、ホ'リ'カーハ メート、マンゼブ、マンネブの濃度を硫黄炭素 に換算して合算	1	1	1
48	ジチオピル	1	1	1
49	シハロホップブチル	1	1	1
50	シマジン(GAT)	1	1	1
51	ジメタメトリン	1	1	1
52	ジメトエート	1	1	1
53	シメトリン	1	1	1
54	ダイアジノン	1	1	1
55	ダイムロン	1	1	1
56	ダゾメット、メタム及びMITC	1	1	1
57	チアジニル	1	1	1
58	チウラム	1	1	1
59	チオジカルブ	1	1	1
60	チオファネートメチル	1	1	1

番号	項 目 名	用水供給事業	水道事業	
		嘉瀬川浄水場	武雄地区	嬉野地区
		嘉瀬川浄水場 浄水	淵の尾浄水場 第二浄水場 大野浄水場	嬉野町山本川内公民館 嬉野町春日中部配水地 嬉野町真上吉田消防格納庫
61	チオベンカルブ	1	1	1
62	テフリルトリオン	1	1	1
63	テルブカルブ(MBPMC)	1	1	1
64	トリクロピル	1	1	1
65	トリクロルホン(DEP)	1	1	1
66	トリシクラゾール	1	1	1
67	トリフルラリン	1	1	1
68	ナプロパミド	1	1	1
69	パラコート	1	1	1
70	ピペロホス	1	1	1
71	ピラクロニル	1	1	1
72	ピラゾキシフェン	1	1	1
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	1	1	1
74	ピリダフェンチオン	1	1	1
75	ピリブチカルブ	1	1	1
76	ピロキロン	1	1	1
77	フィプロニル	1	1	1
78	フェントロチオン(MEP)	1	1	1
79	フェノブカルブ(BPMC)	1	1	1
80	フェリムゾン	1	1	1
81	フェンチオン(MPP)	1	1	1
82	フェントエート(PAP)	1	1	1
83	フェントラザミド	1	1	1
84	フサライド	1	1	1
85	ブタクロール	1	1	1
86	ブタミホス	1	1	1
87	ブプロフェジン	1	1	1
88	フルアジナム	1	1	1
89	ブレチラクロール	1	1	1
90	プロシミドン	1	1	1
91	プロチオホス	1	1	1
92	プロピコナゾール	1	1	1
93	プロビザミド	1	1	1
94	プロベナゾール	1	1	1
95	プロモブチド	1	1	1
96	ベノミル	1	1	1
97	ベンシクロン	1	1	1
98	ベンゾビスクロン	1	1	1
99	ベンゾフェナップ	1	1	1
100	ベンタゾン	1	1	1
101	ベンディメタリン	1	1	1
102	ベンフラカルブ	1	1	1
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	1	1	1
104	ベンフレセート	1	1	1
105	ホスチアゼート	1	1	1
106	マラチオン(マラゾン)	1	1	1
107	メコプロップ(MCPP)	1	1	1
108	メソミル	1	1	1
109	メタラキシル	1	1	1
110	メチダチオン(DMTP)	1	1	1
111	メトミノストロビン	1	1	1
112	メトリブジン	1	1	1
113	メフェナセット	1	1	1
114	メプロニル	1	1	1
115	モリネート	1	1	1

表 5 クリプトスポリジウム等及び指標菌検査の項目、地点及び頻度


番号	検 査 項 目	実施検査頻度（回/年）						
		用水供給事業	水道事業					
		嘉瀬川浄水場	多久地区		武雄地区			
		原水	原水		原水			
		嘉瀬川浄水場 原水	西多久浄水場 原水	船山浄水場 原水	踊瀬取水場 原水	湊の尾ダム 原水	若木取水場 原水	仙平堰取水場 原水
1	クリプトスポリジウム	1	4	4	1	1	1	1
2	ジアルジア	1	4	4	1	1	1	1
3	大腸菌	4	12	12	4	4	4	4
4	嫌気性芽胞菌	4	12	12	4	4	4	4
番号	検 査 項 目	実施検査頻度（回/年）						
		水道事業						
		嬉野地区			大町地区			
		原水			原水			
		清水浄水場 原水	春日浄水場 原水	岩ノ下浄水場 原水	不動寺水源地 原水			
1	クリプトスポリジウム	1	4	1	4			
2	ジアルジア	1	4	1	4			
3	大腸菌	4	12	4	12			
4	嫌気性芽胞菌	4	12	4	12			

表 6 水源水質調査の項目、地点及び頻度

	検査項目	実施調査頻度(回/年)							
		嘉瀬川浄水場 水源							
		① 企業団取水口	② 北山ダム	③ 川上宮人橋付近	④ 西佐賀導水路 吐出口	⑤ 池森橋付近	⑥ 万部寺橋付近堰	⑦ 巨勢川調整池	⑧ 嘉瀬川ダム
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	4	4	4	4	4	4	4	4
	2 大腸菌	—	—	—	—	—	—	—	—
	3 カドミウム及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	4 水銀及びその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—
	5 セレン及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	6 鉛及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	7 ヒ素及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	8 六価クロム化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	9 亜硝酸態窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
	12 フッ素及びその化合物	—	—	—	—	—	—	—	—
	13 ホウ素及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	14 四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
	15 1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
	20 ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
	21 塩素酸	—	—	—	—	—	—	—	—
	22 クロロ酢酸	—	—	—	—	—	—	—	—
	23 クロロホルム	—	—	—	—	—	—	—	—
	24 ジクロロ酢酸	—	—	—	—	—	—	—	—
	25 ジブロモクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
	26 臭素酸	—	—	—	—	—	—	—	—
	27 総トリハロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 トリクロロ酢酸	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 ブロモジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
	30 ブロモホルム	—	—	—	—	—	—	—	—
	31 ホルムアルデヒド	—	—	—	—	—	—	—	—
	32 亜鉛及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	33 アルミニウム及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	34 鉄及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	35 銅及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	36 ナトリウム及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	37 マンガン及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	38 塩化物イオン	—	—	—	—	—	—	—	—
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	4	4	4	4	4	4	4
	40 蒸発残留物	—	—	—	—	—	—	—	—
	41 陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	—	—	—	—
	42 ジェオスミン	4	4	4	4	4	4	4	4
	43 2-メチルイソボルネオール	4	4	4	4	4	4	4	4
	44 非イオン界面活性剤	—	—	—	—	—	—	—	—
	45 フェノール類	—	—	—	—	—	—	—	—
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	4	4	4	4	4	4	4	4
	47 pH値	4	4	4	4	4	4	4	4
	48 味	—	—	—	—	—	—	—	—
	49 臭気	4	4	4	4	4	4	4	4
	50 色度	4	4	4	4	4	4	4	4
	51 濁度	4	4	4	4	4	4	4	4

	検査項目	実施調査頻度(回/年)							
		嘉瀬川浄水場 水源							
		① 企業団取水口	② 北山ダム	③ 川上官人橋付近	④ 西佐賀導水路 吐出口	⑤ 池森橋付近	⑥ 万部寺橋付近堰	⑦ 巨勢川調整池	⑧ 嘉瀬川ダム
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目01 アンチモン及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	目02 ウラン及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	目03 ニッケル及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	目04 削除	—	—	—	—	—	—	—	—
	目05 1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
	目06 削除	—	—	—	—	—	—	—	—
	目07 削除	—	—	—	—	—	—	—	—
	目08 トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
	目09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	—	—	—	—	—	—	—	—
	目10 亜塩素酸	—	—	—	—	—	—	—	—
	目11 削除	—	—	—	—	—	—	—	—
	目12 二酸化塩素	—	—	—	—	—	—	—	—
	目13 ジクロロアセトニトリル	—	—	—	—	—	—	—	—
	目14 抱水クロラール	—	—	—	—	—	—	—	—
	目15 農薬類(検出値と目標値の比の和)	—	—	—	—	—	—	—	—
	目16 残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—
	目17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	4	4	4	4	4	4	4
	目18 マンガン及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	目19 遊離炭酸	4	4	4	4	4	4	4	4
	目20 1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
	目21 メチルセブチルエーテル	—	—	—	—	—	—	—	—
	目22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	—	—	—	—	—	—	—	—
	目23 臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—
	目24 蒸発残留物	—	—	—	—	—	—	—	—
	目25 濁度	4	4	4	4	4	4	4	4
	目26 pH値	4	4	4	4	4	4	4	4
	目27 腐食性(ランゲリア指数)	—	—	—	—	—	—	—	—
	目28 従属栄養細菌	—	—	—	—	—	—	—	—
	目29 1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
	目30 アルミニウム及びその化合物	4	4	4	4	4	4	4	4
	目31 PFOS及びPFOA	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 項 目	1 アンモニア態窒素	4	4	4	4	4	4	4	4
	2 生物化学的酸素要求量(BOD)	4	4	4	4	4	4	4	4
	3 化学的酸素要求量(COD)	4	4	4	4	4	4	4	4
	4 紫外線(UV)吸光度 260nm	4	4	4	4	4	4	4	4
	5 全有機炭素(TOC)	4	4	4	4	4	4	4	4
	6 浮遊物質(SS)	4	4	4	4	4	4	4	4
	7 侵食性遊離炭酸	4	4	4	4	4	4	4	4
	8 全窒素	4	4	4	4	4	4	4	4
	9 全リン	4	4	4	4	4	4	4	4
	10 クロロホルム生成能	4	4	4	4	4	4	4	4
	11 ジブロモクロロメタン生成能	4	4	4	4	4	4	4	4
	12 ブロモジクロロメタン生成能	4	4	4	4	4	4	4	4
	13 ブロモホルム生成能	4	4	4	4	4	4	4	4
	14 総トリハロメタン生成能	4	4	4	4	4	4	4	4
	15 生物	4	4	4	4	4	4	4	4
	16 マグネシウム	4	4	4	4	4	4	4	4
	17 カルシウム	4	4	4	4	4	4	4	4
	18 硝酸態窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
	19 硫酸イオン	—	—	—	—	—	—	—	—
	20 リン酸イオン	—	—	—	—	—	—	—	—
	21 アルカリ度	4	4	4	4	4	4	4	4
	22 電気伝導率	4	4	4	4	4	4	4	4
	23 溶存酸素(DO)	4	4	4	4	4	4	4	4
	24 大腸菌(MPN)	4	4	4	4	4	4	4	4
	25 大腸菌群(MPN)	4	4	4	4	4	4	4	4
	26 ジアルジア	—	—	—	—	—	—	—	—
	27 クリプトスポリジウム	—	—	—	—	—	—	—	—
	28 嫌気性芽胞菌	—	—	—	—	—	—	—	—
	29 塩素要求量	4	4	4	4	4	4	4	4
	30 クロロフィルa	—	—	—	—	—	—	—	—

図1 用水供給全域採水地点

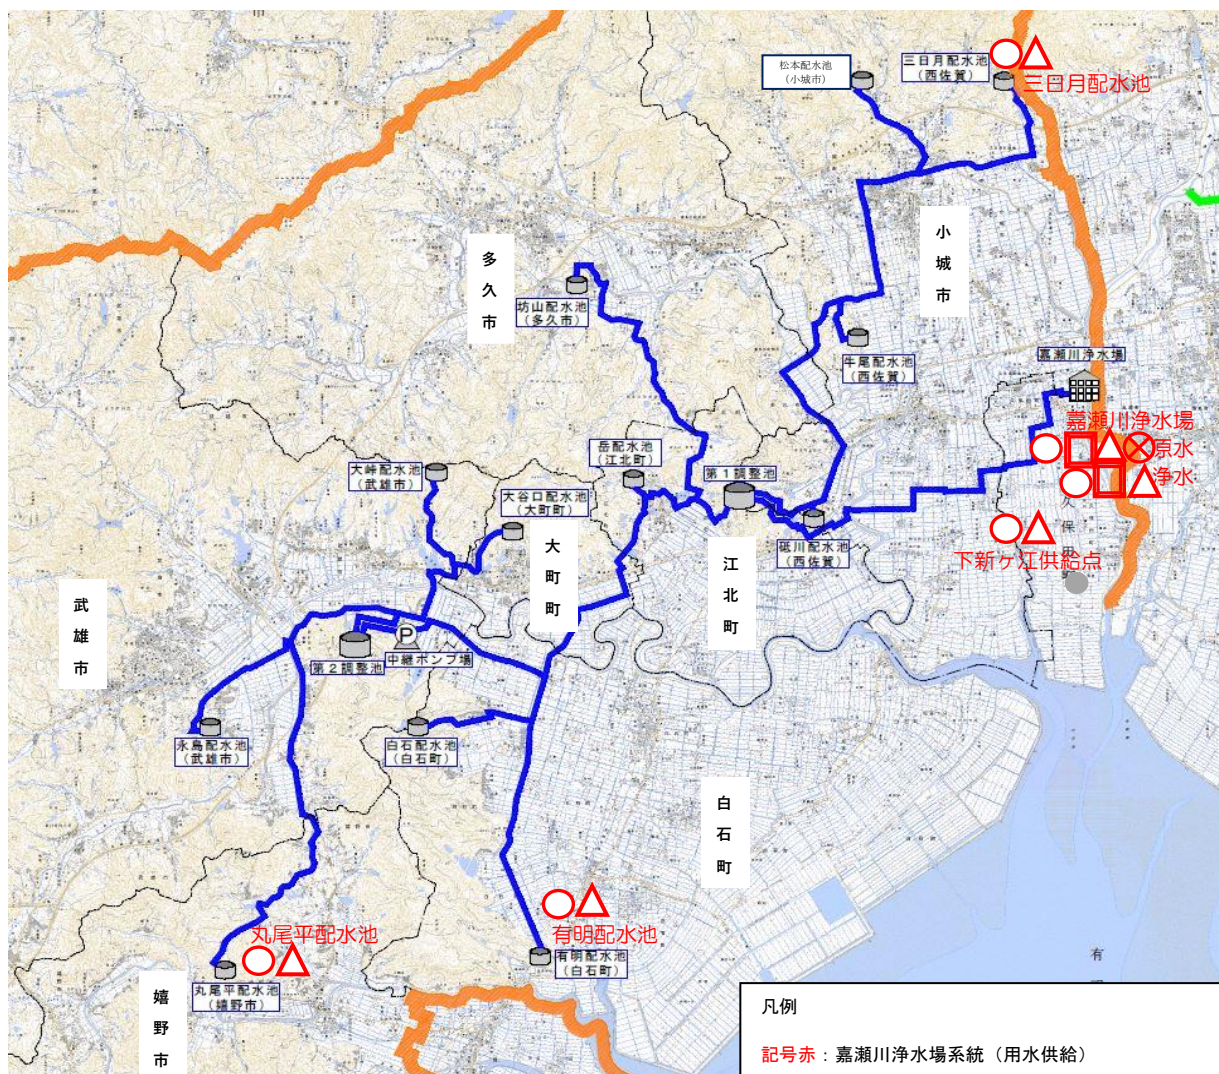

○ 毎日検査箇所

有明配水池※、三日月配水池※、丸尾平配水池※、下新ヶ江供給点※
※自動測定機器による常時監視

△ 水質基準項目 検査箇所

嘉瀬川浄水場 原水
嘉瀬川浄水場 浄水
有明配水池、三日月配水池、丸尾平配水池、下新ヶ江供給点

□ 水質管理目標設定項目 検査箇所

嘉瀬川浄水場 原水
嘉瀬川浄水場 浄水

⊗ クリプトスポリジウム等及び指標菌 検査箇所

嘉瀬川浄水場 原水


図2 多久地区採水地点



検査箇所

- 毎日検査箇所 検査箇所
西多久町宿、東多久町裏納所、東多久町古賀二区西、南多久町瓦川内（柳ノ内）、西多久町板屋上
西多久町藤川内（大山）
- △ 水質基準項目 検査箇所
西多久町宿、東多久町大門、西多久町板屋下、西多久町藤川内（大山）
西多久浄水場 原水、船山浄水場 原水
- ⊗ クリプトスポリジウム等及び指標菌検 検査箇所
西多久浄水場 原水、船山浄水場 原水

図3 武雄地区採水地点

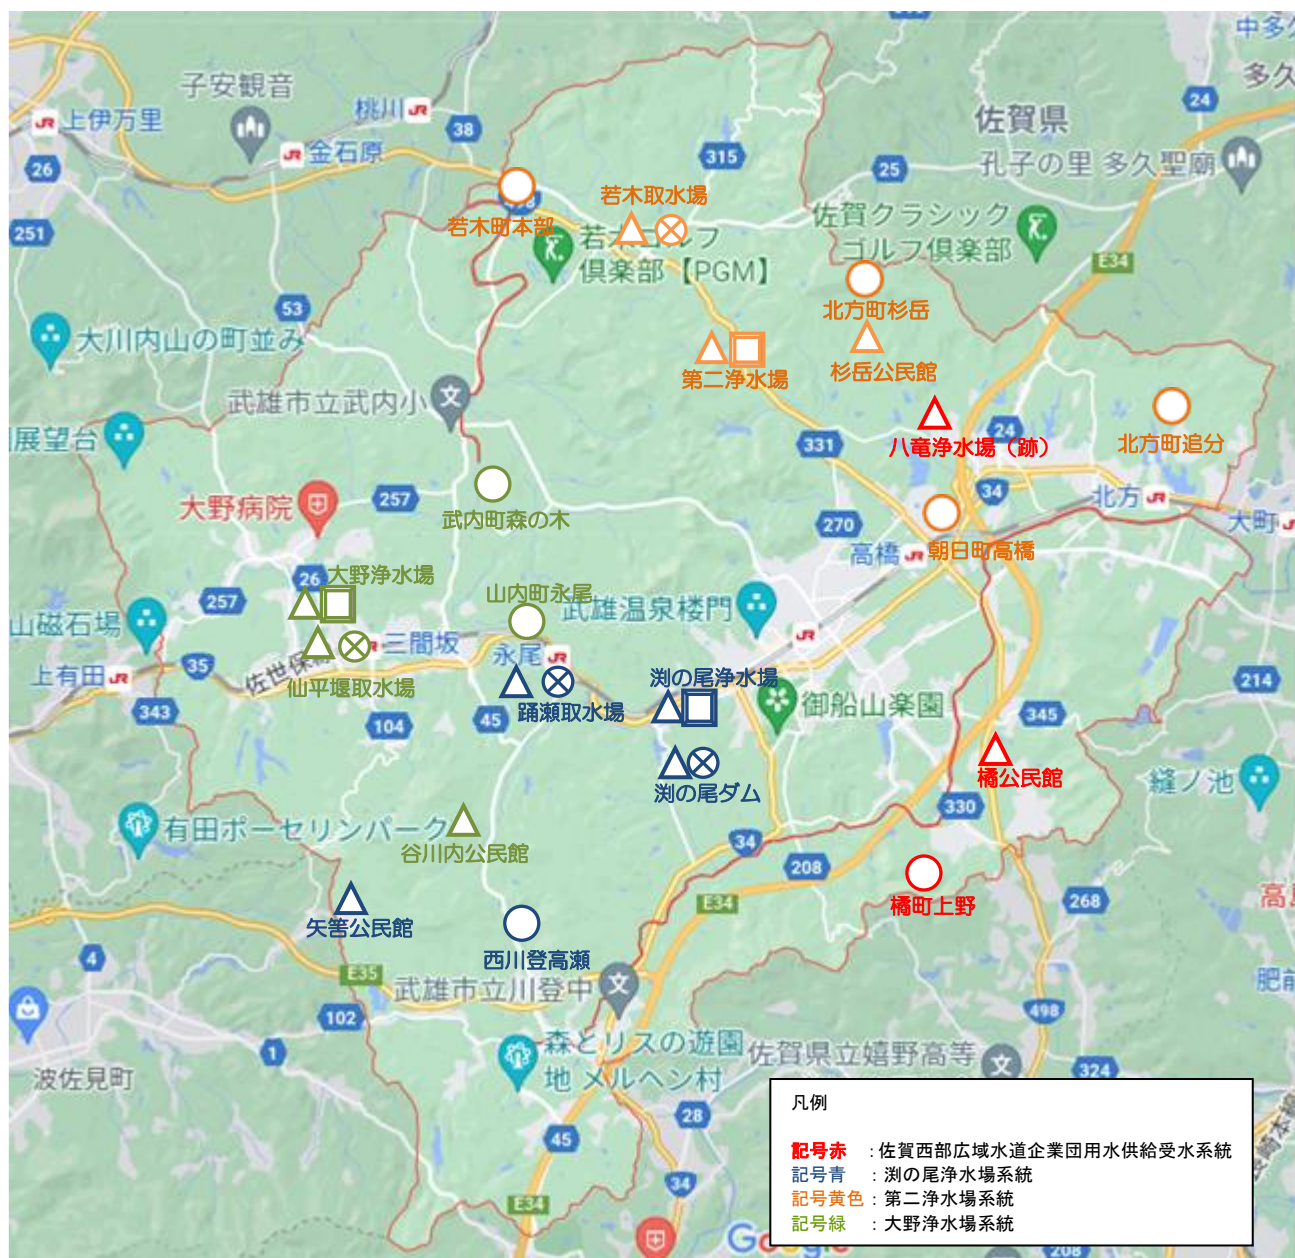

○ 毎日検査箇所

朝日町高橋、橘町上野、若木町本部、武内町森の木、西川登町高瀬、山内町永尾、北方町追分、北方町杉岳

△ 基準項目 検査箇所

湊の尾浄水場、第二浄水場、大野浄水場、橘町橘公民館、北方町八竜浄水場（跡）
西川登町矢筈公民館、北方町杉岳公民館、山内町谷川内公民館
踊瀬取水場 原水、湊の尾ダム 原水、若木取水場 原水、仙平堰取水場 原水


□ 水質管理目標設定項目 検査箇所

湊の尾浄水場、第二浄水場、大野浄水場

⊗ クリプトスポリジウム等及び指標菌 検査箇所

踊瀬取水場 原水、湊の尾ダム 原水、若木取水場 原水、仙平堰取水場 原水

図4 嬉野地区採水地点

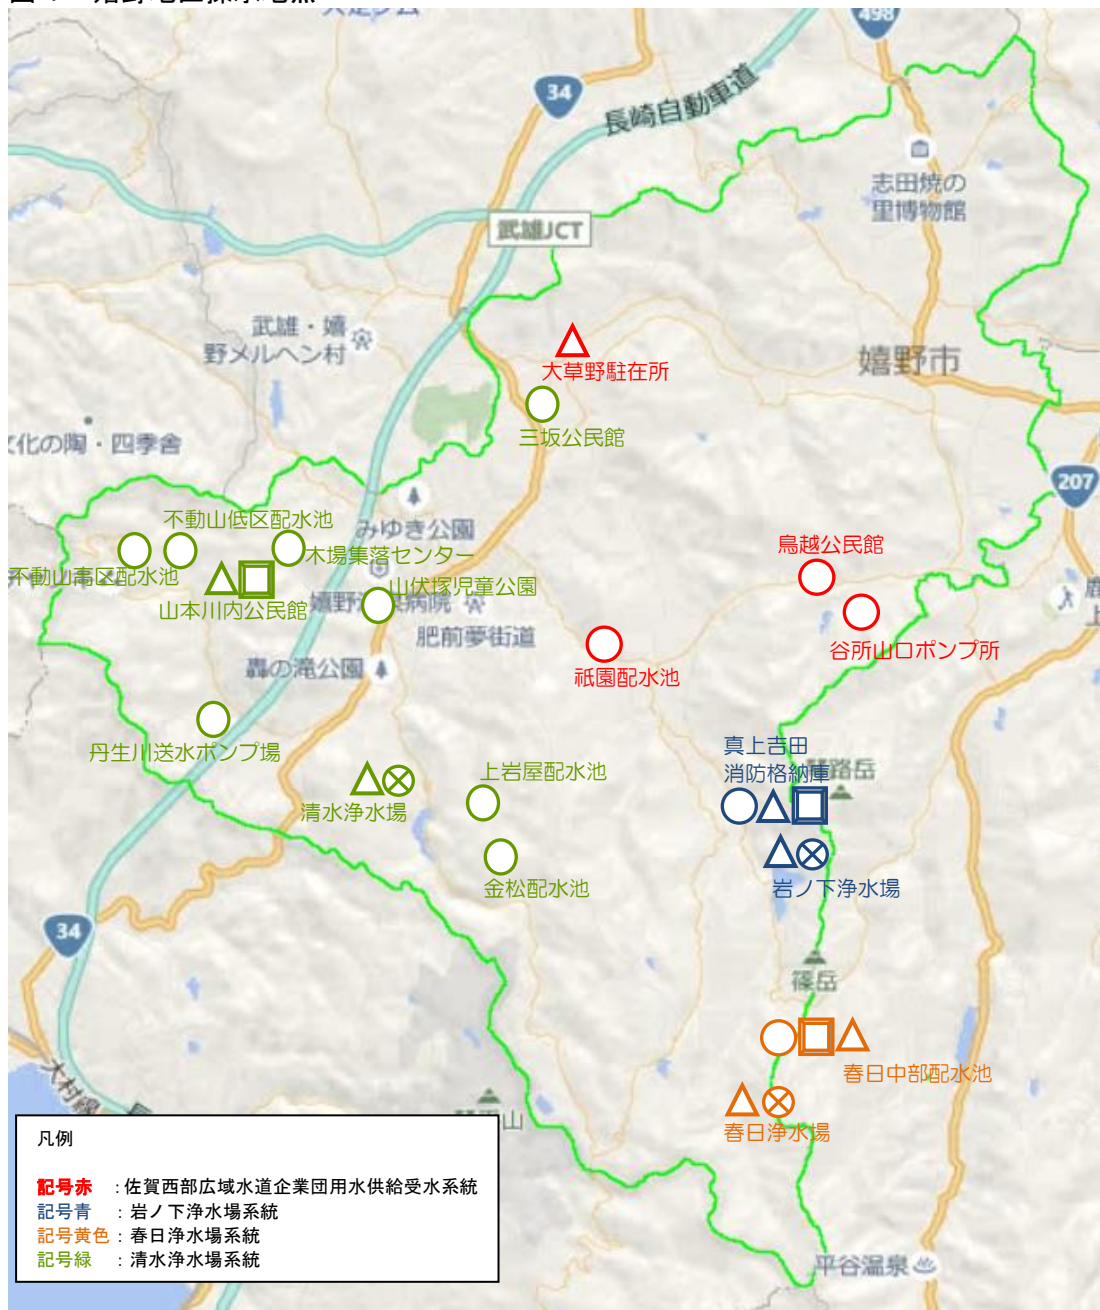

検査箇所

○毎日検査箇所

嬉野町山伏塚児童公園、嬉野町上岩屋配水池、嬉野町金松配水池、嬉野町三坂公民館、嬉野町丹生川送水ポンプ場、嬉野町不動山低区配水池、嬉野町不動山高区配水池、嬉野町木場集落センター、嬉野町真上吉田消防格納庫、春日中部配水池、塩田町谷所山口ポンプ所、塩田町鳥越公民館、祇園配水池

△基準項目 検査箇所

塩田町大草野駐在所、嬉野町山本川内公民館、嬉野町春日中部配水池、嬉野町真上吉田消防格納庫、清水浄水場原水、春日浄水場原水、岩ノ下浄水場原水

□水質管理目標設定項目 検査箇所

山本川内公民館、春日中部配水池、真上吉田消防格納庫

⊗クリプトスポリジウム等及び指標菌検査箇所

清水浄水場原水、春日浄水場原水、岩ノ下浄水場原水

図5 大町地区採水地点



検査箇所

○毎日検査箇所

大町町中島、大町町不動寺公民館分館

△水質基準項目 検査箇所

大町町下大町、大町町不動寺公民館分館、不動寺水源地 原水

⊗クリプトスポリジウム等及び指標菌 検査箇所

不動寺水源地 原水

図6 江北地区採水地点



検査箇所

○毎日検査箇所

江北町第3部消防格納庫(岳)、江北町第11部消防格納庫(江口)、
江北町第5部消防格納庫(八町)

△水質基準項目 検査箇所

江北町第5部消防格納庫(八町)

図7 白石地区採水地点



検査箇所


○ 毎日検査箇所

白石町新明1農区公民館、白石町福富北区

△ 水質基準項目 検査箇所

白石町新明1農区公民館、白石町福富北区

図8 旧西佐賀地区（三日月町、芦刈町及び牛津町、白石町）採水地点

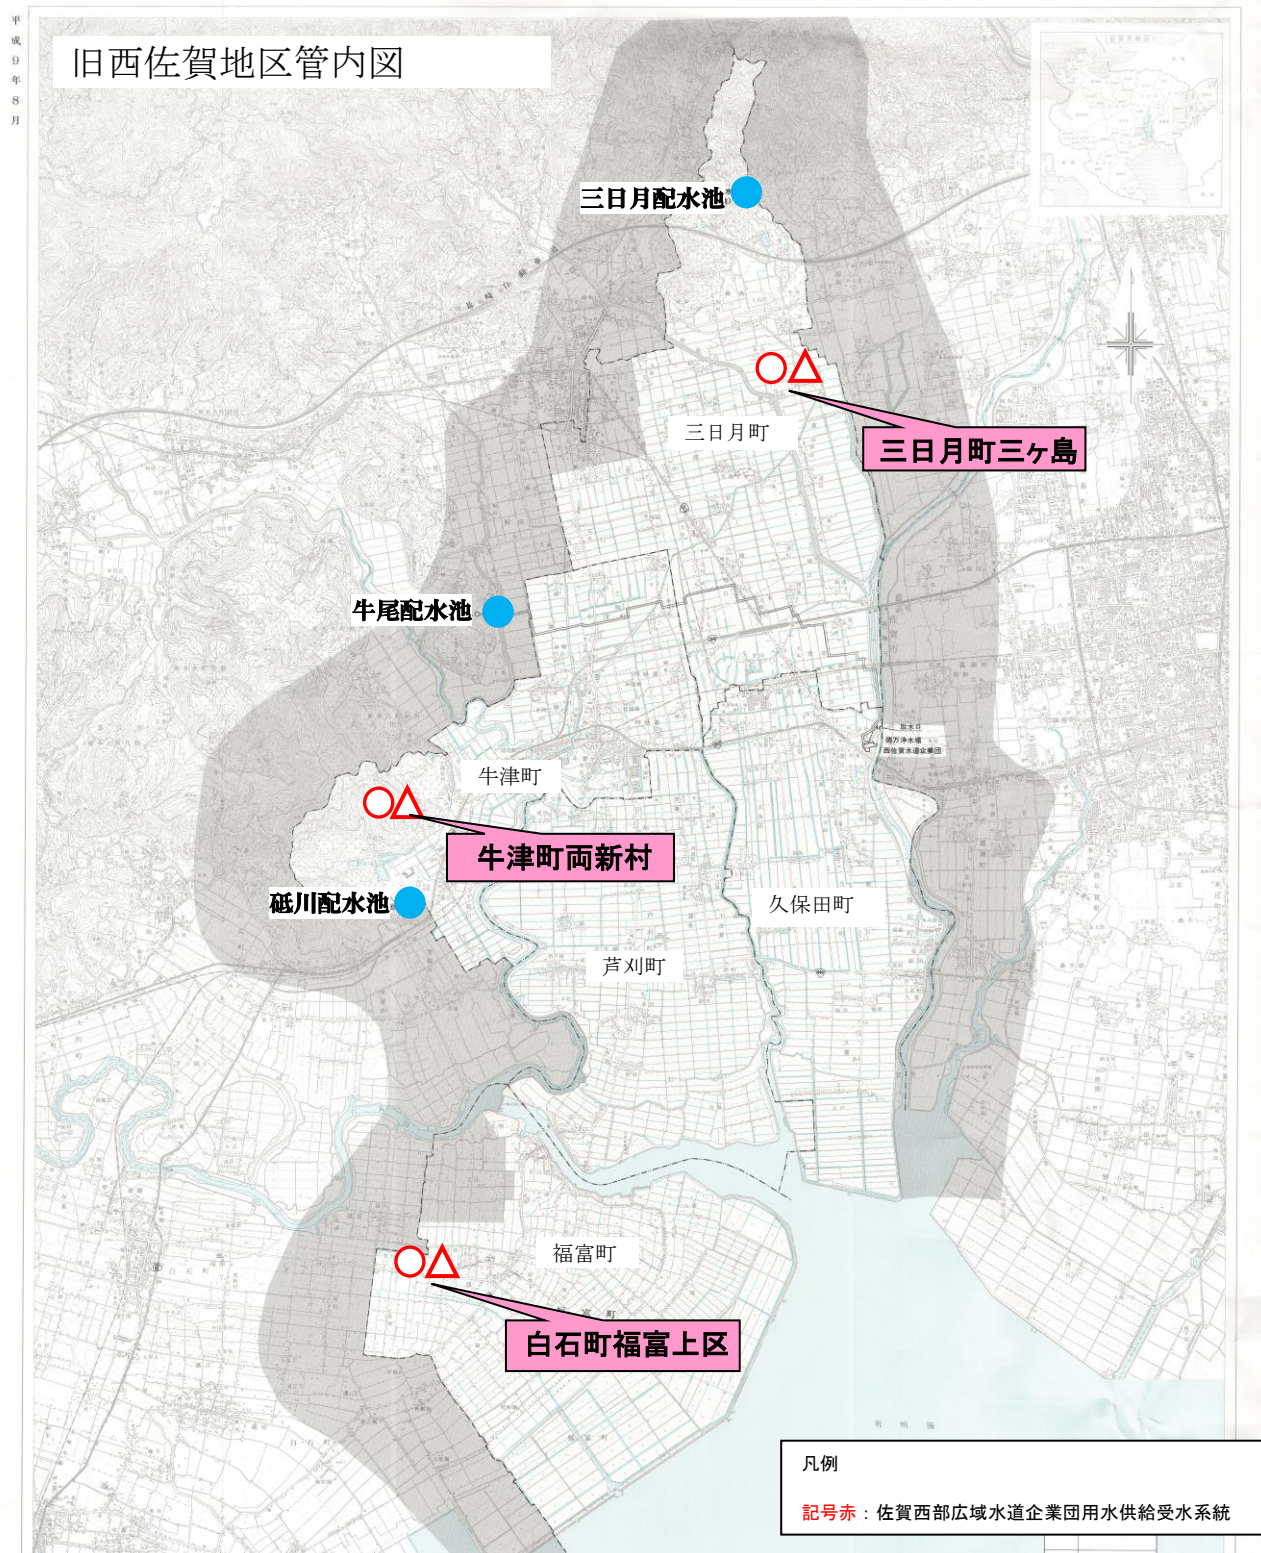

検査箇所


○ 毎日検査箇所

三日月町三ヶ島、白石町福富上区、牛津町両新村
(自動測定機器による常時監視)

△ 水質基準項目 検査箇所

三日月町三ヶ島、白石町福富上区、牛津町両新村

図9 水源水質調査地点

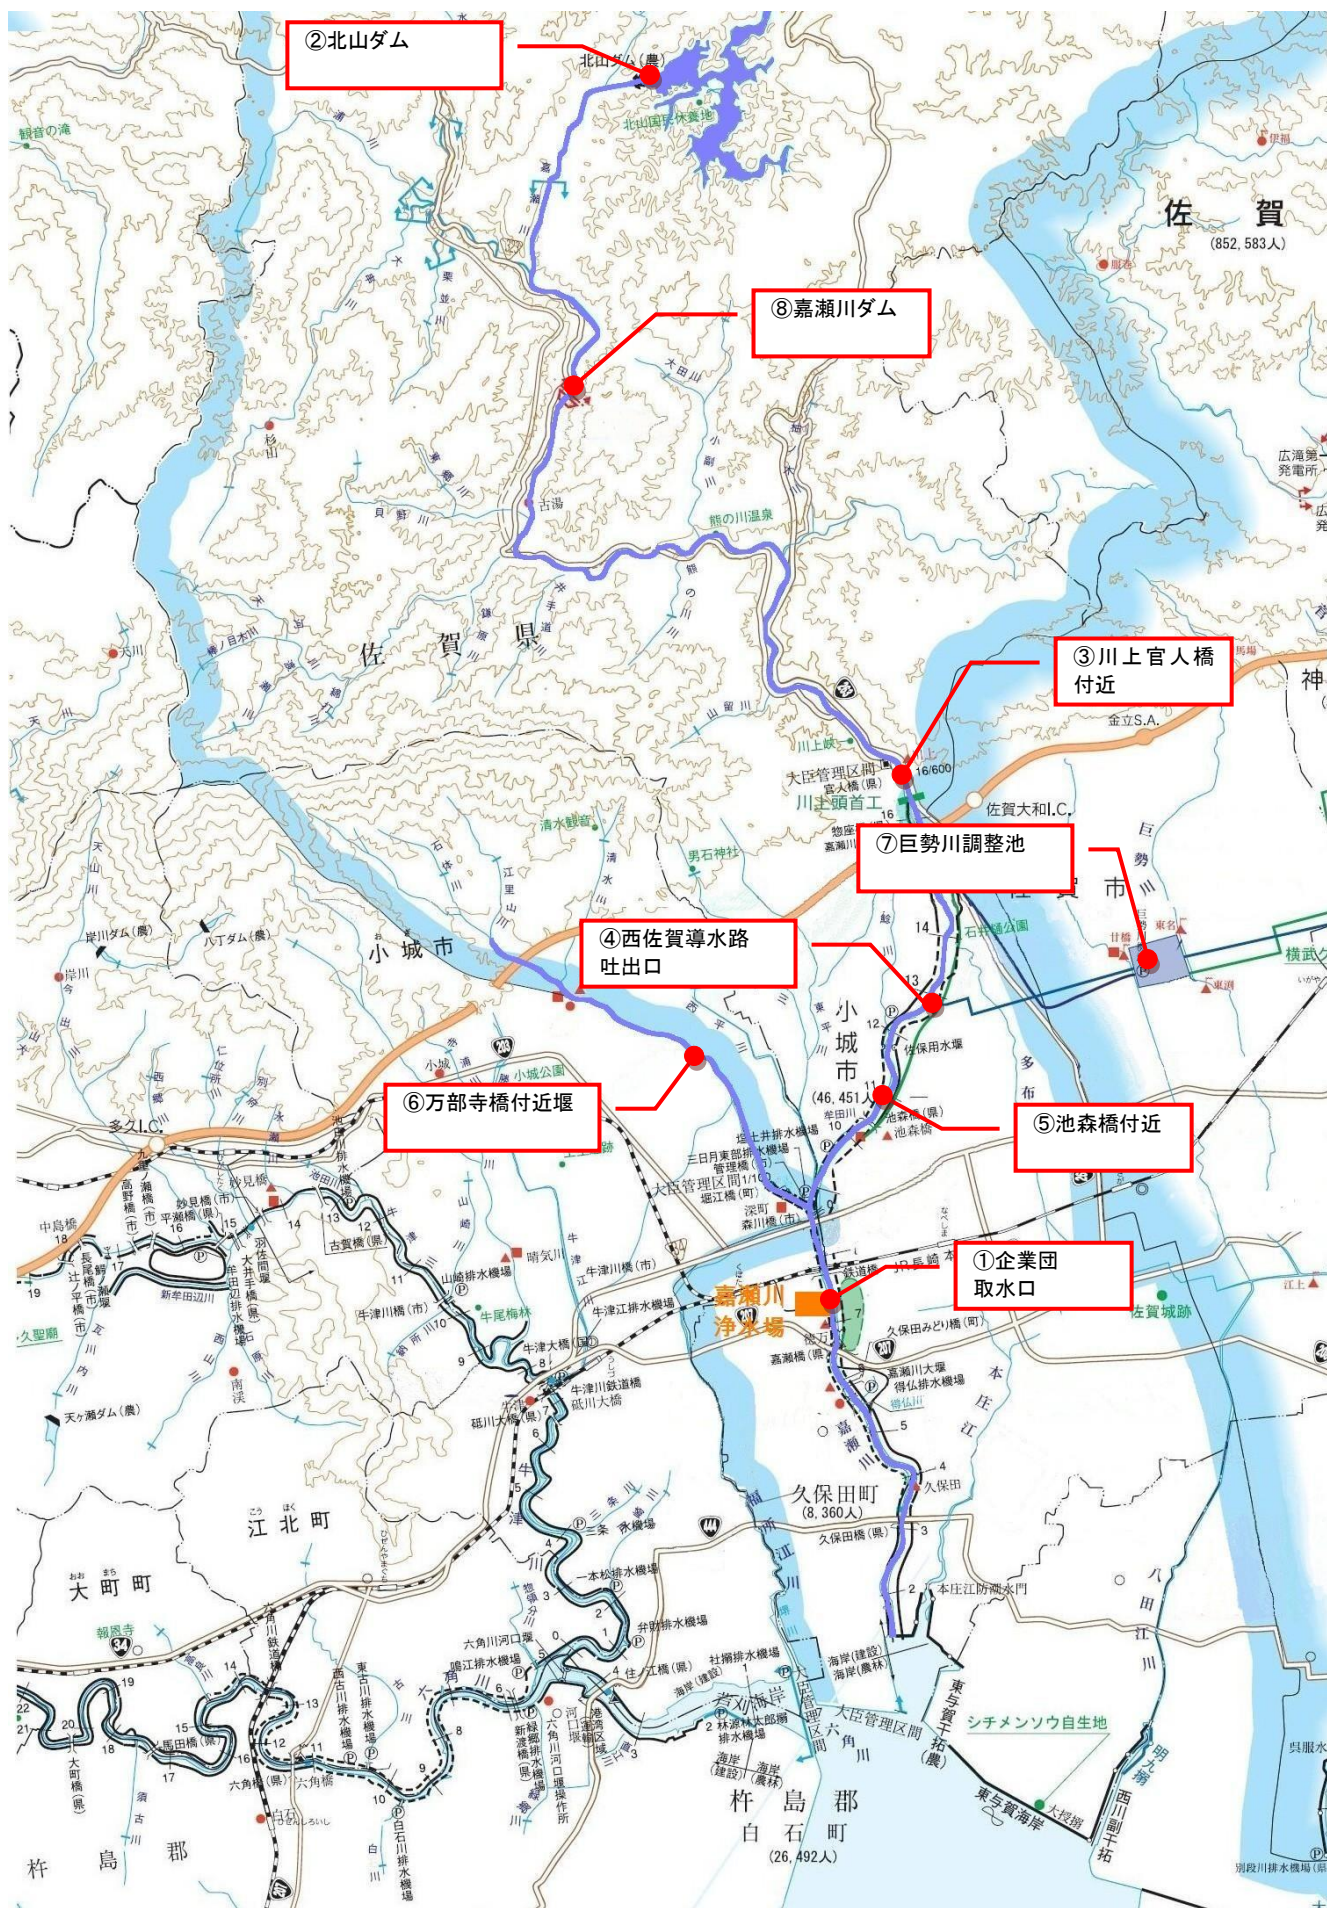

2 水質試験（検査）結果

1) 水質試験（検査）結果書（水道用水供給事業）

令和5年度		水質試験（検査）結果書					嘉瀬川浄水場 原水											
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月 4日(火)	5月 9日(火)	6月 6日(火)	7月 4日(火)	8月 1日(火)	9月 5日(火)	10月 3日(火)	11月 7日(火)	12月 5日(火)	1月 9日(火)	2月 6日(火)	3月 5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	30.9	17.1	1.6	16.0	17.8	17.0	26.8	30.5	30.9	21.9	16.8	8.9	1.6	6.2	10.7
	水温	℃	12	28.0	18.0	9.0	17.5	15.0	21.3	21.5	27.9	28.0	22.6	19.0	11.7	9.0	11.0	11.8
基準項目	一般細菌	個/ml	12	6,400	2,053	78	760	1,600	1,700	5,300	2,000	1,800	1,600	2,000	78	800	6,400	600
	大腸菌		12				陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.005	<0.004	<0.004			<0.004			0.005			<0.004			0.005
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.62	0.44	0.28			0.52			0.28			0.33			0.62
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.01	<0.01	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			<0.01
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.14	0.10	0.05			0.12			0.14			0.05			0.09
	鉄及びその化合物	mg/l	4	0.48	0.37	0.29			0.38			0.48			0.29			0.34
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	8.0	7.6	7.5			7.5			7.5			8.0			7.5
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	0.075	0.058	0.050			0.050			0.075			0.050			0.058
	塩化物イオン	mg/l	12	15.8	7.1	5.1	6.8	6.4	6.8	5.1	5.8	6.1	6.3	6.1	6.2	6.4	15.8	6.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	44	39	34			44			39			34			38
	蒸発残留物	mg/l	4	99	90	76			99			94			76			92
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	ジェオスミン	mg/l	12	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	12	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	2.8	1.5	1.0	1.2	1.4	1.4	2.1	2.0	1.8	1.4	1.1	1.0	1.0	2.8	1.1
	pH値		12	7.5	7.4	7.2	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
	臭気		12				沼沢臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藁臭	沼沢臭
	色度	度	12	17.0	9.7	5.4	7.8	9.2	9.2	17.0	11.1	12.7	9.4	6.8	6.0	5.4	15.2	6.0
	濁度	度	12	14.4	5.6	2.5	3.5	5.0	4.6	14.4	5.8	5.5	4.8	3.4	2.5	2.7	11.2	4.2

令和5年度		水質試験（検査）結果書					嘉瀬川浄水場 原水											
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月 4日(火)	5月 9日(火)	6月 6日(火)	7月 4日(火)	8月 1日(火)	9月 5日(火)	10月 3日(火)	11月 7日(火)	12月 5日(火)	1月 9日(火)	2月 6日(火)	3月 5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	30.9	17.1	1.6	16.0	17.8	17.0	26.8	30.5	30.9	21.9	16.8	8.9	1.6	6.2	10.7
	水温	℃	12	28.0	18.0	9.0	17.5	15.0	21.3	21.5	27.9	28.0	22.6	19.0	11.7	9.0	11.0	11.8
管理 目標 項目	アンチモン及びその化合物	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	ウラン及びその化合物	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	44	39	34			44			39			34			38
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	0.075	0.058	0.050			0.050			0.075			0.050			0.058
	遊離炭酸	mg/l	4	4.0	3.3	1.4			3.9			3.7			4.0			1.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	臭気強度(TON)	mg/l	4	2	2	1			2			2			2			1
	蒸発残留物	mg/l	4	99	90	76			99			94			76			92
	濁度	度	4	5.5	4.2	2.5			4.6			5.5			2.5			4.2
	pH値		4	7.4	7.4	7.3			7.3			7.3			7.4			7.4
	腐食性（ランゲリア指数）		4	-1.5	-1.6	-1.6			-1.5			-1.6			-1.6			-1.6
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.14	0.10	0.05			0.12			0.14			0.05			0.09
その他	ジアルジア	個/10L	1	0	0	0			0									
	クリプトスポリジウム	個/10L	1	0	0	0			0									
	嫌気性芽胞菌	個/ml	4	0	0	0			0			0			0			0

※採水日：（フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール、腐食性（ランゲリア指数））：6月13日、9月12日、12月12日、3月12日

令和5年度			水質試験（検査）結果書				嘉瀬川浄水場 浄水											
項目	単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
						4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)	
前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	
当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	
水温	℃	12	28.5	18.3	9.5	17.0	15.4	22.5	21.5	27.3	28.5	23.9	20.0	12.0	9.5	10.1	11.5	
残留塩素	mg/l	12	0.9	0.6	0.4	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	
一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.62	0.43	0.25			0.50			0.25			0.35			0.62	
フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.01	<0.01	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	
四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/l	4	0.11	<0.06	<0.06			0.09			0.11			<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/l	4	0.014	0.006	<0.001			0.008			0.014			<0.001			0.002	
ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.007	0.003	<0.002			0.003			0.007			<0.002			0.002	
ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.003	0.002	0.001			0.002			0.003			0.002			0.001	
臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/l	4	0.024	0.012	0.004			0.015			0.024			0.004			0.005	
トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.009	0.004	<0.002			0.005			0.009			<0.002			<0.002	
ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.007	0.004	0.002			0.005			0.007			0.002			0.002	
ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.05	0.03	0.01			0.03			0.05			0.01			0.01	
鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.8	9.5	9.0			9.7			9.8			9.3			9.0	
マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
塩化物イオン	mg/l	12	16.9	11.6	10.2	11.0	11.9	11.8	12.4	10.5	11.5	11.0	10.2	10.3	10.6	16.9	10.8	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	43	39	37			43			40			37			37	
蒸発残留物	mg/l	4	94	89	79			93			94			79			89	
陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	mg/l	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.8	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.8	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	
pH値		12	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	
味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

令和5年度		水質試験（検査）結果書				嘉瀬川浄水場 浄水											
項目	単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
						4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
水温	℃	12	28.5	18.3	9.5	17.0	15.4	22.5	21.5	27.3	28.5	23.9	20.0	12.0	9.5	10.1	11.5
残留塩素	mg/l	12	0.9	0.6	0.4	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5
管理 目 標 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	ウラン及びその化合物	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	ジクロロアセトニトリル	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	抱水クロラール	mg/l	4	0.003	<0.002	<0.002		0.003			0.003			<0.002			<0.002
	農薬類		1	0	0	0			0								
	残留塩素	mg/l	4	0.9	0.6	0.4		0.6			0.9			0.4			0.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	43	39	37		43			40			37			37
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸	mg/l	4	2.6	1.8	0.7		2.0			1.7			2.6			0.7
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	臭気強度(TON)	mg/l	4	<1	<1	<1		<1			<1			<1			<1
	蒸発残留物	mg/l	4	94	89	79		93			94			79			89
	濁度	度	4	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	pH値		4	7.7	7.7	7.6		7.6			7.7			7.6			7.7
	腐食性（ランゲリア指数）		4	-1.2	-1.3	-1.4		-1.3			-1.2			-1.4			-1.4
	従属栄養細菌	個/ml	4	1	0	0		0			0			1			0
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.05	0.03	0.01		0.03			0.05			0.01			0.01
	PFOS及びPFOA	mg/l	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005		<0.000005									

※採水日：（フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール、腐食性（ランゲリア指数））：6月13日、9月12日、12月12日、3月12日

令和5年度		水質試験（検査）結果書				有明配水池												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	28.9	18.2	6.0	19.0	17.0	21.9	24.5	28.9	28.4	22.6	19.0	10.8	6.0	8.7	11.0
	水温	℃	12	28.1	19.0	11.1	16.0	17.5	22.0	23.3	26.8	28.1	26.0	20.5	14.0	11.3	11.4	11.1
	残留塩素	mg/l	12	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.94	0.50	0.25		0.94			0.34			0.25			0.48	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.13	<0.06	<0.06		0.13			0.08			<0.06			<0.06	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロホルム	mg/l	4	0.024	0.013	0.004		0.019			0.024			0.004			0.004	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.005	0.002	<0.002		0.005			0.004			<0.002			<0.002	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.004	0.003	0.003		0.003			0.003			0.004			0.003	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.037	0.023	0.012		0.029			0.037			0.013			0.012	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.018	0.009	<0.002		0.018			0.014			<0.002			0.002	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.010	0.007	0.005		0.007			0.010			0.005			0.005	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	0.01		0.02			0.04			0.03			0.01	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.3	8.5	7.1		7.1			8.4			9.3			9.3	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/l	12	13.3	11.3	10.0	11.1	13.3	12.9	11.8	10.0	11.4	10.8	10.1	10.7	10.7	11.4	11.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	43	36	28		43			28			35			37	
	蒸発残留物	mg/l	4	92	83	71		84			71			83			92	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.8	0.5	0.3	0.5	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	pH値		12	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				三日月配水池												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	29.7	19.0	6.6	19.1	17.7	20.8	26.3	29.5	29.7	26.5	19.9	11.0	6.6	8.8	11.5
	水温	℃	12	28.8	19.6	11.5	16.9	18.7	22.8	24.0	27.5	28.8	26.0	21.5	14.0	11.6	11.5	11.9
	残留塩素	mg/l	12	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.86	0.47	0.28	0.35			0.86			0.28			0.39		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.09	<0.06	<0.06	0.06			0.09			0.07			<0.06		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/l	4	0.013	0.008	0.003	0.005			0.012			0.013			0.003		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.004	<0.002	<0.002	<0.002			0.004			<0.002			<0.002		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.003	0.003			0.005			0.005			0.003		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.027	0.018	0.009	0.013			0.024			0.027			0.009		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.008	0.005	0.002	0.003			0.008			0.007			0.002		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.009	0.006	0.003	0.005			0.007			0.009			0.003		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.03	0.03	0.01	0.03			0.03			0.03			0.01		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.7	9.1	7.9	9.7			7.9			9.6			9.1		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩化物イオン	mg/l	12	12.8	11.3	10.2	11.0	12.8	12.7	11.8	10.2	11.5	10.9	10.3	10.7	10.6	11.9	11.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	40	38	34	38			40			38			34		
	蒸発残留物	mg/l	4	137	94	70	86			137			84			70		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.8	0.5	0.3	0.4	0.8	0.7	0.4	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
	pH値		12	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				丸尾平配水池												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	30.0	18.0	5.4	16.0	17.5	22.0	25.6	30.0	28.8	24.2	19.2	10.1	5.4	8.4	9.1
	水温	℃	12	28.2	19.3	11.5	16.9	18.0	22.0	23.1	27.3	28.2	26.5	20.7	14.2	11.6	11.5	11.5
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.66	0.51	0.35			0.64			0.35			0.37			0.66
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.01	<0.01	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			<0.01
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	塩素酸	mg/l	4	0.13	0.06	<0.06			0.12			0.13			<0.06			<0.06
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	クロロホルム	mg/l	4	0.020	0.011	0.002			0.020			0.019			0.002			0.004
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.002	<0.002	<0.002			0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.003			0.004			0.005			0.005			0.003
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.035	0.023	0.011			0.034			0.035			0.011			0.011
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.010	0.006	<0.002			0.010			0.010			<0.002			0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.011	0.007	0.004			0.010			0.011			0.004			0.004
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	0.01			0.04			0.04			0.01			0.01
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.8	9.6	9.1			9.8			9.7			9.7			9.1
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	塩化物イオン	mg/l	12	13.5	11.4	10.2	11.2	13.5	13.0	12.2	10.3	11.5	10.9	10.2	10.7	10.7	11.6	11.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	52	43	39			52			41			40			39
	蒸発残留物	mg/l	4	108	87	78			108			81			78			82
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001			<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.8	0.5	0.3	0.4	0.8	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	pH値		12	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				下新ヶ江供給点												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
基準項目	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	29.2	19.9	10.9	17.1	18.7	22.7	24.5	28.4	29.2	27.3	20.8	14.5	12.1	10.9	12.3
	残留塩素	mg/l	12	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.91	0.49	0.29	0.38			0.91			0.29			0.39		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.13	0.08	<0.06	0.08			0.13			0.09			<0.06		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロホルム	mg/l	4	0.019	0.011	0.003	0.005			0.019			0.016			0.003		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.005	<0.002	<0.002	<0.002			0.005			<0.002			<0.002		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.003	0.004			0.005			0.005			0.003		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.033	0.022	0.010	0.014			0.033			0.031			0.010		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.013	0.007	0.002	0.003			0.013			0.008			0.002		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.010	0.007	0.004	0.005			0.009			0.010			0.004		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	0.01	0.02			0.03			0.04			0.01		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	10.0	9.3	8.2	10.0			8.2			9.9			9.2		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩化物イオン	mg/l	12	13.2	11.4	10.1	11.2	13.2	13.1	12.3	10.1	11.7	11.1	10.2	10.6	10.6	11.5	11.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	41	39	35	41			41			38			35		
	蒸発残留物	mg/l	4	137	96	74	86			137			85			74		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.3	0.4	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	pH値		12	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

2) 水質試験（検査）結果書（水道事業）

(1) 多久市

令和5年度		水質試験（検査）結果書				西多久浄水場 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月 20日(木)	5月 9日(火)	6月 13日(火)	7月 11日(火)	8月 8日(火)	9月 12日(火)	10月 10日(火)	11月 14日(火)	12月 12日(火)	1月 9日(火)	2月 13日(火)	3月 12日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇
	当日天候		12				晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	32.0	21.2	9.5	28.0	25.0	25.5	29.2	32.0	30.0	24.5	12.5	10.5	9.5	13.5	14.2
	水温	℃	12	28.5	18.0	9.5	17.0	16.0	21.5	22.0	28.5	28.5	22.0	15.7	14.0	11.0	10.5	9.5
基準項目	一般細菌	個/ml	2	84	53	21			84						21			
	大腸菌		2						陰性						陰性			
	カドミウム及びその化合物	mg/l	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003						<0.0003			
	水銀及びその化合物	mg/l	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005						<0.00005			
	セレン及びその化合物	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001						<0.001			
	鉛及びその化合物	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001						<0.001			
	ヒ素及びその化合物	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001						<0.001			
	六価クロム化合物	mg/l	2	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002						<0.002			
	亜硝酸態窒素	mg/l	2	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004						<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001						<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.3	0.2	<0.1			<0.1						0.3			
	フッ素及びその化合物	mg/l	2	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08						<0.08			
	ホウ素及びその化合物	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01						<0.01			
	四塩化炭素	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002						<0.0002			
	1,4-ジオキサン	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005						<0.005			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	2	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004						<0.004			
	ジクロロメタン	mg/l	2	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002						<0.002			
	テトラクロロエチレン	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001						<0.001			
	トリクロロエチレン	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001						<0.001			
	ベンゼン	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001						<0.001			
	亜鉛及びその化合物	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01						<0.01			
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	2	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02						<0.02			
	鉄及びその化合物	mg/l	2	0.11	0.09	0.06			0.11						0.06			
	銅及びその化合物	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01						<0.01			
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2	3.8	3.8	3.7			3.7						3.8			
	マンガン及びその化合物	mg/l	2	0.013	0.007	<0.005			0.013						<0.005			
	塩化物イオン	mg/l	2	5.1	5.1	5.1			5.1						5.1			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	2	14.9	14.9	14.8			14.9						14.8			
	蒸発残留物	mg/l	2	37	36	34			34						37			
	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02						<0.02			
	ジェオスミン	mg/l	2	0.000001	<0.000001	<0.000001			0.000001						<0.000001			
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001						<0.000001			
	非イオン界面活性剤	mg/l	2	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004						<0.004			
	フェノール類	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005						<0.0005			
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	2	2.4	2.3	2.1			2.1						2.4			
	pH値		2	7.4	7.3	7.1			7.4						7.1			
	臭気		2						異常なし						異常なし			
	色度	度	2	4.5	4.1	3.7			3.7						4.5			
	濁度	度	2	1.9	1.2	0.5			1.9						0.5			
その他	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	12	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8
	ジアルジア	個/10L	4	0	0	0	0			0			0			0		
	クリプトスポリジウム	個/10L	4	0	0	0	0			0			0			0		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	12	6	1	0	0	2	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0

令和5年度		水質試験（検査）結果書				船山浄水場 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	13日(火)	11日(火)	8日(火)	12日(火)	10日(火)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	12日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇
	当日天候		12				晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	32.0	20.5	8.5	29.0	22.0	26.3	28.3	32.0	30.0	21.2	13.0	10.0	8.5	14.2	11.3
	水温	℃	12	21.0	16.6	11.0	16.4	16.3	19.0	18.4	20.0	20.2	21.0	17.0	14.5	12.0	11.0	13.0
基準項目	一般細菌	個/ml	2	120	78	36			36							120		
	大腸菌		2						陽性							陽性		
	カドミウム及びその化合物	mg/l	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003							<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005							<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001							<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001							<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001							<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	2	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002							<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	2	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004							<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001							<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	2	0.8	0.8	0.8			0.8							0.8		
	フッ素及びその化合物	mg/l	2	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08							<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01							<0.01		
	四塩化炭素	mg/l	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002							<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005							<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	2	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004							<0.004		
	ジクロロメタン	mg/l	2	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002							<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001							<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001							<0.001		
	ベンゼン	mg/l	2	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001							<0.001		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01							<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	2	0.02	<0.02	<0.02			0.02							<0.02		
	鉄及びその化合物	mg/l	2	0.02	0.02	0.01			0.02							0.01		
	銅及びその化合物	mg/l	2	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01							<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	2	5.5	5.4	5.3			5.3							5.5		
	マンガン及びその化合物	mg/l	2	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005							<0.005		
	塩化物イオン	mg/l	2	5.9	5.7	5.4			5.4							5.9		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	2	35.8	34.5	33.2			33.2							35.8		
	蒸発残留物	mg/l	2	77	73	68			77							68		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	2	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02							<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001							<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	2	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001							<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	2	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004							<0.004		
	フェノール類	mg/l	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005							<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	2	<0.3	<0.3	<0.3			<0.3							<0.3		
	pH値		2	7.3	7.1	6.9			6.9							7.3		
	臭気		2						異常なし							異常なし		
	色度	度	2	0.8	<0.5	<0.5			<0.5							0.8		
	濁度	度	2	0.2	0.1	<0.1			<0.1							0.2		
その他	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	12	33	7.5	<1.8	4.5	2.0	17	6.8	<1.8	7.8	9.3	4.5	33	<1.8	4.5	<1.8
	ジアルジア	個/10L	4	0	0	0	0			0			0			0		
	クリプトスポリジウム	個/10L	4	0	0	0	0			0			0			0		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	12	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0

令和5年度		水質試験（検査）結果書					西多久町 宿											
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	13日(火)	11日(火)	8日(火)	12日(火)	10日(火)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	12日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇
	当日天候		12				晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	32.5	21.6	9.0	26.2	21.5	28.0	31.0	32.5	30.5	23.2	15.0	15.0	9.0	14.0	12.9
	水温	℃	12	29.5	20.4	12.4	18.2	19.0	23.4	25.0	29.5	28.5	25.5	20.5	16.2	12.4	12.5	13.5
	残留塩素	mg/l	12	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.8	0.7	0.6		0.6			0.6			0.7			0.8	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.14	0.07	<0.06		0.07			0.14			0.08			<0.06	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/l	4	0.022	0.015	0.005		0.022			0.019			0.014			0.005	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.004	<0.003	<0.003		<0.003			0.004			<0.003			<0.003	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.003	0.002		0.002			0.005			0.002			0.003	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.035	0.026	0.013		0.032			0.035			0.024			0.013	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.012	0.007	<0.003		0.012			0.007			0.007			<0.003	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.011	0.008	0.005		0.008			0.011			0.008			0.005	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.06	0.03	<0.02		0.02			0.06			0.02			<0.02	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.8	9.3	8.0		8.0			9.7			9.8			9.6	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	塩化物イオン	mg/l	12	12.1	11.5	10.8	12.0	11.2	12.1	11.5	10.8	11.0	11.2	11.6	11.8	11.6	11.6	11.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	32.5	29.9	27.5		27.5			27.9			32.5			31.7	
	蒸発残留物	mg/l	4	73	67	59		59			63			72			73	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	12	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4
	pH値		12	7.7	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度 水質試験（検査）結果書 東多久町 大門

項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	30.5	21.4	12.3	18.0	20.4	24.8	26.0	30.5	30.0	28.1	23.1	16.5	12.9	12.3	13.8
	残留塩素	mg/l	12	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.71	0.45	0.25		0.71			0.34			0.25			0.48	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.14	0.10	0.06		0.14			0.11			0.07			0.06	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロホルム	mg/l	4	0.026	0.014	0.005		0.019			0.026			0.005			0.005	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.004	0.002	<0.002		0.004			0.004			<0.002			<0.002	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.004	0.004	0.003		0.003			0.004			0.004			0.004	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.042	0.025	0.014		0.029			0.042			0.014			0.015	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.018	0.009	0.002		0.018			0.013			0.002			0.003	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.012	0.008	0.005		0.007			0.012			0.005			0.006	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	0.01		0.02			0.04			0.03			0.01	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.6	9.0	8.4		8.4			8.5			9.6			9.6	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/l	12	13.1	11.5	10.2	11.2	13.1	13.0	12.6	10.2	11.6	11.1	10.3	10.7	10.8	11.7	11.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	39	36	30		39			30			36			38	
	蒸発残留物	mg/l	4	86	81	75		86			75			79			84	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.3	0.4	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
	pH値		12	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				西多久町		板屋下										
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	13日(火)	11日(火)	8日(火)	12日(火)	10日(火)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	12日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇
	当日天候		12				晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	35.0	21.9	11.0	26.5	22.0	28.5	31.8	35.0	31.0	23.0	14.5	15.0	11.0	12.0	12.2
	水温	℃	12	28.4	19.8	12.1	17.5	18.0	22.8	23.6	28.4	28.0	25.3	20.0	16.5	12.6	12.1	13.0
	残留塩素	mg/l	12	1.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	1.4	0.4	0.3	0.1	0.4	0.3
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.7	0.5	0.2		0.6			0.2			0.6			0.7	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.22	0.11	<0.06		0.07			0.22			0.14			<0.06	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/l	4	0.014	0.013	0.012		0.012			0.014			0.014			0.012	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.004	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			0.004	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.004	0.003	0.002		0.002			0.002			0.004			0.003	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.027	0.023	0.021		0.021			0.023			0.027			0.022	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.006	0.005	0.003		0.003			0.006			0.005			0.004	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.009	0.008	0.007		0.007			0.007			0.009			0.007	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	0.02	<0.01	<0.01		<0.01			0.02			0.01			<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	0.03	0.01	<0.01		<0.01			0.03			<0.01			0.01	
	銅及びその化合物	mg/l	4	0.02	<0.01	<0.01		<0.01			0.02			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	6.5	5.6	4.5		5.8			4.5			6.5			5.7	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	塩化物イオン	mg/l	12	7.5	6.6	5.6	7.1	6.8	5.7	5.6	5.6	5.8	7.5	7.2	7.1	6.8	6.9	6.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	45.5	31.9	16.4		33.2			16.4			45.5			32.6	
	蒸発残留物	mg/l	4	81	59	37		53			37			81			63	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.8	0.7	0.4	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.4	0.5	0.8	0.7	0.8	0.8
	pH値		12	7.9	7.5	7.1	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.1	7.4	7.7	7.9	7.6	7.6	7.6
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	1.3	0.6	<0.5	0.6	<0.5	1.0	0.8	0.6	1.3	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度			水質試験（検査）結果書				西多久町		藤川内（大山）									
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	13日(火)	11日(火)	8日(火)	12日(火)	10日(火)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	12日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇
	当日天候		12				晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	30.0	21.0	10.0	27.5	22.5	28.8	30.0	28.3	29.0	23.0	13.5	13.5	10.0	14.2	12.1
	水温	℃	12	29.6	19.2	11.1	17.4	17.5	21.8	24.5	29.6	28.0	25.1	18.0	14.0	11.1	11.1	12.5
	残留塩素	mg/l	12	0.8	0.3	0.1	0.3	0.8	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	1.1	0.9	0.7		1.0			0.7			0.7			1.1	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.22	0.14	0.07		0.13			0.13			0.22			0.07	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.004	0.003	0.002		0.003			0.002			0.003			0.004	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.007	0.005	0.004		0.005			0.004			0.005			0.007	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.002	0.002	0.001		0.002			0.001			0.001			0.002	
	ブロモホルム	mg/l	4	0.001	<0.001	<0.001		<0.001			0.001			0.001			0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	0.05	0.04	0.03		0.03			0.05			0.04			0.03	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	0.06	0.04	<0.01		<0.01			0.03			0.06			0.05	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	5.9	5.9	5.8		5.9			5.8			5.9			5.8	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	塩化物イオン	mg/l	12	6.6	6.2	5.6	6.3	5.9	6.2	6.1	5.6	6.0	6.1	6.3	6.1	6.6	6.6	6.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	36.5	35.1	33.2		33.2			34.7			36.5			36.1	
	蒸発残留物	mg/l	4	86	72	58		62			58			86			80	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値		12	7.5	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	7.1	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(2) 武雄市

令和5年度		水質試験（検査）結果書				渚の尾ダム 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月 20日(木)	5月	6月 5日(月)	7月 19日(水)	8月	9月	10月 12日(木)	11月	12月	1月 9日(火)	2月	3月
	気温	℃	5	29.4	20.1	7.8	20.9		22.1	29.4			20.2			7.8		
	水温	℃	5	25.7	19.8	9.5	17.7		22.2	25.7			24.0			9.5		
基準項目	一般細菌	個/ml	1	86	86	86				86								
	大腸菌		1							陽性								
	カドミウム及びその化合物	mg/l	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003								
	水銀及びその化合物	mg/l	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.00005								
	セレン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	ヒ素及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	六価クロム化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002								
	亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.007	0.007	0.007				0.007								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.1	0.1	0.1				0.1								
	フッ素及びその化合物	mg/l	1	<0.08	<0.08	<0.08				<0.08								
	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02								
	四塩化炭素	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002								
	1,4-ジオキサン	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002								
	ジクロロメタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	トリクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	ベンゼン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005								
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02								
	鉄及びその化合物	mg/l	1	0.06	0.06	0.06				0.06								
	銅及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01								
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	1	6.1	6.1	6.1				6.1								
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	0.040	0.040	0.040				0.040								
	塩化物イオン	mg/l	1	6.1	6.1	6.1				6.1								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	37	37	37				37								
	蒸発残留物	mg/l	1	73	73	73				73								
	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02								
	ジェオスミン	mg/l	1	0.000002	0.000002	0.000002				0.000002								
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001								
	非イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005								
	フェノール類	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	1	1.7	1.7	1.7				1.7								
	pH値		1	7.2	7.2	7.2				7.2								
	臭気		1							異常なし								
	色度	度	1	5.4	5.4	5.4				5.4								
	濁度	度	1	2.7	2.7	2.7				2.7								
その他	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	4	15	6	<2	15			<2			<2			8		
	ジアルジア	個/10L	1	0	0	0			0									
	クリプトスポリジウム	個/10L	1	0	0	0			0									
	嫌気性芽胞菌	/100ml	4	10	5	2	3			10			2			6		

令和5年度		水質試験（検査）結果書				踊瀬取水場 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月 20日(木)	5月	6月 5日(月)	7月 19日(水)	8月	9月	10月 12日(木)	11月	12月	1月 9日(火)	2月	3月
	気温	℃	5	27. 2	22. 8	11. 1	27. 2		24. 8	26. 3			24. 5			11. 1		
	水温	℃	5	24. 7	17. 4	6. 1	18. 4		20. 4	24. 7			17. 6			6. 1		
基準項目	一般細菌	個/ml	1	15, 000	15, 000	15, 000				15, 000								
	大腸菌		1							陽性								
	カドミウム及びその化合物	mg/l	1	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003				<0. 0003								
	水銀及びその化合物	mg/l	1	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005				<0. 00005								
	セレン及びその化合物	mg/l	1	<0. 001	<0. 001	<0. 001				<0. 001								
	鉛及びその化合物	mg/l	1	<0. 001	<0. 001	<0. 001				<0. 001								
	ヒ素及びその化合物	mg/l	1	<0. 001	<0. 001	<0. 001				<0. 001								
	六価クロム化合物	mg/l	1	<0. 002	<0. 002	<0. 002				<0. 002								
	亜硝酸態窒素	mg/l	1	<0. 004	<0. 004	<0. 004				<0. 004								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	1	<0. 001	<0. 001	<0. 001				<0. 001								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1	1. 1	1. 1	1. 1				1. 1								
	フッ素及びその化合物	mg/l	1	<0. 08	<0. 08	<0. 08				<0. 08								
	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	<0. 02	<0. 02	<0. 02				<0. 02								
	四塩化炭素	mg/l	1	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002				<0. 0002								
	1, 4-ジオキサン	mg/l	1	<0. 005	<0. 005	<0. 005				<0. 005								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0. 002	<0. 002	<0. 002				<0. 002								
	ジクロロメタン	mg/l	1	<0. 001	<0. 001	<0. 001				<0. 001								
	テトラクロロエチレン	mg/l	1	<0. 001	<0. 001	<0. 001				<0. 001								
	トリクロロエチレン	mg/l	1	<0. 001	<0. 001	<0. 001				<0. 001								
	ベンゼン	mg/l	1	<0. 001	<0. 001	<0. 001				<0. 001								
	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	<0. 005	<0. 005	<0. 005				<0. 005								
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0. 49	0. 49	0. 49				0. 49								
	鉄及びその化合物	mg/l	1	0. 57	0. 57	0. 57				0. 57								
	銅及びその化合物	mg/l	1	<0. 01	<0. 01	<0. 01				<0. 01								
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	1	4. 9	4. 9	4. 9				4. 9								
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	0. 035	0. 035	0. 035				0. 035								
	塩化物イオン	mg/l	1	4. 5	4. 5	4. 5				4. 5								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	38	38	38				38								
	蒸発残留物	mg/l	1	118	118	118				118								
	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	<0. 02	<0. 02	<0. 02				<0. 02								
	ジェオスミン	mg/l	1	0. 000001	0. 000001	0. 000001				0. 000001								
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	1	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001				<0. 000001								
	非イオン界面活性剤	mg/l	1	<0. 005	<0. 005	<0. 005				<0. 005								
	フェノール類	mg/l	1	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005				<0. 0005								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	1	2. 1	2. 1	2. 1				2. 1								
	pH値		1	7. 6	7. 6	7. 6				7. 6								
	臭気		1							異常なし								
	色度	度	1	28. 9	28. 9	28. 9				28. 9								
	濁度	度	1	17. 1	17. 1	17. 1				17. 1								
その他	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	4	260	86	19	19			260			43			23		
	ジアルジア	個/10L	1	0	0	0			0									
	クリプトスポリジウム	個/10L	1	0	0	0			0									
	嫌気性芽胞菌	/100ml	4	630	177	20	35			630			20			24		

令和5年度		水質試験（検査）結果書				若木取水場 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月 20日(木)	5月	6月 5日(月)	7月 19日(水)	8月	9月	10月 12日(木)	11月	12月	1月 9日(火)	2月	3月
	気温	℃	5	28.5	23.3	12.2	28.5		23.1	27.0			25.5			12.2		
	水温	℃	5	24.4	18.5	6.7	20.2		21.2	24.4			20.1			6.7		
基準項目	一般細菌	個/ml	1	9,900	9,900	9,900				9,900								
	大腸菌		1							陽性								
	カドミウム及びその化合物	mg/l	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003								
	水銀及びその化合物	mg/l	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.00005								
	セレン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	ヒ素及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	六価クロム化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002								
	亜硝酸態窒素	mg/l	1	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.6	0.6	0.6				0.6								
	フッ素及びその化合物	mg/l	1	<0.08	<0.08	<0.08				<0.08								
	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02								
	四塩化炭素	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002								
	1,4-ジオキサン	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002								
	ジクロロメタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	トリクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	ベンゼン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	0.006	0.006	0.006				0.006								
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.33	0.33	0.33				0.33								
	鉄及びその化合物	mg/l	1	0.34	0.34	0.34				0.34								
	銅及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01								
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	1	6.6	6.6	6.6				6.6								
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	0.021	0.021	0.021				0.021								
	塩化物イオン	mg/l	1	5.8	5.8	5.8				5.8								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	35	35	35				35								
	蒸発残留物	mg/l	1	86	86	86				86								
	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02								
	ジェオスミン	mg/l	1	0.000001	0.000001	0.000001				0.000001								
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001								
	非イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005								
	フェノール類	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	1	2.0	2.0	2.0				2.0								
	pH値		1	7.5	7.5	7.5				7.5								
	臭気		1							異常なし								
	色度	度	1	13.8	13.8	13.8				13.8								
	濁度	度	1	8.5	8.5	8.5				8.5								
その他	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	4	820	231	13	13			820			70			20		
	ジアルジア	個/10L	1	0	0	0			0									
	クリプトスポリジウム	個/10L	1	0	0	0			0									
	嫌気性芽胞菌	/100ml	4	350	112	16	16			350			56			24		

令和5年度		水質試験（検査）結果書				仙平堰取水場 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月 20日(木)	5月	6月 5日(月)	7月 19日(水)	8月	9月	10月 12日(木)	11月	12月	1月 9日(火)	2月	3月
	気温	℃	5	28.3	23.1	12.1	28.3		22.8	26.7			25.4			12.1		
	水温	℃	5	24.7	19.1	8.1	20.9		20.6	24.7			21.4			8.1		
基準項目	一般細菌	個/ml	1	18,000	18,000	18,000				18,000								
	大腸菌		1							陽性								
	カドミウム及びその化合物	mg/l	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003								
	水銀及びその化合物	mg/l	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.00005								
	セレン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	鉛及びその化合物	mg/l	1	0.001	0.001	0.001				0.001								
	ヒ素及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	六価クロム化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002								
	亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.013	0.013	0.013				0.013								
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.6	0.6	0.6				0.6								
	フッ素及びその化合物	mg/l	1	0.08	0.08	0.08				0.08								
	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02								
	四塩化炭素	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002								
	1,4-ジオキサン	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002								
	ジクロロメタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	トリクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	ベンゼン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001								
	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	0.006	0.006	0.006				0.006								
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.83	0.83	0.83				0.83								
	鉄及びその化合物	mg/l	1	0.76	0.76	0.76				0.76								
	銅及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01								
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	1	4.7	4.7	4.7				4.7								
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	0.047	0.047	0.047				0.047								
	塩化物イオン	mg/l	1	4.6	4.6	4.6				4.6								
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	41	41	41				41								
	蒸発残留物	mg/l	1	112	112	112				112								
	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02								
	ジェオスミン	mg/l	1	0.000001	0.000001	0.000001				0.000001								
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001								
	非イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005								
	フェノール類	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005								
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	1	3.3	3.3	3.3				3.3								
	pH値		1	7.4	7.4	7.4				7.4								
	臭気		1							異常なし								
	色度	度	1	41.0	41.0	41.0				41.0								
	濁度	度	1	25.3	25.3	25.3				25.3								
その他	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	4	3,700	954	26	26			3,700			62			29		
	ジアルジア	個/10L	1	0	0	0			0									
	クリプトスポリジウム	個/10L	1	0	0	0			0									
	嫌気性芽胞菌	/100ml	4	770	227	33	33			770			66			40		

令和5年度		水質試験（検査）結果書					淵の尾浄水場											
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	29.8	19.5	7.8	25.2	19.3	22.1	29.4	29.8	28.6	20.2	14.2	15.6	7.8	10.1	11.5
	水温	℃	12	29.6	18.6	8.9	15.8	17.2	21.1	25.4	29.6	28.3	24.1	18.7	13.7	9.7	8.9	10.2
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準項目	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.1	<0.1	<0.1	0.1			<0.1			0.1			<0.1		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.17	0.11	<0.06	0.09			0.17			0.16			<0.06		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/l	4	0.027	0.013	0.006	0.013			0.027			0.006			0.006		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.002	0.001	0.001	0.001			0.002			0.001			0.001		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.036	0.019	0.010	0.019			0.036			0.010			0.011		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.008	0.004	<0.003	0.006			0.008			<0.003			<0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.007	0.005	0.003	0.005			0.007			0.003			0.004		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.09	0.07	0.04	0.05			0.09			0.08			0.04		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	8.6	8.2	7.8	8.5			7.8			8.6			7.9		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	塩化物イオン	mg/l	12	12.6	11.8	10.5	12.5	12.0	11.7	10.5	10.5	12.6	12.3	12.3	11.6	11.6	12.0	12.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	46	41	37	46			37			38			42		
	蒸発残留物	mg/l	4	78	71	65	71			65			78			69		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	1.1	0.8	0.4	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.8	0.9
	pH値		12	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書					淵の尾浄水場											
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	29.8	19.5	7.8	25.2	19.3	22.1	29.4	29.8	28.6	20.2	14.2	15.6	7.8	10.1	11.5
	水温	℃	12	29.6	18.6	8.9	15.8	17.2	21.1	25.4	29.6	28.3	24.1	18.7	13.7	9.7	8.9	10.2
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
管 理 目 標 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002									
	ウラン及びその化合物	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002									
	ニッケル及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004									
	トルエン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005									
	ジクロロアセトニトリル	mg/l	1	0.002	0.002	0.002			0.002									
	抱水クロラール	mg/l	1	0.005	0.005	0.005			0.005									
	農薬類		1	0	0	0			0									
	残留塩素	mg/l	1	0.4	0.4	0.4			0.4									
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	42	42	42			42									
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	0.002	0.002	0.002			0.002									
	遊離炭酸	mg/l	1	1.8	1.8	1.8			1.8									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	1	0.5	0.5	0.5			0.5									
	臭気強度(TON)	mg/l	1	<1	<1	<1			<1									
	蒸発残留物	mg/l	1	87	87	87			87									
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1									
	pH値		1	7.5	7.5	7.5			7.5									
	腐食性（ランゲリア指数）		1	-1.37	-1.37	-1.37			-1.37									
	従属栄養細菌	個/ml	1	0	0	0			0									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.06	0.06	0.06			0.06									
	PFOS及びPFOA	mg/l	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005			<0.000005									

令和5年度

水質試験（検査）結果書

第二浄水場

項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
基準項目	気温	℃	12	31.8	20.2	8.7	28.5	20.1	23.6	30.0	31.8	27.3	22.0	13.8	14.9	8.7	8.9	12.4
	水温	℃	12	29.8	17.6	7.4	17.8	16.2	21.4	26.4	29.8	26.6	20.7	13.8	13.1	7.4	8.3	10.0
	残留塩素	mg/l	12	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	1.1	0.9	0.7	0.7			0.7			0.9			1.1		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			0.02		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.14	0.08	<0.06	0.07			0.14			0.11			<0.06		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/l	4	0.005	0.003	0.002	0.003			0.005			0.002			0.002		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.002	0.002	0.001	0.002			0.002			0.001			0.001		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.010	0.007	0.005	0.008			0.010			0.005			0.005		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.003	0.003	0.002	0.003			0.003			0.002			0.002		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.04	0.03	0.03			0.04			0.04			0.03		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	11.8	10.5	9.0	9.9			9.0			11.2			11.8		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	塩化物イオン	mg/l	12	15.7	14.1	12.9	13.2	14.5	15.2	12.9	13.6	13.9	14.5	15.7	14.3	14.6	13.6	13.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	66	52	37	50			37			55			66		
	蒸発残留物	mg/l	4	127	110	93	93			96			122			127		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	4	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000002			0.000003			<0.000001			<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	1.0	0.6	0.3	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3
	pH値		12	7.6	7.3	6.7	7.2	6.7	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				第二浄水場												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	31.8	20.2	8.7	28.5	20.1	23.6	30.0	31.8	27.3	22.0	13.8	14.9	8.7	8.9	12.4
	水温	℃	12	29.8	17.6	7.4	17.8	16.2	21.4	26.4	29.8	26.6	20.7	13.8	13.1	7.4	8.3	10.0
	残留塩素	mg/l	12	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
管 理 目 標 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002									
	ウラン及びその化合物	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002									
	ニッケル及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004									
	トルエン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005									
	ジクロロアセトニトリル	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	抱水クロラール	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002									
	農薬類		1	0	0	0			0									
	残留塩素	mg/l	1	0.6	0.6	0.6			0.6									
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	41	41	41			41									
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	0.001	0.001	0.001			0.001									
	遊離炭酸	mg/l	1	3.1	3.1	3.1			3.1									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	1	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2									
	臭気強度(TON)	mg/l	1	<1	<1	<1			<1									
	蒸発残留物	mg/l	1	106	106	106			106									
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1									
	pH値		1	7.1	7.1	7.1			7.1									
	腐食性（ランゲリア指数）		1	-1.99	-1.99	-1.99			-1.99									
	従属栄養細菌	個/ml	1	0	0	0			0									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.02	0.02	0.02			0.02									
	PFOS及びPFOA	mg/l	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005			<0.000005									

令和5年度 水質試験（検査）結果書 大野浄水場

項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	29.7	21.6	12.6	28.1	22.3	22.8	26.7	29.7	28.1	24.8	14.1	16.2	12.6	15.8	17.5
	水温	℃	12	30.3	18.2	8.1	18.9	17.1	21.1	26.6	30.3	26.7	22.1	13.7	13.7	8.1	9.5	10.3
	残留塩素	mg/l	12	1.0	0.7	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準項目	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.8	0.7	0.4	0.8			0.7			0.8			0.4		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	0.09	<0.08	<0.08	<0.08			0.08			0.09			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.03	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			0.03			<0.02		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.35	0.18	<0.06	0.12			0.35			0.24			<0.06		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/l	4	0.020	0.014	0.006	0.011			0.019			0.020			0.006		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.002	0.002	0.001	0.001			0.001			0.002			0.002		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.031	0.022	0.013	0.018			0.025			0.031			0.013		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.018	0.010	0.004	0.009			0.010			0.018			0.004		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.009	0.006	0.005	0.006			0.005			0.009			0.005		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.07	0.05	0.03	0.03			0.07			0.06			0.03		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	11.4	10.4	9.7	10.1			9.7			11.4			10.3		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	塩化物イオン	mg/l	12	16.9	15.4	14.1	15.1	14.1	16.9	14.4	15.2	16.1	15.4	14.3	16.8	15.3	16.0	15.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	65	58	45	60			45			65			61		
	蒸発残留物	mg/l	4	126	109	96	109			96			126			104		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	4	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000003			0.000001			0.000001			<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	1.8	1.0	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	1.1	1.8	1.2	0.8	1.2	0.7	0.9	0.7
	pH値		12	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書					大野浄水場											
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	29.7	21.6	12.6	28.1	22.3	22.8	26.7	29.7	28.1	24.8	14.1	16.2	12.6	15.8	17.5
	水温	℃	12	30.3	18.2	8.1	18.9	17.1	21.1	26.6	30.3	26.7	22.1	13.7	13.7	8.1	9.5	10.3
	残留塩素	mg/l	12	1.0	0.7	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6
管 理 目 標 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002									
	ウラン及びその化合物	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002									
	ニッケル及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004									
	トルエン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005									
	ジクロロアセトニトリル	mg/l	1	0.003	0.003	0.003			0.003									
	抱水クロラール	mg/l	1	0.004	0.004	0.004			0.004									
	農薬類		1	0	0	0			0									
	残留塩素	mg/l	1	0.8	0.8	0.8			0.8									
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	47	47	47			47									
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	遊離炭酸	mg/l	1	2.2	2.2	2.2			2.2									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	1	<0.2	<0.2	<0.2			<0.2									
	臭気強度(TON)	mg/l	1	<1	<1	<1			<1									
	蒸発残留物	mg/l	1	107	107	107			107									
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1									
	pH値		1	7.5	7.5	7.5			7.5									
	腐食性（ランゲリア指数）		1	-1.26	-1.26	-1.26			-1.26									
	従属栄養細菌	個/ml	1	0	0	0			0									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001									
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.05	0.05	0.05			0.05									
	PFOS及びPFOA	mg/l	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005			<0.000005									

令和5年度 水質試験（検査）結果書 橘町 橘公民館

項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	30.3	18.2	4.2	22.2	18.2	20.2	30.3	25.4	26.6	18.9	11.9	16.8	4.2	8.5	15.7
	水温	℃	12	33.6	21.1	10.7	20.1	18.2	24.6	29.0	33.6	30.5	24.8	19.7	16.7	10.7	11.8	13.2
	残留塩素	mg/l	12	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準項目	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.7	0.5	0.3	0.7			0.6			0.3			0.4		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.17	0.10	<0.06	0.17			0.10			0.12			<0.06		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/l	4	0.017	0.011	0.004	0.017			0.014			0.010			0.004		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.004	0.003	0.002	0.002			0.003			0.004			0.003		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.026	0.021	0.012	0.026			0.025			0.022			0.012		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.014	0.008	<0.003	0.014			0.009			0.009			<0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.008	0.007	0.005	0.007			0.008			0.008			0.005		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	<0.02	0.04			0.03			0.03			<0.02		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.7	9.3	8.2	9.7			8.2			9.7			9.6		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	塩化物イオン	mg/l	12	13.3	11.2	9.8	11.7	12.5	12.4	10.1	11.2	11.3	10.4	10.0	9.8	10.3	13.3	10.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	46	36	29	46			29			34			34		
	蒸発残留物	mg/l	4	89	86	80	89			80			89			84		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.9	0.6	0.3	0.9	0.7	0.8	0.4	0.7	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
	pH値		12	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				北方町 八竜浄水場（跡）												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	30.8	17.5	2.8	21.5	18.1	20.8	30.1	30.8	27.6	16.3	9.5	16.2	2.8	4.8	11.6
	水温	℃	12	32.6	20.6	10.6	19.1	17.7	23.9	29.4	32.6	30.3	25.1	19.0	15.2	10.6	11.4	12.5
	残留塩素	mg/l	12	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準項目	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.7	0.5	0.3	0.7			0.7			0.3			0.4		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.13	0.11	0.07	0.11			0.11			0.13			0.07		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/l	4	0.022	0.014	0.005	0.022			0.015			0.012			0.005		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.003	<0.003	<0.003	<0.003			0.003			<0.003			<0.003		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.002	0.002			0.005			0.005			0.004		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.031	0.025	0.014	0.031			0.029			0.026			0.014		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.022	0.012	0.003	0.022			0.011			0.013			0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.009	0.008	0.005	0.007			0.009			0.009			0.005		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.03	0.02	<0.02	0.03			0.03			0.03			<0.02		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	0.03	<0.03	<0.03	0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	10.2	9.3	8.3	9.1			8.3			10.2			9.4		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	塩化物イオン	mg/l	12	14.6	11.2	9.9	11.9	10.8	12.8	10.3	10.9	11.2	10.7	10.1	9.9	10.6	14.6	10.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	46	37	31	46			31			36			34		
	蒸発残留物	mg/l	4	91	85	75	91			75			90			82		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	1.2	0.5	<0.3	1.2	0.5	0.8	0.4	0.7	0.7	0.5	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
	pH値		12	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				西川登町		矢筈公民館											
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)	
	気温	℃	12	30.8	20.4	9.6	25.9	21.8	22.3	25.8	30.8	30.5	22.6	16.1	15.4	9.8	13.8	9.6	
	水温	℃	12	29.1	19.6	11.4	17.8	17.9	21.4	25.2	29.1	27.3	23.8	20.1	15.9	12.8	11.4	12.1	
	残留塩素	mg/l	12	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.5	0.3	0.2	0.3			0.5			0.2			0.2			
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			0.08			<0.08			
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	塩素酸	mg/l	4	0.14	0.09	<0.06	0.09			0.13			0.14			<0.06			
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			
	クロロホルム	mg/l	4	0.027	0.016	0.008	0.017			0.027			0.012			0.008			
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.003	0.003			0.005			0.004			0.003			
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.043	0.028	0.017	0.028			0.043			0.024			0.017			
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.011	0.008	0.004	0.009			0.011			0.007			0.004			
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.010	0.008	0.006	0.008			0.010			0.008			0.006			
	ブロモホルム	mg/l	4	0.001	<0.001	<0.001	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.05	0.04	0.02	0.04			0.05			0.05			0.02			
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.9	9.0	8.1	9.1			8.1			9.9			8.9			
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
	塩化物イオン	mg/l	12	13.9	11.6	10.5	12.0	11.9	11.8	11.0	10.8	11.6	11.5	10.8	10.5	11.2	13.9	11.8	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	44	40	37	44			37			40			40			
	蒸発残留物	mg/l	4	91	84	75	75			87			91			81			
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			
	ジェオスミン	mg/l	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.9	0.6	0.4	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	
	pH値		12	8.2	8.0	7.8	8.1	8.1	8.0	7.9	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度 水質試験（検査）結果書 北方町 杉岳公民館

項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	8日(火)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	29.7	17.2	1.8	21.4	18.0	21.3	26.8	29.7	26.2	16.8	10.6	16.3	1.8	6.1	11.9
	水温	℃	12	30.7	19.3	10.2	17.6	17.5	22.1	26.3	30.7	27.3	24.0	18.7	15.4	10.2	10.4	11.3
	残留塩素	mg/l	12	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準項目	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	1.2	0.8	0.7	0.7			0.7			0.7			1.2		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.15	0.09	<0.06	0.08			0.13			0.15			<0.06		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/l	4	0.013	0.010	0.006	0.011			0.013			0.009			0.006		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.004	0.003	0.003	0.003			0.003			0.004			0.003		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.022	0.019	0.015	0.020			0.022			0.020			0.015		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.006	0.004	<0.003	0.006			0.005			0.004			<0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.007	0.006	0.006	0.006			0.006			0.007			0.006		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	0.006	<0.005	<0.005	<0.005			0.006			<0.005			<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	<0.02	<0.02	0.03			<0.02			0.04			<0.02		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	12.0	10.4	8.0	10.2			8.0			11.4			12.0		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	塩化物イオン	mg/l	12	16.9	14.8	13.2	14.0	14.0	14.6	14.4	13.2	14.4	14.8	15.9	15.5	15.9	16.9	14.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	70	52	30	52			30			55			70		
	蒸発残留物	mg/l	4	131	110	90	95			90			125			131		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	12	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5
	pH値		12	7.8	7.6	7.1	7.6	7.5	7.5	7.1	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.3
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				山内町 谷川内公民館												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	5日(月)	19日(水)	16日(水)	12日(火)	12日(木)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	5日(火)
基準項目	気温	℃	12	33.1	20.7	8.9	27.3	22.0	22.6	25.4	33.1	29.4	23.6	15.7	15.4	8.9	14.2	10.2
	水温	℃	12	28.7	19.4	10.9	17.1	17.9	21.4	25.4	28.7	27.9	24.8	20.0	15.3	11.8	10.9	11.6
	残留塩素	mg/l	12	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.7	0.6	0.5	0.7			0.6			0.7			0.5		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	0.09	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			0.09			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			0.02			<0.02		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.28	0.18	0.07	0.12			0.28			0.23			0.07		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/l	4	0.035	0.027	0.013	0.027			0.035			0.033			0.013		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.003	0.002	0.002	0.002			0.002			0.002			0.003		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.046	0.038	0.024	0.036			0.044			0.046			0.024		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.022	0.017	0.009	0.020			0.017			0.022			0.009		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.011	0.008	0.007	0.007			0.007			0.011			0.008		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.05	0.04	0.03	0.03			0.05			0.05			0.03		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	10.9	10.3	9.8	9.9			9.8			10.9			10.7		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	塩化物イオン	mg/l	12	18.8	15.7	14.3	15.6	15.1	14.7	15.0	15.5	15.0	15.7	15.5	14.3	17.1	18.8	16.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	64	54	38	55			38			58			64		
	蒸発残留物	mg/l	4	116	104	90	101			90			110			116		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	1.2	0.9	0.7	1.1	0.9	1.0	0.7	0.8	1.1	1.1	1.2	0.8	0.9	0.9	0.8
	pH値		12	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

（3）小城市

令和5年度		水質試験（検査）結果書				三日月町		三ヶ島										
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
基準項目	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	30.5	20.9	12.1	17.5	19.7	23.8	25.2	30.0	30.5	28.0	22.8	15.0	13.0	12.1	13.3
	残留塩素	mg/l	12	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.90	0.49	0.29	0.39			0.90			0.29			0.39		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.12	0.08	0.06	0.07			0.12			0.07			0.06		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/l	4	0.020	0.011	0.004	0.006			0.020			0.015			0.004		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.003	<0.002	<0.002	<0.002			0.003			<0.002			<0.002		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.003	0.004			0.005			0.005			0.003		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.035	0.023	0.011	0.015			0.035			0.030			0.011		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.014	0.007	0.003	0.003			0.014			0.008			0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.010	0.007	0.004	0.005			0.010			0.010			0.004		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	0.01	0.03			0.03			0.04			0.01		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.8	9.3	8.1	9.8			8.1			9.8			9.3		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩化物イオン	mg/l	12	13.1	11.4	10.1	11.2	13.1	13.0	12.4	10.1	11.5	11.0	10.2	10.7	10.7	11.6	11.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	41	38	34	40			41			38			34		
	蒸発残留物	mg/l	4	125	93	75	86			125			86			75		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.3	0.4	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
	pH値		12	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				牛津町		両新村										
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	30.9	20.4	11.2	17.7	19.5	21.4	25.5	30.9	30.5	28.0	21.6	15.5	11.3	11.2	12.0
	残留塩素	mg/l	12	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
基準項目	一般細菌	個/ml	12	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.75	0.46	0.25		0.75			0.34			0.25			0.48	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.12	<0.06	<0.06		0.12			0.08			<0.06			<0.06	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/l	4	0.025	0.013	0.005		0.018			0.025			0.005			0.005	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.003	<0.002	<0.002		0.003			<0.002			<0.002			<0.002	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.004	0.004	0.003		0.003			0.004			0.004			0.004	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.040	0.024	0.014		0.028			0.040			0.014			0.014	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.017	0.009	0.002		0.017			0.013			0.002			0.003	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.011	0.007	0.005		0.007			0.011			0.005			0.005	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	0.01		0.02			0.04			0.03			0.01	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.4	8.9	8.2		8.2			8.4			9.4			9.4	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/l	12	12.9	11.4	10.0	11.2	12.9	12.9	12.7	10.0	11.5	10.9	10.2	10.6	10.7	11.5	11.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	41	36	29		41			29			36			37	
	蒸発残留物	mg/l	4	84	79	76		78			76			79			84	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.8	0.5	0.3	0.4	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
	pH値		12	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

（ 4 ） 嬉野市

令和5年度		水質試験（検査）結果書				清水浄水場 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								9日(火)			3日(木)			7日(火)			6日(火)	
	気温	℃	4	31.1	18.6	8.9		19.1			31.1			15.2			8.9	
	水温	℃	4	23.8	16.1	8.8		15.5			23.8			16.4			8.8	
	一般細菌	個/ml	1	190	190	190					190							
基準項目	大腸菌		1								陽性							
	カドミウム及びその化合物	mg/l	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003							
	水銀及びその化合物	mg/l	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.00005							
	セレン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	ヒ素及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	六価クロム化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
	亜硝酸態窒素	mg/l	1	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1	1.8	1.8	1.8					1.8							
	フッ素及びその化合物	mg/l	1	<0.08	<0.08	<0.08					<0.08							
	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02							
	四塩化炭素	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002							
	1,4-ジオキサン	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
	ジクロロメタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	トリクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	ベンゼン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.07	0.07	0.07					0.07							
	鉄及びその化合物	mg/l	1	0.06	0.06	0.06					0.06							
	銅及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01							
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	1	4.8	4.8	4.8					4.8							
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	0.014	0.014	0.014					0.014							
	塩化物イオン	mg/l	1	4.4	4.4	4.4					4.4							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	26	26	26					26							
	蒸発残留物	mg/l	1	90	90	90					90							
	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02							
	ジェオスミン	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001							
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001							
	非イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	フェノール類	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005							
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	1	0.6	0.6	0.6					0.6							
	pH値		1	7.6	7.6	7.6					7.6							
	臭気		1								異常なし							
	色度	度	1	3.1	3.1	3.1					3.1							
	濁度	度	1	1.8	1.8	1.8					1.8							
その他	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	4	73	32	9		73			9			16			29	
	ジアルジア	個/10L	1	0	0	0					0							
	クリプトスポリジウム	個/10L	1	0	0	0					0							
	嫌気性芽胞菌	/100ml	4	22	8	2		22			4			2			4	

令和5年度		水質試験（検査）結果書				春日浄水場 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							12日(水)	9日(火)	8日(木)	6日(木)	3日(木)	11日(月)	10日(火)	7日(火)	7日(木)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	32.0	15.7	5.0	14.1	15.7	14.8	22.7	32.0	23.8	20.6	12.7	7.3	5.0	11.9	7.8
	水温	℃	12	16.0	14.1	12.4	13.9	13.2	14.6	15.8	16.0	15.3	14.6	14.2	13.4	12.8	12.6	12.4
基準項目	一般細菌	個/ml	1	38	38	38					38							
	大腸菌		1								陰性							
	カドミウム及びその化合物	mg/l	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003							
	水銀及びその化合物	mg/l	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.00005							
	セレン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	ヒ素及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	六価クロム化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
	亜硝酸態窒素	mg/l	1	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.4	0.4	0.4					0.4							
	フッ素及びその化合物	mg/l	1	<0.08	<0.08	<0.08					<0.08							
	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02							
	四塩化炭素	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002							
	1,4-ジオキサン	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
	ジクロロメタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	トリクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	ベンゼン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.03	0.03	0.03					0.03							
	鉄及びその化合物	mg/l	1	<0.03	<0.03	<0.03					<0.03							
	銅及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01							
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	1	4.9	4.9	4.9					4.9							
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	塩化物イオン	mg/l	1	3.7	3.7	3.7					3.7							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	27	27	27					27							
	蒸発残留物	mg/l	1	97	97	97					97							
	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02							
	ジェオスミン	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001							
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001							
	非イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	フェノール類	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005							
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	1	<0.3	<0.3	<0.3					<0.3							
	pH値		1	7.7	7.7	7.7					7.7							
	臭気		1								異常なし							
	色度	度	1	0.5	0.5	0.5					0.5							
	濁度	度	1	0.4	0.4	0.4					0.4							
その他	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	12	8	<2	<2	<2	8	2	<2	<2	<2	3	<2	<2	<2	<2	<2
	ジアルジア	個/10L	4	0	0	0		0			0			0			0	
	クリプトスポリジウム	個/10L	4	0	0	0		0			0			0			0	
	嫌気性芽胞菌	/100ml	12	2	1	0	1	1	1	0	0	1	1	2	0	0	2	1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				岩ノ下浄水場 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
								9日(火)			3日(木)			7日(火)			6日(火)	
	気温	℃	4	33.1	19.7	12.2		17.0			33.1			16.4			12.2	
	水温	℃	4	25.2	17.5	9.7		15.8			25.2			19.2			9.7	
基準項目	一般細菌	個/ml	1	220	220	220					220							
	大腸菌		1								陰性							
	カドミウム及びその化合物	mg/l	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003							
	水銀及びその化合物	mg/l	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.00005							
	セレン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	ヒ素及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	六価クロム化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
	亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.005	0.005	0.005					0.005							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.2	0.2	0.2					0.2							
	フッ素及びその化合物	mg/l	1	<0.08	<0.08	<0.08					<0.08							
	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02							
	四塩化炭素	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002							
	1,4-ジオキサン	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
	ジクロロメタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	トリクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	ベンゼン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.10	0.10	0.10					0.10							
	鉄及びその化合物	mg/l	1	0.05	0.05	0.05					0.05							
	銅及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01							
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	1	4.3	4.3	4.3					4.3							
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	0.006	0.006	0.006					0.006							
	塩化物イオン	mg/l	1	3.6	3.6	3.6					3.6							
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	21	21	21					21							
	蒸発残留物	mg/l	1	95	95	95					95							
	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02							
	ジェオスミン	mg/l	1	0.000104	0.000104	0.000104					0.000104							
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001							
	非イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
	フェノール類	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005							
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	1	1.0	1.0	1.0					1.0							
	pH値		1	8.8	8.8	8.8					8.8							
	臭気		1								弱カビ臭							
	色度	度	1	5.2	5.2	5.2					5.2							
	濁度	度	1	3.2	3.2	3.2					3.2							
その他	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	4	34	18	<2		34			<2			11			25	
	ジアルジア	個/10L	1	0	0	0					0							
	クリプトスポリジウム	個/10L	1	0	0	0					0							
	嫌気性芽胞菌	/100ml	4	14	6	2		14			4			2			2	

令和5年度		水質試験（検査）結果書				塩田町 大草野駐在所												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	29.2	19.5	11.6	16.2	18.2	22.8	24.0	27.0	29.2	27.0	19.5	14.7	11.6	11.8	12.4
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.72	0.52	0.33			0.67			0.33			0.35			0.72
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.01	<0.01	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			<0.01
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	塩素酸	mg/l	4	0.14	0.09	<0.06			0.14			0.14			0.07			<0.06
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	クロホルム	mg/l	4	0.019	0.012	0.002			0.019			0.019			0.002			0.006
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.003	<0.002	<0.002			0.003			0.002			<0.002			<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.003			0.004			0.005			0.005			0.003
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.034	0.023	0.012			0.033			0.034			0.012			0.014
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.012	0.007	<0.002			0.010			0.012			<0.002			0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.010	0.008	0.005			0.010			0.010			0.005			0.005
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	0.01			0.03			0.04			0.01			0.02
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.7	9.6	9.3			9.7			9.7			9.6			9.3
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	塩化物イオン	mg/l	12	13.1	11.5	10.2	11.3	13.0	13.1	12.8	10.2	11.5	11.2	10.3	10.7	10.7	11.8	11.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	49	42	39			49			39			40			40
	蒸発残留物	mg/l	4	122	96	79			122			90			79			91
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001			<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.3	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
	pH値		12	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				嬉野町 山本川内公民館												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							12日(水)	9日(火)	8日(木)	6日(木)	3日(木)	11日(月)	10日(火)	7日(火)	7日(木)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
基準項目	気温	℃	12	30.5	17.9	4.1	20.2	21.3	15.8	29.2	30.5	25.9	21.0	16.5	11.9	4.1	8.9	9.7
	水温	℃	12	26.2	18.5	11.0	15.7	16.7	20.0	21.7	25.6	26.2	24.0	20.8	15.9	12.1	11.0	12.1
	残留塩素	mg/l	12	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	1.8	1.6	1.5		1.5			1.8			1.5			1.5	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.29	0.12	<0.06		0.14			0.29			0.06			<0.06	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/l	4	0.015	0.011	0.004		0.013			0.015			0.011			0.004	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.002		0.002			0.005			0.004			0.003	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.030	0.022	0.012		0.022			0.030			0.023			0.012	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.011	0.008	0.004		0.011			0.010			0.007			0.004	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.010	0.008	0.005		0.007			0.010			0.008			0.005	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	0.011	0.009	0.008		0.009			0.008			0.009			0.011	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.05	0.04	0.03		0.03			0.05			0.04			0.03	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	7.0	6.7	6.4		6.6			7.0			6.9			6.4	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	塩化物イオン	mg/l	12	15.0	8.8	7.7	8.0	8.0	8.4	7.7	15.0	9.0	9.1	8.3	8.4	7.8	7.7	8.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	30	26	23		23			24			28			30	
	蒸発残留物	mg/l	4	85	80	74		74			85			80			79	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.5	<0.3	0.3	0.5	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.5
	pH値		12	7.6	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				嬉野町 山本川内公民館												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							12日(水)	9日(火)	8日(木)	6日(木)	3日(木)	11日(月)	10日(火)	7日(火)	7日(木)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	30.5	17.9	4.1	20.2	21.3	15.8	29.2	30.5	25.9	21.0	16.5	11.9	4.1	8.9	9.7
	水温	℃	12	26.2	18.5	11.0	15.7	16.7	20.0	21.7	25.6	26.2	24.0	20.8	15.9	12.1	11.0	12.1
	残留塩素	mg/l	12	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
管 理 目 標 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002						
	ウラン及びその化合物	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004						<0.0004						
	トルエン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005						
	ジクロロアセトニトリル	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	抱水クロラール	mg/l	1	0.007	0.007	0.007						0.007						
	農薬類		1	0	0	0						0						
	残留塩素	mg/l	1	0.3	0.3	0.3						0.3						
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	25	25	25						25						
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	遊離炭酸	mg/l	1	2.2	2.2	2.2						2.2						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	1	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2						
	臭気強度(TON)	mg/l	1	<1	<1	<1						<1						
	蒸発残留物	mg/l	1	73	73	73						73						
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1						
	pH値		1	7.6	7.6	7.6						7.6						
	腐食性（ランゲリア指数）		1	-1.67	-1.67	-1.67						-1.67						
	従属栄養細菌	個/ml	1	6	6	6						6						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.06	0.06	0.06						0.06						
	PFOS及びPFOA	mg/l	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005						<0.000005						

令和5年度		水質試験（検査）結果書				嬉野町 春日中部配水池												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							12日(水)	9日(火)	8日(木)	6日(木)	3日(木)	11日(月)	10日(火)	7日(火)	7日(木)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
基準項目	気温	℃	12	33.9	17.9	7.4	15.0	17.8	15.1	25.0	33.9	30.2	22.9	16.9	11.1	7.4	12.5	7.5
	水温	℃	12	24.2	17.4	10.0	14.9	16.2	19.7	21.5	24.2	24.0	22.7	19.3	14.5	10.4	10.0	11.0
	残留塩素	mg/l	12	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.4	0.4	0.3		0.3			0.4			0.4			0.4	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/l	4	0.004	0.001	<0.001		0.004			<0.001			<0.001			<0.001	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.002	0.002	0.002		0.002			0.002			0.002			0.002	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.009	0.004	0.002		0.009			0.003			0.003			0.002	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.003	0.001	<0.001		0.003			0.001			0.001			<0.001	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	5.2	4.9	4.2		4.2			5.0			5.2			5.1	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	塩化物イオン	mg/l	12	4.0	3.8	3.7	3.8	3.7	3.9	3.7	3.8	3.9	4.0	3.7	3.9	3.9	3.9	3.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	28	25	18		18			27			28			28	
	蒸発残留物	mg/l	4	79	72	54		54			77			79			79	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値		12	7.8	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書					嬉野町 春日中部配水池											
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							12日(水)	9日(火)	8日(木)	6日(木)	3日(木)	11日(月)	10日(火)	7日(火)	7日(木)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	33.9	17.9	7.4	15.0	17.8	15.1	25.0	33.9	30.2	22.9	16.9	11.1	7.4	12.5	7.5
	水温	℃	12	24.2	17.4	10.0	14.9	16.2	19.7	21.5	24.2	24.0	22.7	19.3	14.5	10.4	10.0	11.0
	残留塩素	mg/l	12	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
管理 目 標 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002						
	ウラン及びその化合物	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004						<0.0004						
	トルエン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005						
	ジクロロアセトニトリル	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	抱水クロラール	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002						
	農薬類		1	0	0	0						0						
	残留塩素	mg/l	1	0.3	0.3	0.3						0.3						
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	28	28	28						28						
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	遊離炭酸	mg/l	1	2.8	2.8	2.8						2.8						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	1	<0.2	<0.2	<0.2						<0.2						
	臭気強度(TON)	mg/l	1	<1	<1	<1						<1						
	蒸発残留物	mg/l	1	72	72	72						72						
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1						
	pH値		1	7.8	7.8	7.8						7.8						
	腐食性（ランゲリア指数）		1	-1.24	-1.24	-1.24						-1.24						
	従属栄養細菌	個/ml	1	13	13	13						13						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01						
	PFOS及びPFOA	mg/l	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005						<0.000005						

令和5年度		水質試験（検査）結果書				嬉野町 真上吉田消防格納庫												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							12日(水)	9日(火)	8日(木)	6日(木)	3日(木)	19日(火)	10日(火)	7日(火)	7日(木)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
基準項目	気温	℃	12	34.6	18.6	6.8	17.7	18.6	15.6	28.5	34.6	28.6	23.6	16.5	11.6	6.8	12.1	8.3
	水温	℃	12	25.5	17.7	10.1	14.7	17.2	19.8	21.7	25.5	25.2	22.6	19.6	14.7	10.9	10.1	10.9
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.3	0.3	0.2		0.3			0.3			0.3			0.2	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.29	0.18	0.06		0.29			0.27			0.11			0.06	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロホルム	mg/l	4	0.020	0.012	0.004		0.014			0.020			0.008			0.004	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.003	<0.003	<0.003		<0.003			0.003			<0.003			<0.003	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			0.001			<0.001	
	臭素酸	mg/l	4	0.001	<0.001	<0.001		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.025	0.016	0.006		0.018			0.025			0.013			0.006	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.018	0.011	0.004		0.013			0.018			0.009			0.004	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.002		0.004			0.005			0.004			0.002	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.02	<0.02		0.02			0.04			0.02			<0.02	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	8.8	8.1	7.4		7.5			8.8			8.5			7.4	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	塩化物イオン	mg/l	11	10.7	9.3	8.2	9.5	9.3	9.6	9.5	10.4	9.0	10.0	10.7	8.2	8.3	8.4	8.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	28	25	20		20			22			28			28	
	蒸発残留物	mg/l	4	101	80	64		64			101			84			71	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	11	0.000007	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000007	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	11	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	11	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
	pH値		11	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4
	味		11				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		11				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	11	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	11	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書					嬉野町 真上吉田消防格納庫											
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							12日(水)	9日(火)	8日(木)	6日(木)	3日(木)	19日(火)	10日(火)	7日(火)	7日(木)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	気温	℃	12	34.6	18.6	6.8	17.7	18.6	15.6	28.5	34.6	28.6	23.6	16.5	11.6	6.8	12.1	8.3
	水温	℃	12	25.5	17.7	10.1	14.7	17.2	19.8	21.7	25.5	25.2	22.6	19.6	14.7	10.9	10.1	10.9
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
管理 目 標 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002						
	ウラン及びその化合物	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002						<0.0002						
	ニッケル及びその化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004						<0.0004						
	トルエン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005						
	ジクロロアセトニトリル	mg/l	1	0.001	0.001	0.001						0.001						
	抱水クロラール	mg/l	1	0.006	0.006	0.006						0.006						
	農薬類		1	0	0	0						0						
	残留塩素	mg/l	1	0.3	0.3	0.3						0.3						
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	25	25	25						25						
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	遊離炭酸	mg/l	1	2.2	2.2	2.2						2.2						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	メチル-ｔ-ブチルエーテル	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	1	0.4	0.4	0.4						0.4						
	臭気強度(TON)	mg/l	1	1	1	1						1						
	蒸発残留物	mg/l	1	69	69	69						69						
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1						
	pH値		1	7.7	7.7	7.7						7.7						
	腐食性（ランゲリア指数）		1	-1.46	-1.46	-1.46						-1.46						
	従属栄養細菌	個/ml	1	1	1	1						1						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001						
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.04	0.04	0.04						0.04						
	PFOS及びPFOA	mg/l	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005						<0.000005						

(5) 大町町

令和5年度		水質試験（検査）結果書				不動寺水源地 原水												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準項目	前日天候		1										3日(火)					
	当日天候		1										晴					
	水温	℃	1	21.2	21.2	21.2							21.2					
	一般細菌	個/ml	1	1,000	1,000	1,000							1,000					
	大腸菌		1										陽性					
	カドミウム及びその化合物	mg/l	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003					
	水銀及びその化合物	mg/l	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005					
	セレン及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001					
	鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001					
	ヒ素及びその化合物	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001					
	六価クロム化合物	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002					
	亜硝酸態窒素	mg/l	1	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004					
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001					
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1	0.21	0.21	0.21							0.21					
	フッ素及びその化合物	mg/l	1	<0.08	<0.08	<0.08							<0.08					
	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01					
	四塩化炭素	mg/l	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002					
	1,4-ジオキサン	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	1	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002					
	ジクロロメタン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001					
	トリクロロエチレン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001					
	ベンゼン	mg/l	1	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001					
	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01					
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	1	0.02	0.02	0.02							0.02					
	鉄及びその化合物	mg/l	1	0.03	0.03	0.03							0.03					
	銅及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01					
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	1	6.9	6.9	6.9							6.9					
	マンガン及びその化合物	mg/l	1	0.002	0.002	0.002							0.002					
	塩化物イオン	mg/l	1	5.2	5.2	5.2							5.2					
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	1	61	61	61							61					
	蒸発残留物	mg/l	1	109	109	109							109					
	陰イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02					
	ジェオスミン	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001					
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001					
	非イオン界面活性剤	mg/l	1	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005					
	フェノール類	mg/l	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005					
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	1	0.4	0.4	0.4							0.4					
	pH値		1	7.6	7.6	7.6							7.6					
	臭気		1										藻臭					
	色度	度	1	2.0	2.0	2.0							2.0					
	濁度	度	1	1.6	1.6	1.6							1.6					

令和5年度 水質試験（検査）結果書 不動寺水源地 原水

項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							20日(木)	9日(火)	13日(火)	11日(火)	8日(火)	12日(火)	10日(火)	14日(火)	12日(火)	9日(火)	13日(火)	12日(火)
その他	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇
	当日天候		12				晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	℃	12	30.5	20.6	8.0	25.2	22.5	27.8	30.5	30.0	28.0	22.0	11.0	16.0	8.0	13.0	13.0
	水温	℃	12	23.5	17.9	12.5	18.5	18.5	21.5	20.4	23.5	23.5	20.7	14.0	15.5	12.5	13.5	12.5
	大腸菌(MPN)	MPN/100ml	12	27	7.2	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	22	4.0	17	6.8	4.5	5.5	<1.8	<1.8	27
	ジアルジア	個/10L	4	0	0	0	0			0			0			0		
	クリプトスポリジウム	個/10L	4	0	0	0	0			0			0			0		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	12	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	1	0	0

令和5年度		水質試験（検査）結果書				大町町		下大町										
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	34.0	21.8	9.0	19.5	21.0	26.2	27.3	34.0	33.0	29.4	23.0	14.2	9.0	11.5	13.1
	残留塩素	mg/l	12	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準項目	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.52	0.41	0.27		0.52			0.35			0.27			0.49	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.11	0.08	0.07		0.11			0.07			0.07			0.07	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロホルム	mg/l	4	0.026	0.013	0.006		0.015			0.026			0.006			0.006	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.003	<0.002	<0.002		0.002			0.003			<0.002			<0.002	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.004	0.004	0.003		0.003			0.004			0.004			0.004	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.042	0.025	0.016		0.025			0.042			0.016			0.016	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.012	0.007	0.002		0.012			0.011			0.002			0.004	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.012	0.008	0.006		0.007			0.012			0.006			0.006	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.02	0.01		0.02			0.04			0.02			0.01	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.4	9.0	8.6		8.7			8.6			9.4			9.4	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/l	12	13.2	11.5	10.3	11.4	12.4	12.7	13.2	10.3	11.6	11.2	10.4	10.6	10.8	11.8	11.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	37	35	31		36			31			36			37	
	蒸発残留物	mg/l	4	79	75	69		75			69			78			79	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
	pH値		12	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				大町町		不動寺公民分館										
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
基準項目	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	28.8	20.7	12.9	17.2	20.1	23.0	22.6	28.0	28.8	27.5	23.1	18.1	13.5	12.9	14.0
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.72	0.46	0.22	0.50			0.41			0.22			0.72		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.14	0.10	0.07	0.11			0.14			0.09			0.07		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロホルム	mg/l	4	0.018	0.013	0.005	0.013			0.018			0.016			0.005		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.003	<0.002	<0.002	0.003			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.006	0.005	0.004	0.004			0.005			0.006			0.005		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.032	0.026	0.015	0.024			0.031			0.032			0.015		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.005	0.003	<0.002	0.005			0.005			0.003			<0.002		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.010	0.008	0.005	0.007			0.008			0.010			0.005		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	0.05	<0.03	<0.03	0.05			0.04			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	8.0	7.0	6.1	6.1			6.7			8.0			7.3		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩化物イオン	mg/l	12	6.8	5.9	5.3	5.3	5.4	5.6	6.8	6.3	6.2	6.1	5.7	6.0	5.8	6.0	5.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	66	46	33	33			35			66			50		
	蒸発残留物	mg/l	4	114	96	72	72			108			114			91		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	1.4	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	1.4
	pH値		12	7.9	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	1.4	0.8	<0.5	1.1	1.0	0.8	0.9	1.2	0.6	0.6	<0.5	0.7	0.6	0.7	1.4
	濁度	度	12	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1

(6) 江北町

令和5年度		水質試験（検査）結果書				江北町 第5消防格納庫												
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
基準項目	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	32.1	22.0	12.5	18.5	20.9	24.7	26.8	31.8	32.1	29.4	23.5	17.4	12.5	12.7	14.0
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	一般細菌	個/ml	12	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.68	0.51	0.34			0.65			0.34			0.36			0.68
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.01	<0.01	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			<0.01
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	塩素酸	mg/l	4	0.14	0.08	<0.06			0.13			0.14			0.06			<0.06
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	クロホルム	mg/l	4	0.021	0.012	0.002			0.019			0.021			0.002			0.005
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.003	<0.002	<0.002			0.002			0.003			<0.002			<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.004	0.003			0.004			0.005			0.005			0.003
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.037	0.024	0.011			0.033			0.037			0.011			0.013
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.011	0.006	<0.002			0.011			0.011			<0.002			0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.011	0.008	0.004			0.010			0.011			0.004			0.005
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.02	0.01			0.03			0.04			0.01			0.01
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.7	9.6	9.3			9.6			9.7			9.7			9.3
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	塩化物イオン	mg/l	12	13.3	11.4	10.1	11.2	13.3	13.0	12.4	10.1	11.6	10.9	10.2	10.7	10.8	11.6	11.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	49	42	39			49			40			40			39
	蒸発残留物	mg/l	4	103	87	76			103			87			76			81
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001			<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.8	0.5	0.3	0.4	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
	pH値		12	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(7) 白石町

令和5年度		水質試験（検査）結果書				白石町		福富北区										
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
基準項目	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	31.0	20.4	8.5	18.2	19.3	24.9	25.5	29.8	31.0	27.5	22.0	14.1	8.5	11.0	13.0
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.70	0.46	0.30	0.43			0.70			0.30			0.40		
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/l	4	0.18	0.11	0.07	0.08			0.18			0.09			0.07		
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロホルム	mg/l	4	0.033	0.016	0.004	0.006			0.033			0.019			0.004		
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.003	<0.002	<0.002	<0.002			0.003			<0.002			<0.002		
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.006	0.005	0.004	0.004			0.005			0.006			0.004		
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.049	0.029	0.013	0.016			0.049			0.037			0.013		
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.023	0.010	0.003	0.004			0.023			0.008			0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.012	0.009	0.005	0.006			0.011			0.012			0.005		
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	0.01	0.02			0.03			0.04			0.01		
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.8	9.3	8.3	9.8			8.3			9.8			9.3		
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩化物イオン	mg/l	12	13.5	11.5	10.1	11.4	12.6	12.6	13.5	10.1	11.7	11.2	10.3	10.6	10.8	11.7	11.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	41	38	35	41			36			39			35		
	蒸発残留物	mg/l	4	135	95	72	88			135			85			72		
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	mg/l	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			0.000002			<0.000001		
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
	pH値		12	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				白石町		新明1農区公民館										
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	31.1	22.0	13.3	18.0	20.0	23.6	25.5	30.0	31.1	28.8	24.3	19.5	15.0	13.3	14.6
	残留塩素	mg/l	12	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4
基準項目	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.48	0.39	0.26		0.48			0.33			0.26			0.48	
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/l	4	0.11	0.07	<0.06		0.10			0.11			<0.06			0.07	
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/l	4	0.026	0.013	0.006		0.013			0.026			0.006			0.006	
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.002	<0.002	<0.002		<0.002			0.002			<0.002			<0.002	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.005	0.005	0.004		0.004			0.005			0.005			0.004	
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.044	0.026	0.016		0.025			0.044			0.017			0.016	
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.012	0.006	0.002		0.007			0.012			0.002			0.004	
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.013	0.008	0.006		0.008			0.013			0.006			0.006	
	ブロモホルム	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.04	0.03	0.01		0.03			0.04			0.03			0.01	
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.5	9.3	8.7		9.4			8.7			9.4			9.5	
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/l	12	13.6	11.4	10.2	11.4	11.8	12.6	13.6	10.2	11.7	11.3	10.3	10.6	10.9	11.7	11.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	40	36	31		40			31			36			37	
	蒸発残留物	mg/l	4	82	80	77		82			77			78			81	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
	pH値		12	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度		水質試験（検査）結果書				白石町		福富上区										
項目		単位	回数	最高	平均	最低	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
							4日(火)	9日(火)	6日(火)	4日(火)	1日(火)	5日(火)	3日(火)	7日(火)	5日(火)	9日(火)	6日(火)	5日(火)
基準項目	前日天候		12				晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
	当日天候		12				晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇
	水温	℃	12	32.0	21.4	11.5	17.8	19.5	24.1	26.1	32.0	31.0	27.8	22.6	17.4	13.1	11.5	13.3
	残留塩素	mg/l	12	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
	一般細菌	個/ml	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		12				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/l	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/l	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/l	4	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	4	0.72	0.51	0.30			0.68			0.30			0.34			0.72
	フッ素及びその化合物	mg/l	4	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/l	4	0.01	<0.01	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			<0.01
	四塩化炭素	mg/l	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ジクロロメタン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ベンゼン	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	塩素酸	mg/l	4	0.14	0.07	<0.06			0.14			0.13			<0.06			<0.06
	クロロ酢酸	mg/l	4	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	クロホルム	mg/l	4	0.025	0.014	0.003			0.021			0.025			0.003			0.006
	ジクロロ酢酸	mg/l	4	0.004	<0.002	<0.002			0.002			0.004			<0.002			<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/l	4	0.006	0.005	0.004			0.004			0.005			0.006			0.004
	臭素酸	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	総トリハロメタン	mg/l	4	0.042	0.027	0.015			0.035			0.042			0.015			0.016
	トリクロロ酢酸	mg/l	4	0.012	0.007	<0.002			0.012			0.012			<0.002			0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/l	4	0.012	0.008	0.005			0.010			0.012			0.005			0.006
	ブロモホルム	mg/l	4	0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/l	4	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	4	0.05	0.03	0.01			0.03			0.05			0.02			0.01
	鉄及びその化合物	mg/l	4	<0.03	<0.03	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03
	銅及びその化合物	mg/l	4	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/l	4	9.7	9.4	9.1			9.2			9.7			9.4			9.1
	マンガン及びその化合物	mg/l	4	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	塩化物イオン	mg/l	12	13.2	11.4	10.1	11.3	12.4	12.9	13.2	10.1	11.6	11.2	10.3	10.6	10.7	11.6	11.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	4	47	42	40			47			40			40			40
	蒸発残留物	mg/l	4	103	91	82			103			90			82			87
	陰イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
	ジェオスミン	mg/l	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	4	0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			0.000001			<0.000001			<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	4	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	フェノール類	mg/l	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	12	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
	pH値		12	8.0	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	8.0	8.0	7.8	7.7	7.7	7.9	7.8
	味		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		12				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

3 機器概要

主要分析機器及び設備の状況(嘉瀬川浄水場水質試験室)

令和6年3月31日現在

名 称	型 式	メーカー	台数	購入年度
水銀分析装置	FIMS-100	パーキンエルマー	1 台	H12
生物顕微鏡(位相差装置)	BX50	オリンパス	1 台	H12
実態顕微鏡	SZX9-3142	オリンパス	1 台	H12
電気伝導率計	CM-40G	東亜ディーケーケー	1 台	H12
ウォーターバス	LB-212	アドバンテック東洋	1 台	H12
ガラス器具乾燥棚	DS-L	井内盛栄堂	2 台	H12
乾熱滅菌器	MOV-212S	三洋電機	1 台	H12
器具乾燥器	DG82	ヤマト科学	1 台	H12
高圧蒸気滅菌器	MLS-3750	三洋電機	1 台	H12
ホットプレート	TH-450	アドバンテック東洋	2 台	H12
水平振とう器	SR-1	タイテック	1 台	H12
超音波洗浄器	US-5	井内盛栄堂	1 台	H12
定温乾燥器	FC-612	アドバンテック東洋	2 台	H12
電気マッフル炉	TMF-3200	東京理化工機	1 台	H12
クリーンベンチ	MCV-B131S	三洋電機	1 台	H12
コロニーカウンター	DC-3	井内盛栄堂	1 台	H12
ジャーテスター	JT-6D	宮本理研工業	1 台	H12
デシケーター	SD-BG2S	井内盛栄堂	1 台	H12
振とう器	MW-1L	宮本理研工業	2 台	H15
恒温器(インキュベーター)	IC101W	ヤマト科学	1 台	H20
デジタル恒温水槽	DSB-500D	ケニス	1 台	H20
溶存酸素計	DO-31P	東亜ディーケーケー	1 台	H22
超音波破砕機	UD-201	トミー精工	1 台	H22
ページ&トラップ付ガスクロマトグラフ質量分析装置	QP-2010 Ultra (AQUA PT6000)	島津製作所	1 台	H22
自動固相抽出装置	ASPE 799	ジーエルサイエンス	1 台	H23
純水・超純水製造装置	Milli-Q Integral 5	日本ミリボア	1 台	H23
色・濁度計	WA 6000	日本電色工業	1 台	H23
ICP質量分析装置	7700e	アジレント・テクノロジー	1 台	H23
pH計	F-71	堀場製作所	1 台	H24
自動固相抽出装置	ASPE 799	ジーエルサイエンス	1 台	H24
高速液体クロマトグラフ分析装置	Prominence	島津製作所	1 台	H25
電量滴定式アンモニア計	AT-2000	セントラル科学	1 台	H25
DOメーター	TD-150	飯島電子工業	1 台	H25
イオンクロマトグラフ分析装置(シアン)	Prominence	島津製作所	1 台	H26
イオンクロマトグラフ分析装置(臭素酸)	Prominence	島津製作所	1 台	H26
四重極型ガスクロマトグラフ質量分析装置	5977A	アジレント・テクノロジー	1 台	H28
上皿電子天秤	XS2002S	メラー・トレド	1 台	H28
全窒素・全りん分析装置	SWAAT28	ビーエルテック	1 台	H28
トリプル四重極ガスクロマトグラフ質量分析装置	TQ-8040	島津製作所	1 台	H29
全有機炭素定量装置	Sievers M5301C	セントラル科学	1 台	H30
分析天秤	XSE204V	メラー・トレド	1 台	H30
電位差自動滴定装置	AT-710S	京都電子工業	1 台	R1
分光光度計	V-730	日本分光	1 台	R2
フリーザー付薬品保冷库	MPR-N450FSH-PJ	パナソニック	1 台	R2
アップライトフリーザー	MDF-MU549DH-PJ	パナソニック	1 台	R4
薬品保冷库(小)	MPR-S500RH-PJ	パナソニック	2 台	R4
薬品保冷库(大)	MPR-1412R-PJ	パナソニック	2 台	R4
冷却遠心分離器	S500FR	久保田商事	1 台	R4
ふらん器	MIR-254-PJ	PHC	2 台	R5
超音波ビベット洗浄器	UCL-1740	東京超音波技研	1 台	R5
イオンクロマトグラフ分析装置(陰イオン類)	Integriion RFIC	Thermo Fisher SCIENTIFIC	1 台	R5

4 水道G L P

水道GLP認定取得

佐賀西部広域水道企業団は、水質検査制度の更なる向上と検査結果に対する信頼性確保を目的として、2010年12月20日付で全国では69番目、佐賀県内では第1号となる水道GLPの認定を取得しました。

この水道GLPの認定を受けたことにより、当企業団の水質検査結果の信頼性が第三者機関から保証されたことになり、当企業団の水質検査結果が適正で、検査における品質管理と技術力が高い水準にあることが認められたこととなります。

また、水質検査の品質管理システムに対する水道GLPの更新審査において、試験室及び設備の管理状況並びに水質検査に係る日常業務について良好であるとの評価を受け、品質管理システムが適正に運用されている事が認められ、2023年6月に3度目の認定更新が承認されました。

今後とも、適切な水質検査の品質管理を行い、引き続き安心・安全な水道水をご利用いただけるよう努めてまいります。

(1) 水道GLPとは

水道法に基づき水道水が水質基準に適合することを確認する水質検査を実施する機関における検査が管理された体制の下で適正に実施され、水質検査結果の信頼性を確保することを目的として、(公社)日本水道協会が品質管理の国際規格である「ISO 9001」と「ISO/IEC 17025」の要求事項を取り入れて、水質検査のための規格として定められたものです。

※GLP：「Good Laboratory Practice」の頭文字をとった略語で、日本語では「優良試験所規範」と訳されます。試験所が実施する分析や試験が適正に実施されたことを証明できる基準を定めたもので、その基準を満たした試験所が認定されます。

(2) 水道GLPの認定内容

認定番号	JWWA-GLP069
認定対象	佐賀西部広域水道企業団 浄水課水質管理係
適用基準	水道水質検査優良試験所規範
認定範囲	水道水質基準項目(51項目) 水道水・浄水
認定日(初回認定日)	2023年6月20日(2010年12月20日)
認定機関	公益社団法人 日本水道協会 水道GLP認定委員会

